
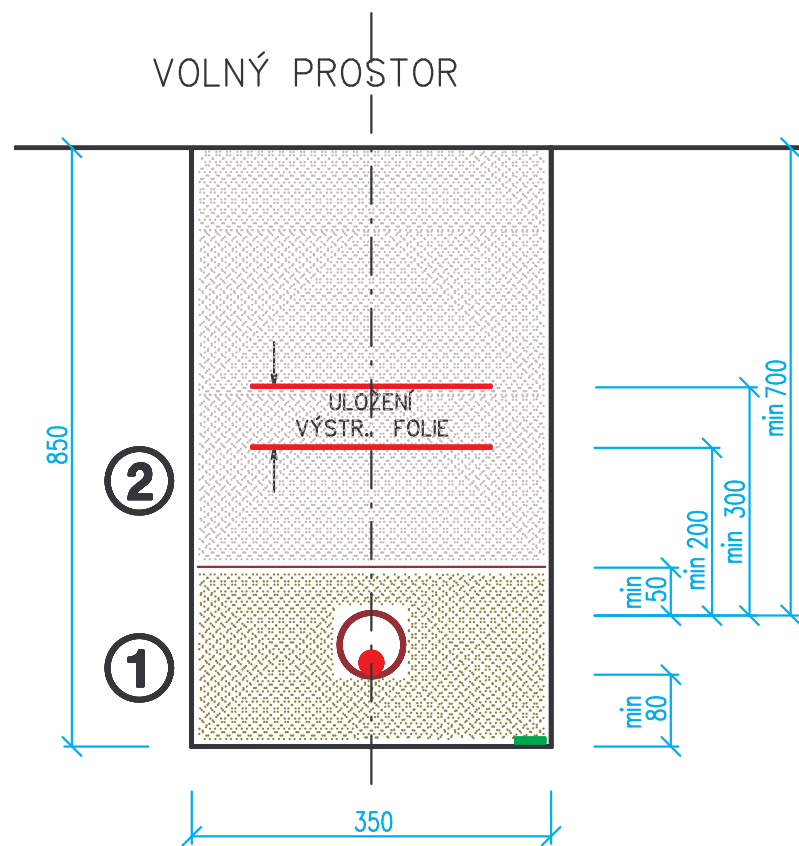
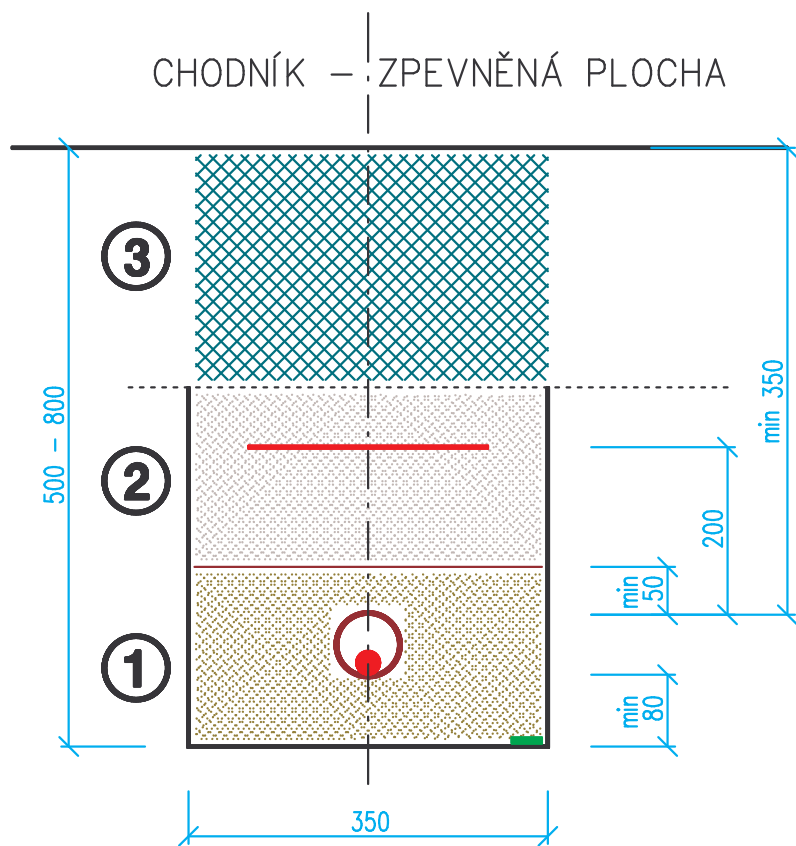
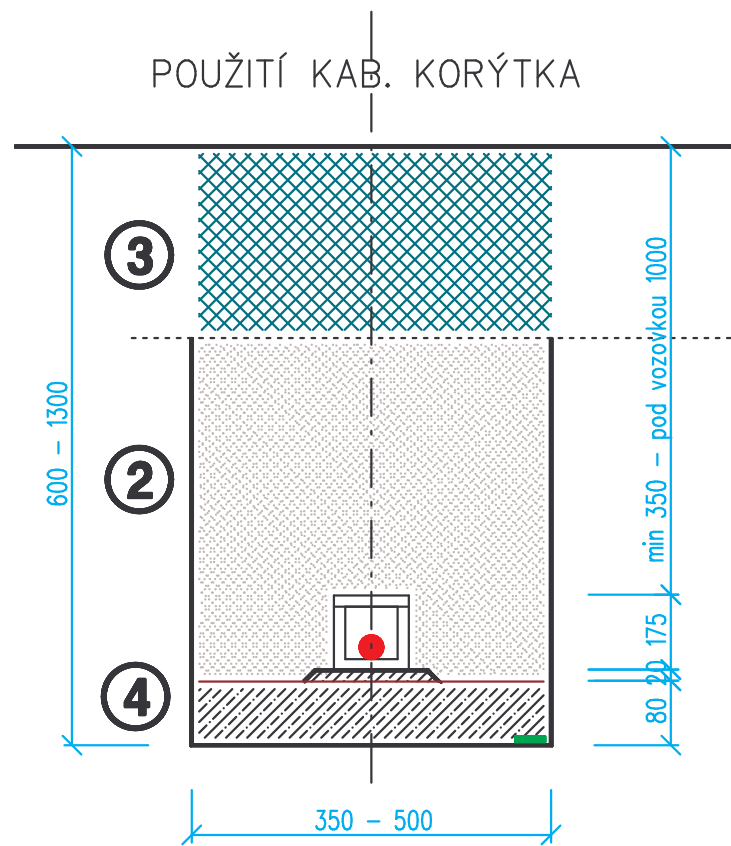


# VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ NN PRO VO

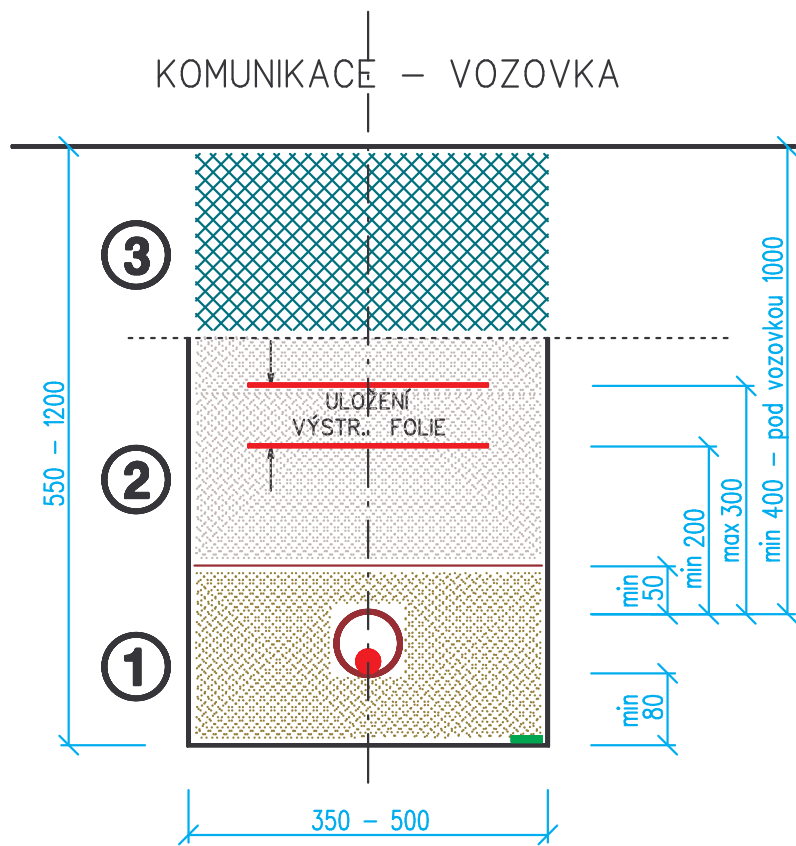

● KABELOVÉ VEDENÍ 4Bx16 CYKY

— ZEMNIČ FeZn

PRO ULOŽENÍ, SOUBĚHY A KŘIŽOVÁNÍ S OSTATNÍMI ZAŘÍZENÍMI PLATÍ ČSN 33 2000–5–52 A ČSN 73 6005  
PRO UKLÁDÁNÍ POUŽÍVAT CHRÁNIČKU KOPOFLEX 62/52, PŘI UKLÁDÁNÍ VLOŽIT PROTAHOVACÍ DRÁT  
PŘESAH VÝSTRAŽNÉ FOLIE MIN 50 MM OD OKRAJE CHRÁNIČKY  
ZEMNIČ ( 30/4 FeZn, PR. 10 MM FeZn ) SE KLADE V SOUBĚHU A UKLÁDÁ SE NA DNO VÝKOPU  
PŘI UKLÁDÁNÍ VÍCE KABELŮ SE UPRAVÍ ŠÍŘKA VÝKOPU

- 1 ZÁSYP BEZ KAMENŮ  
( OSTRÝCH ČÁSTÍ )
- 2 HUTNĚNÝ VÝKOPOVÝ  
MATERIÁL
- 3 VRCHNÍ STAVBA PLOCHY  
– NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU
- 4 PODKLADNÍ BETON  
VČ. VYROVNÁNÍ

 <b>BĀNSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.</b> KOLLÁROVA 1879/11 415 36 TEPLICE tel. 417559111 fax 417559222 <a href="http://www.bpt.cz">http://www.bpt.cz</a> e-mail: info@bpt.cz	MANAŽER PROJEKTU	ČÍSLO ZAKÁZKY :
	ING. MONIKA BALCAROVÁ	2965

Soustava:  
Ochrana před úrazem el. proudem:  
Prostory

nn – 3PEN AC 50 Hz 400V / TN–C  
automatickým odpojením vadné části  
doplňující pospojování  
nebezpečné, zvlášť nebezpečné

AKCE	JEZERO MOST – napojení na komunikace a IS – část I	VYPRACOVAL	ING. KONIG MICHAL, ZELENÁ 279, 417 02 DUBÍ
		OBJEDNATEL	BP Teplice a.s., Kollárova 11, 415 36 Teplice
		INVESTOR	ČR – Ministerstvo financí
OBSAH	SO 404 – VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM	MÍSTO	MOST
		DATUM	09.2012
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	–
		ČÍSLO	KO–3–06078