



# VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

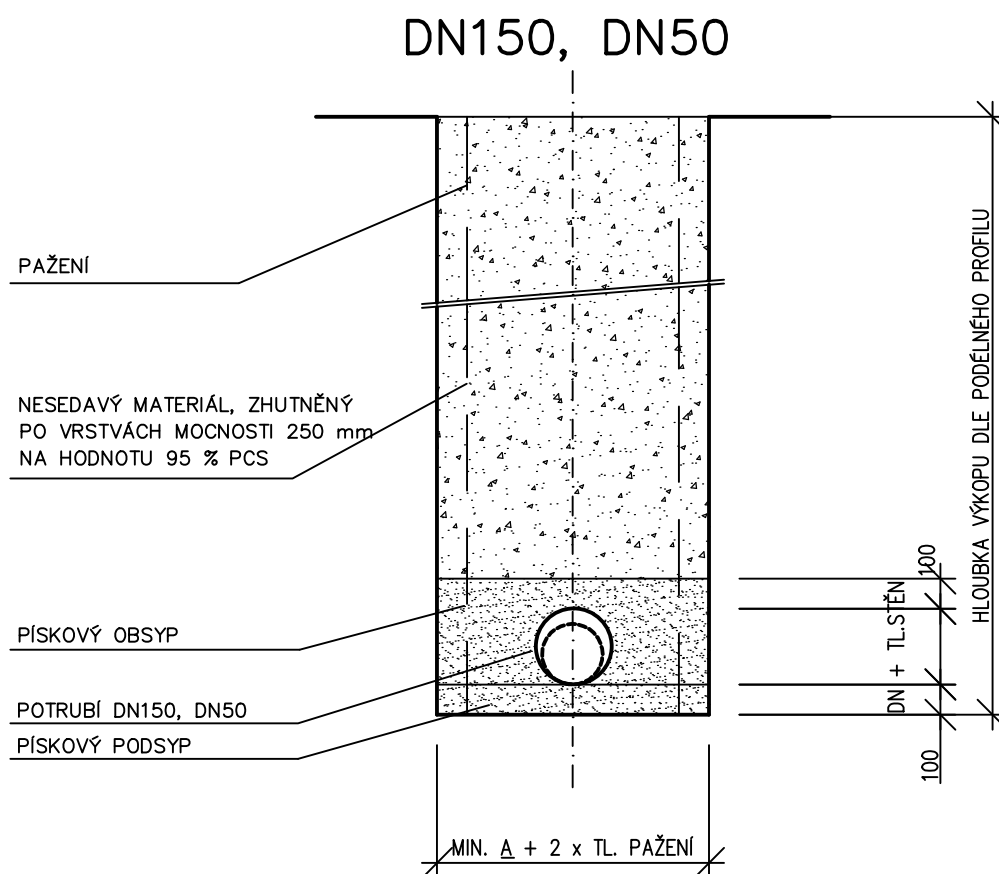

$A =$   
 MIN. 0,8m  
 PŘÍ HLOUBCE VÝKOPU VĚTŠÍ NEŽ 1,75m A MENŠÍ NEŽ 4m – MIN. 0,9m  
 PŘÍ HLOUBCE VÝKOPU NAD 4m – MIN. 1,0m

Výškový systém : Bpv Souřadnicový systém : S – JTSK

VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM BAŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPIROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI JINAK S NÍM NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ BAŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.

|   |   |           |               |             |                |                         |                   |
|---|---|-----------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| MĚŘITKO<br>ORIGINÁLU<br>1 : 25  | PROJEKTANT  | M. DRVOTA | <i>Drvota</i> | HIP         | ING. BALCAROVÁ | DATUM                   | 08/06             |
|   |   |           |               |             |                | STUPEŇ PD               | ZDS               |
|   | VYPRACOVAL  | M. DRVOTA | <i>Drvota</i> | TECH.KONTR. | ING. KUBIZŇÁK  | <i>Kubizňák</i>         | POČ.FORM.A4       |
|   | PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A REKULTIVACÍ       |           |               |             |                |                         | POŘ.ČÍSLO         |
| <br><b>BAŇSKÉ<br/>PROJEKTY<br/>TEPLICE</b><br>akciová společnost | ZAKÁZKA : MiniMost – přívod vody a dešťová kanalizace         |           |               |             |                |                         | 7                 |
|   | ČÁST : Vodohospodářská část<br>SO 31 – Zásobní řad pitné vody |           |               |             |                |                         |                   |
|   | OBSAH : <b>VZOROVÉ ULOŽENÍ<br/>POTRUBÍ</b>                    |           |               |             |                |                         |                   |
|   |   |           |               |             |                | ČÍSLO ZAKÁZKY :<br>1855 | <b>ZR-4-01617</b> |
| OBJEDNATEL : Statutární město Most  |   |           |               |             |                |                         |                   |