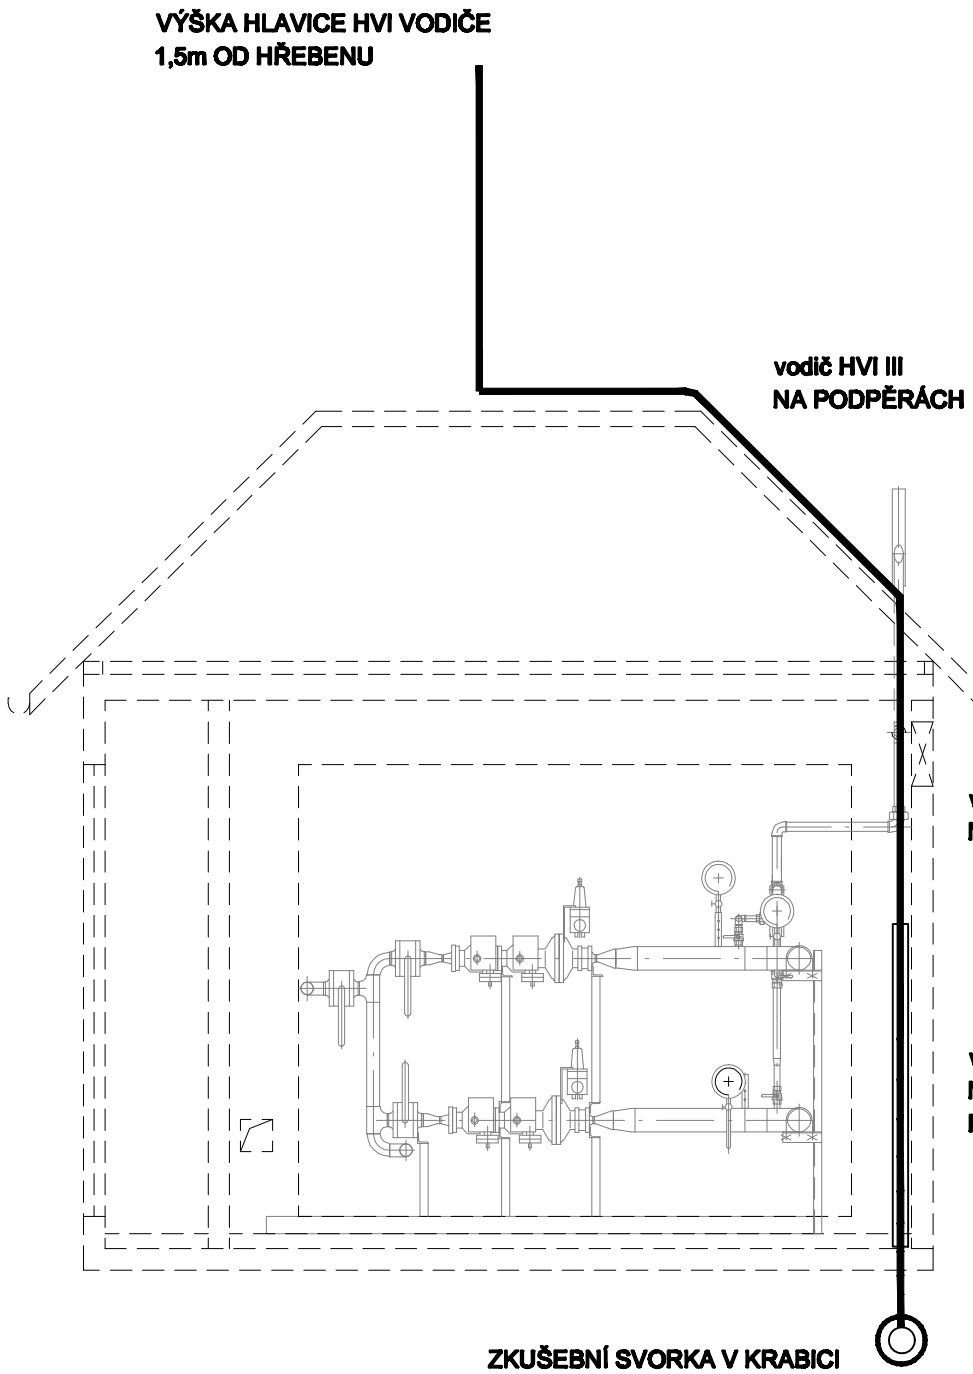

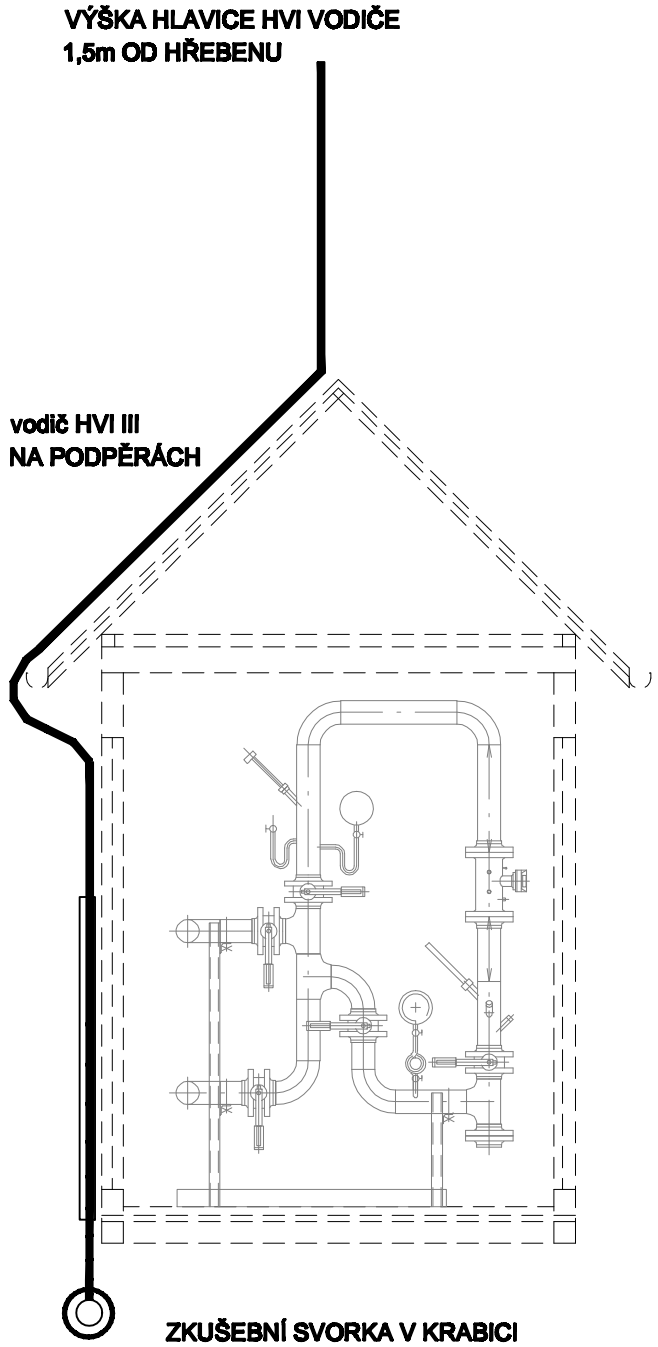

POZNÁMKA :

- KRYCÍ MŘÍŽKY UPEVNIT ŠROUBY S VĚJÍŘKOVÝMI PODLOŽKAMI
- SVÁRY NA POVRCHU NATŘÍT GUMOASFALTEM
- SVÁRY V ZEMI NATŘENY ASFALTOVÝM LAKEM, OBALENY JUTOU A ZALITY ASFALTEM
- PŘECHODY VODIVÝCH SPOJŮ U ZEMĚ IZOLOVAT VE SMYSLU ČSN 33 2000 5 54
- V BODECH "A" SPOJIT S OBVODOVÝM UZEMNĚNÍM
- SVODY OZNAČIT POŘADOVÝM ČÍSLEM A SYMBOLEM NAPOJENÍ
- NA VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PŘÍRUBĚ MINIMÁLNĚ DVA ŠROUBY S VĚJÍŘOVÝMI PODLOŽKAMI POD HLAVOU ŠROUBU I POD MATICÍ
- VODIVÉ PŘEDMĚTY POSPOJOVAT A ZEMNIT
- PRO POSPOJOVÁNÍ VYUŽÍT ZÁKLADNÍ OCELOVÝ RÁM
- VRATA A DVEŘE POSPOJOVAT SE ZÁPLETNÝMI LANKEM Cu
- ZÁPLETNĚ SPOJIT SE ZÁKLADNÍM RÁMEM VODIČEM FeZn 8mm
- POSPOJOVÁNÍ PRŮCHODKOVÉ DESKY PROVÉST VODIČEM FeZn 8mm K ZÁKLADNÍMU RÁMU
- PRŮVĚTRNÍKY POSPOJOVAT VODIČEM CY 6mm2
- V MÍSTNOSTI S KOTLEM POSPOJOVÁNÍ PROVEDENO VODIČEM CY 6mm2 VE ŽLABECH
- HODNOTA OBVODOVÉHO UZEMNĚNÍ :
  TN-S (ČSN 33 2000-5) : max. 8Ω, POKUD JE V RE PROUDOVÝ CHRÁNIČ max. 16Ω

POZOR !!!
PO KONEČNÉ MONTÁŽI NA MÍSTĚ, PROVÉST DOTAŽENÍ VŠECH PRŮCHODEK !!!

ZAŘAZENÍ OBJEKTU
HROMOSVODNÁ OCHRANY LPS I, VČETNĚ SPD TYPU 1 (100kA)
KOORDINOVANÁ OCHRANA SPD TYPU 2 A 3 VE TŘÍDĚ LPS I

RWE The energy to lead	RWE Plynoprojekt, s.r.o. U Plynárny 223/42 140 21 Praha 4	Akce: Typový projekt VTL RS do 1 200 m3(n)/h vč. HROMOSVOD	Archivni cislo: V1200-E-V07 Revize: 0	Datum: leden 2010 Formát: A3 Počet A4: 2