


VTL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA – NADZEMNÍ HUP

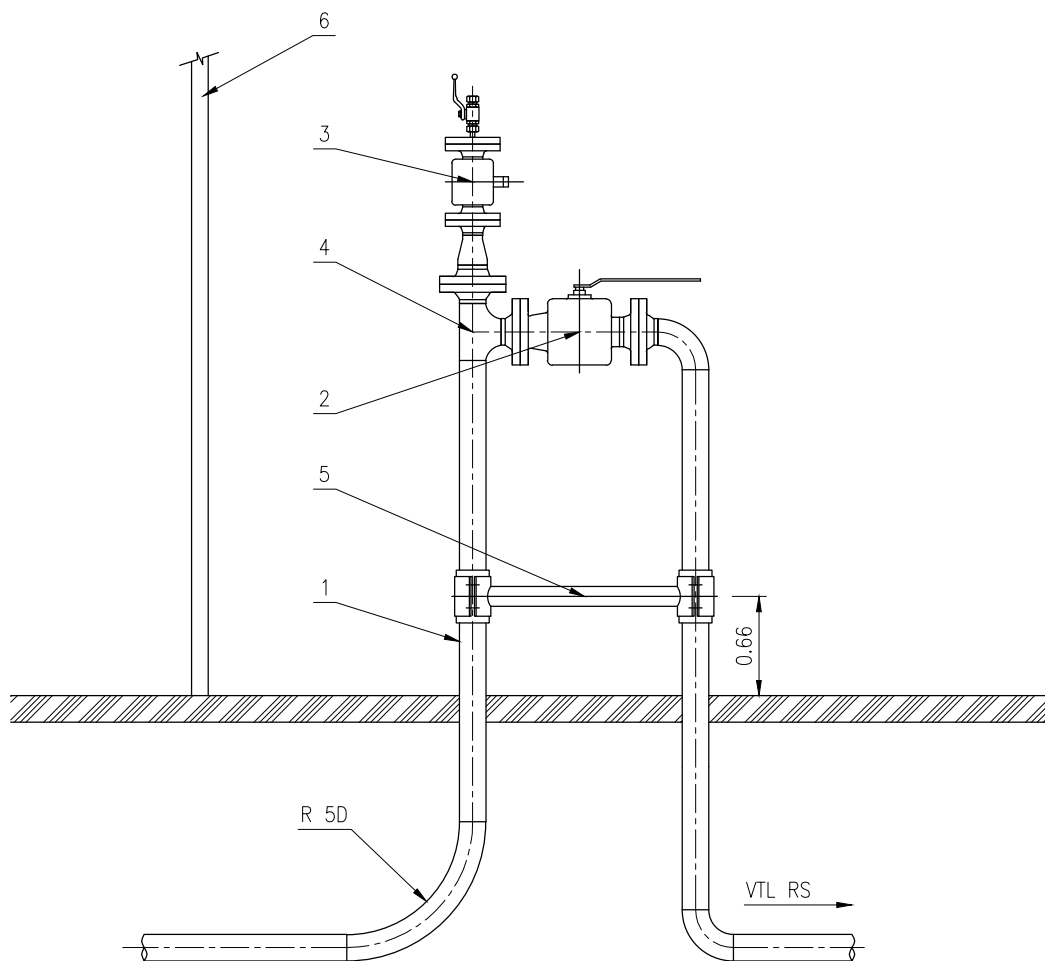

- 1 – VTL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA DN 80
- 2 – HLAVNÍ UZÁVĚŘ – KULOVÝ KOHOUT AUDCO DN 100, PN 40 S TĚSNĚNÍM KOV – KOV
- 3 – ODFUK, KULOVÝ KOHOUT AUDCO DN 50, PN 40 SE ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBOU
- 4 – ODBOČKA, T – KUS
- 5 – ROZPĚŘA
- 6 – OPLOCENÍ PROSTORU VTL RS

VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY KAREL MATOUŠEK, BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽIT ANI KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ANI S NÍM JINAK NAKLÁDÁNO.

MĚŘÍTKO	PROJEKTANT	MATOUŠEK		HIP	MATOUŠEK		DATUM	03/2016
ORIGINÁLU							STUPEŇ PD	ZDS
1 : 10	VYPRACOVAL	MATOUŠEK		TECH.KONTR.	MATOUŠEK		POČ.FORM.A4	1
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ: KAREL MATOUŠEK								POŘ.ČÍSLO
Karel Matoušek Husova 310 417 23 Košťany IČO 402 35 564 tel. 777 339 756 karel.matousek@bpt.cz		ZAKÁZKA : MINIMOST zadávací dokumentace stavby						7
		ČÁST : D4 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM SO 41 – VTL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA						
		OBSAH : VTL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA NADZEMNÍ HUP						
OBJEDNATEL :		STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST						
		ČÍSLO ZAKÁZKY : 1600/P/a						
		KO-4-01578/a						