



# ŘEZ KABELOVOU TRASOU A-A'

vedení v terénu-souběh s vodou , kanalizací a plynem

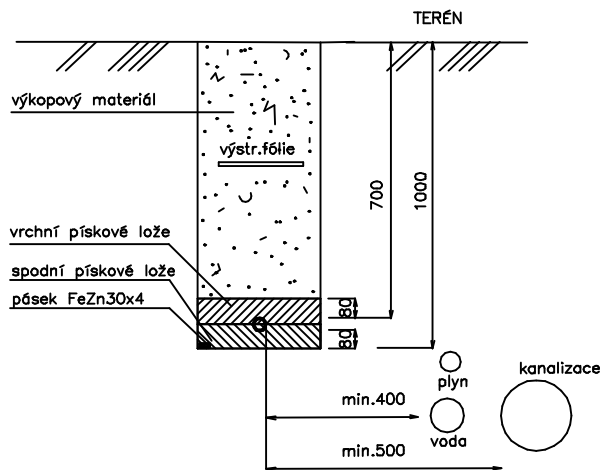


# ŘEZ KABELOVOU TRASOU

vedení pod zámk.dlažbou

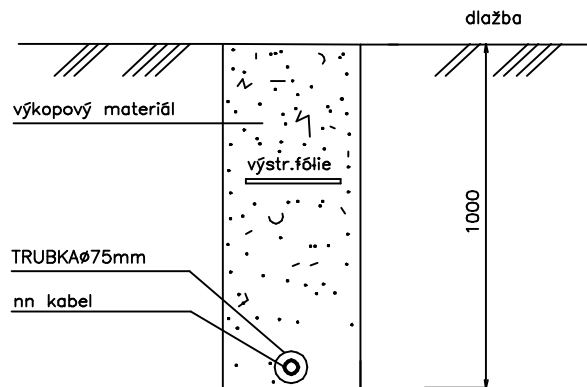


# ŘEZ KABELOVOU TRASOU

vedení v terénu

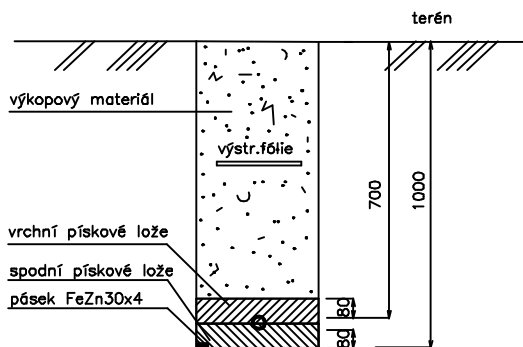

# ŘEZ KABELOVOU TRASOU B-B'

křížení s plynem, vodou a kanalizací

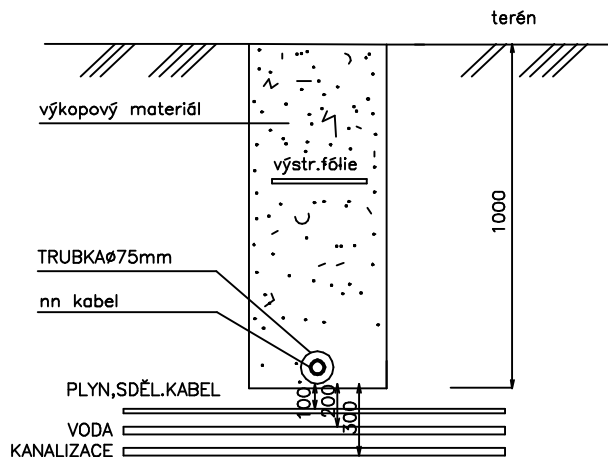

truba Kopoflex Ø80mm přesahuje místo křížení 1m na každou stranu  
dle normy ČSN 33 2000-5-52

Vypracoval	Ing. M. KOTAS	<b>MIKO</b> <small>inženýring</small> Ing. Michael KOTAS Cihelní 2581/81 Ostrava <small>IČO:314567185 tel.596623652</small>
Kontroloval	Ing. M. KOTAS	
Investor	OBEC STONAVA, STONAVA 730, 735 34 STONAVA	
Stavba	ODKANALIZOVÁNÍ ČÁSTI OBCE STONAVA LOKALITA Č.2	Zakázka 02210
Objekt	PS1-01-ELEKTROINSTALACE ČS1, ČS2, ČS3	Stupeň projekt
Název	ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ	Datum III.2010
		Měřítko -
Obsah	ŘEZ KABELOVOU TRASOU	f A4 1
		02210-E-07