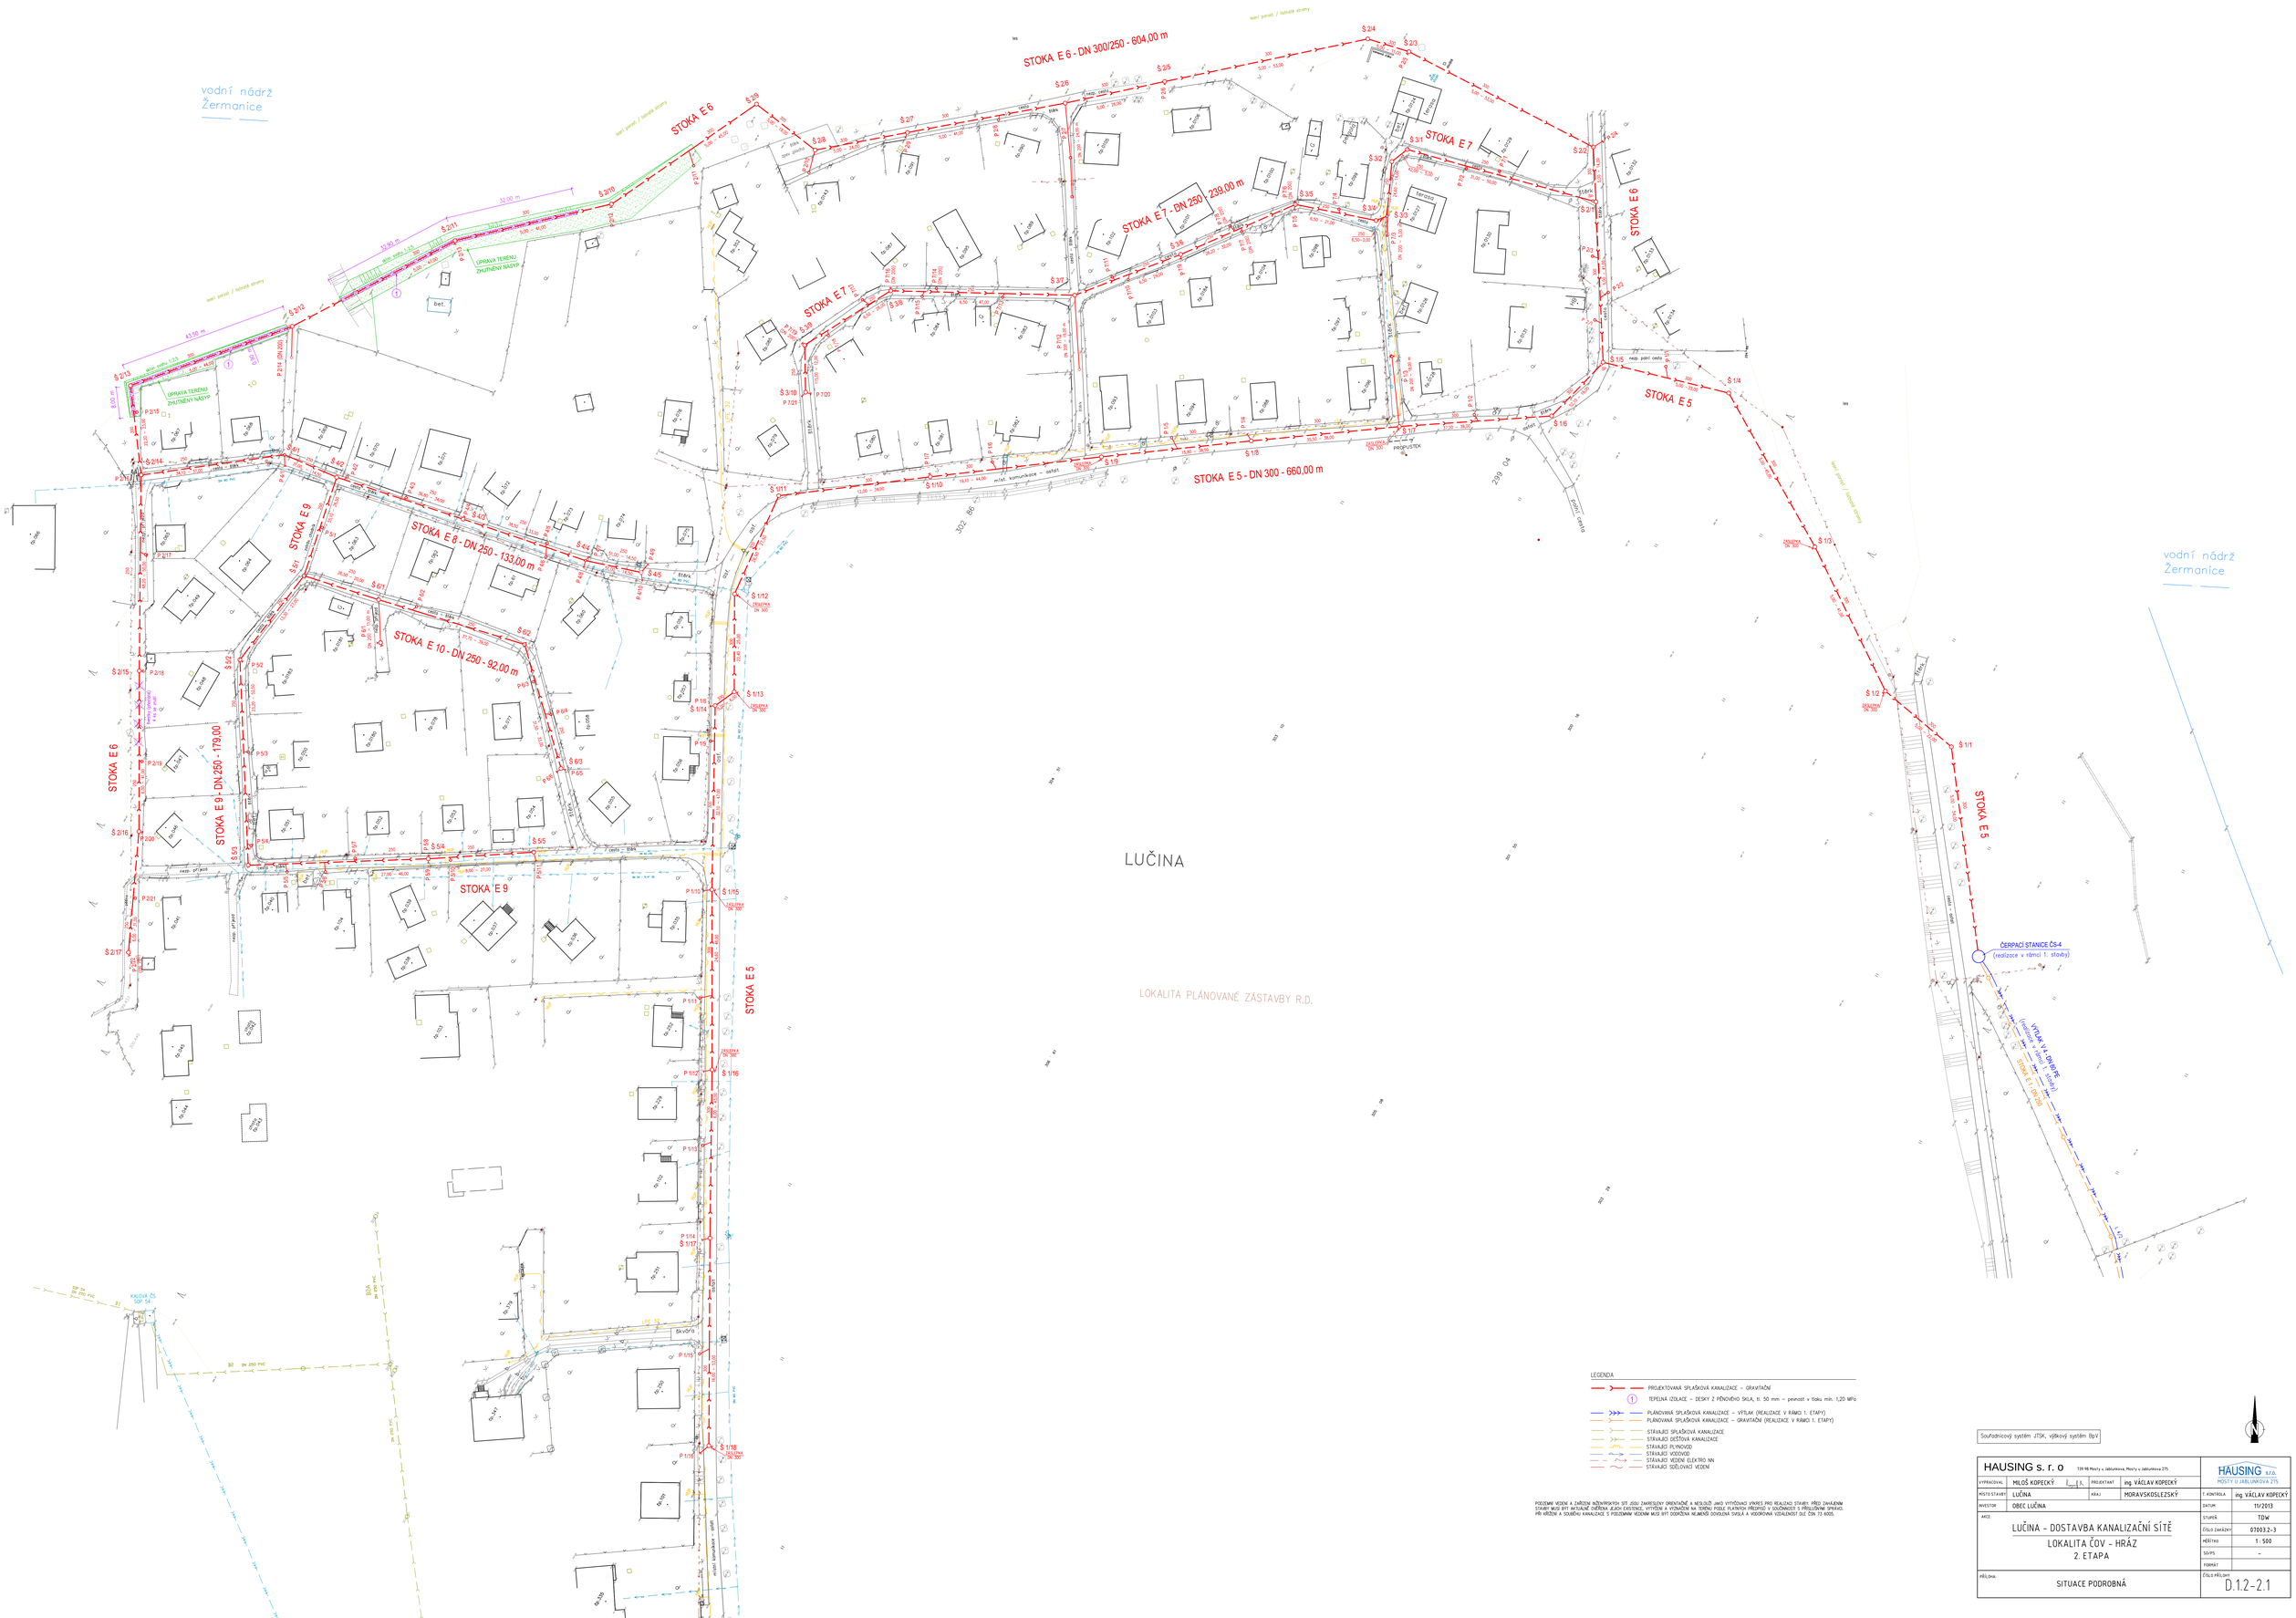
STOKA E 6 - DN 300/250 - 604,00 m
STOKA E 6
STOKA E 7 - DN 250 - 239,00 m
STOKA E 7
STOKA E 7
STOKA E 6
STOKA E 5 - DN 300 - 660,00 m
STOKA E 5
STOKA E 8 - DN 250 - 133,00 m
STOKA E 9
STOKA E 10 - DN 250 - 92,00 m
STOKA E 6
STOKA E 9 - DN 250 - 179,00
STOKA E 9
STOKA E 5
vodní nádrž Žermanice
vodní nádrž Žermanice
LUČINA
LOKALITA PLÁNOVANÉ ZÁSTAVBY R.D.
ČERPACÍ STANICE ČS-4
(realizace v rámci 1. stavby)
VÝTLAK V PE 100 RC
(realizace v rámci 1. stavby)
STOKA E1 (DN 90)
KALOVÁ ČS
DOP '24
ČOV
cesta - štěrk
místní komunikace - asfalt
místní komunikace - dlažba
polní cesta
les
trvalý porost / listnaté stromy
oplocení
LEGENDA
PROJEKTOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – GRAVITAČNÍ
TEPELNÁ IZOLACE – DESKY Z PĚNOVÉHO SKLA, tl. 50 mm – pevnost v tlaku min. 1,20 MPa
PLÁNOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – VÝTLAK (REALIZACE V RÁMCI 1. ETAPY)
PLÁNOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – GRAVITAČNÍ (REALIZACE V RÁMCI 1. ETAPY)
STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ELEKTRO NN
STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
PODZEMNÍ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ A NESLOŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES PRO REALIZACI STAVBY. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ BÝT AKTUÁLNĚ OVĚŘENA JEJICH EXISTENCE, VYTÝČENI A VYZNAČENI NA TERÉNU PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ V SOUŽITNOSTI S PŘÍSLUŠNÝM SPRÁVCI. PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU KANALIZACE S PODZEMNÍM VEDENÍM MUSÍ BÝT DODRŽENA NEJMENŠÍ DOVOLENÁ SVISLÁ A VODOROVNÁ VZDÁLENOST DLE ČSN 73 6005.
Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv
HAUSING s. r. o
139 98 Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 275
HAUSING a.s.
MOSTY U JABLUNKOVA
VYPRACOVAL: MILOŠ KOPECKÝ
PROJEKTANT: ing. VÁCLAV KOPECKÝ
MÍSTO STAVBY: LUČINA
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ
INVESTOR: OBEC LUČINA
T. KONTROLA: ing. VÁCLAV KOPECKÝ
DATUM: 11/2013
STUPEŇ: TDW
ČÍSLO ZAKÁZKY: 07003.2-3
MĚŘÍTKO: 1 : 500
SO/PS: –
FORMÁT:
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2–2.1
AKCE:
LUČINA – DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ
LOKALITA ČOV – HRÁZ
2. ETAPA
PŘÍLOHA:
SITUACE PODROBNÁ