


Příloha č.12

**Mapa kontaminace saturované a nesaturované zóny s plochami
odtěžby v hloubkové úrovni 2-3 m p.t.**

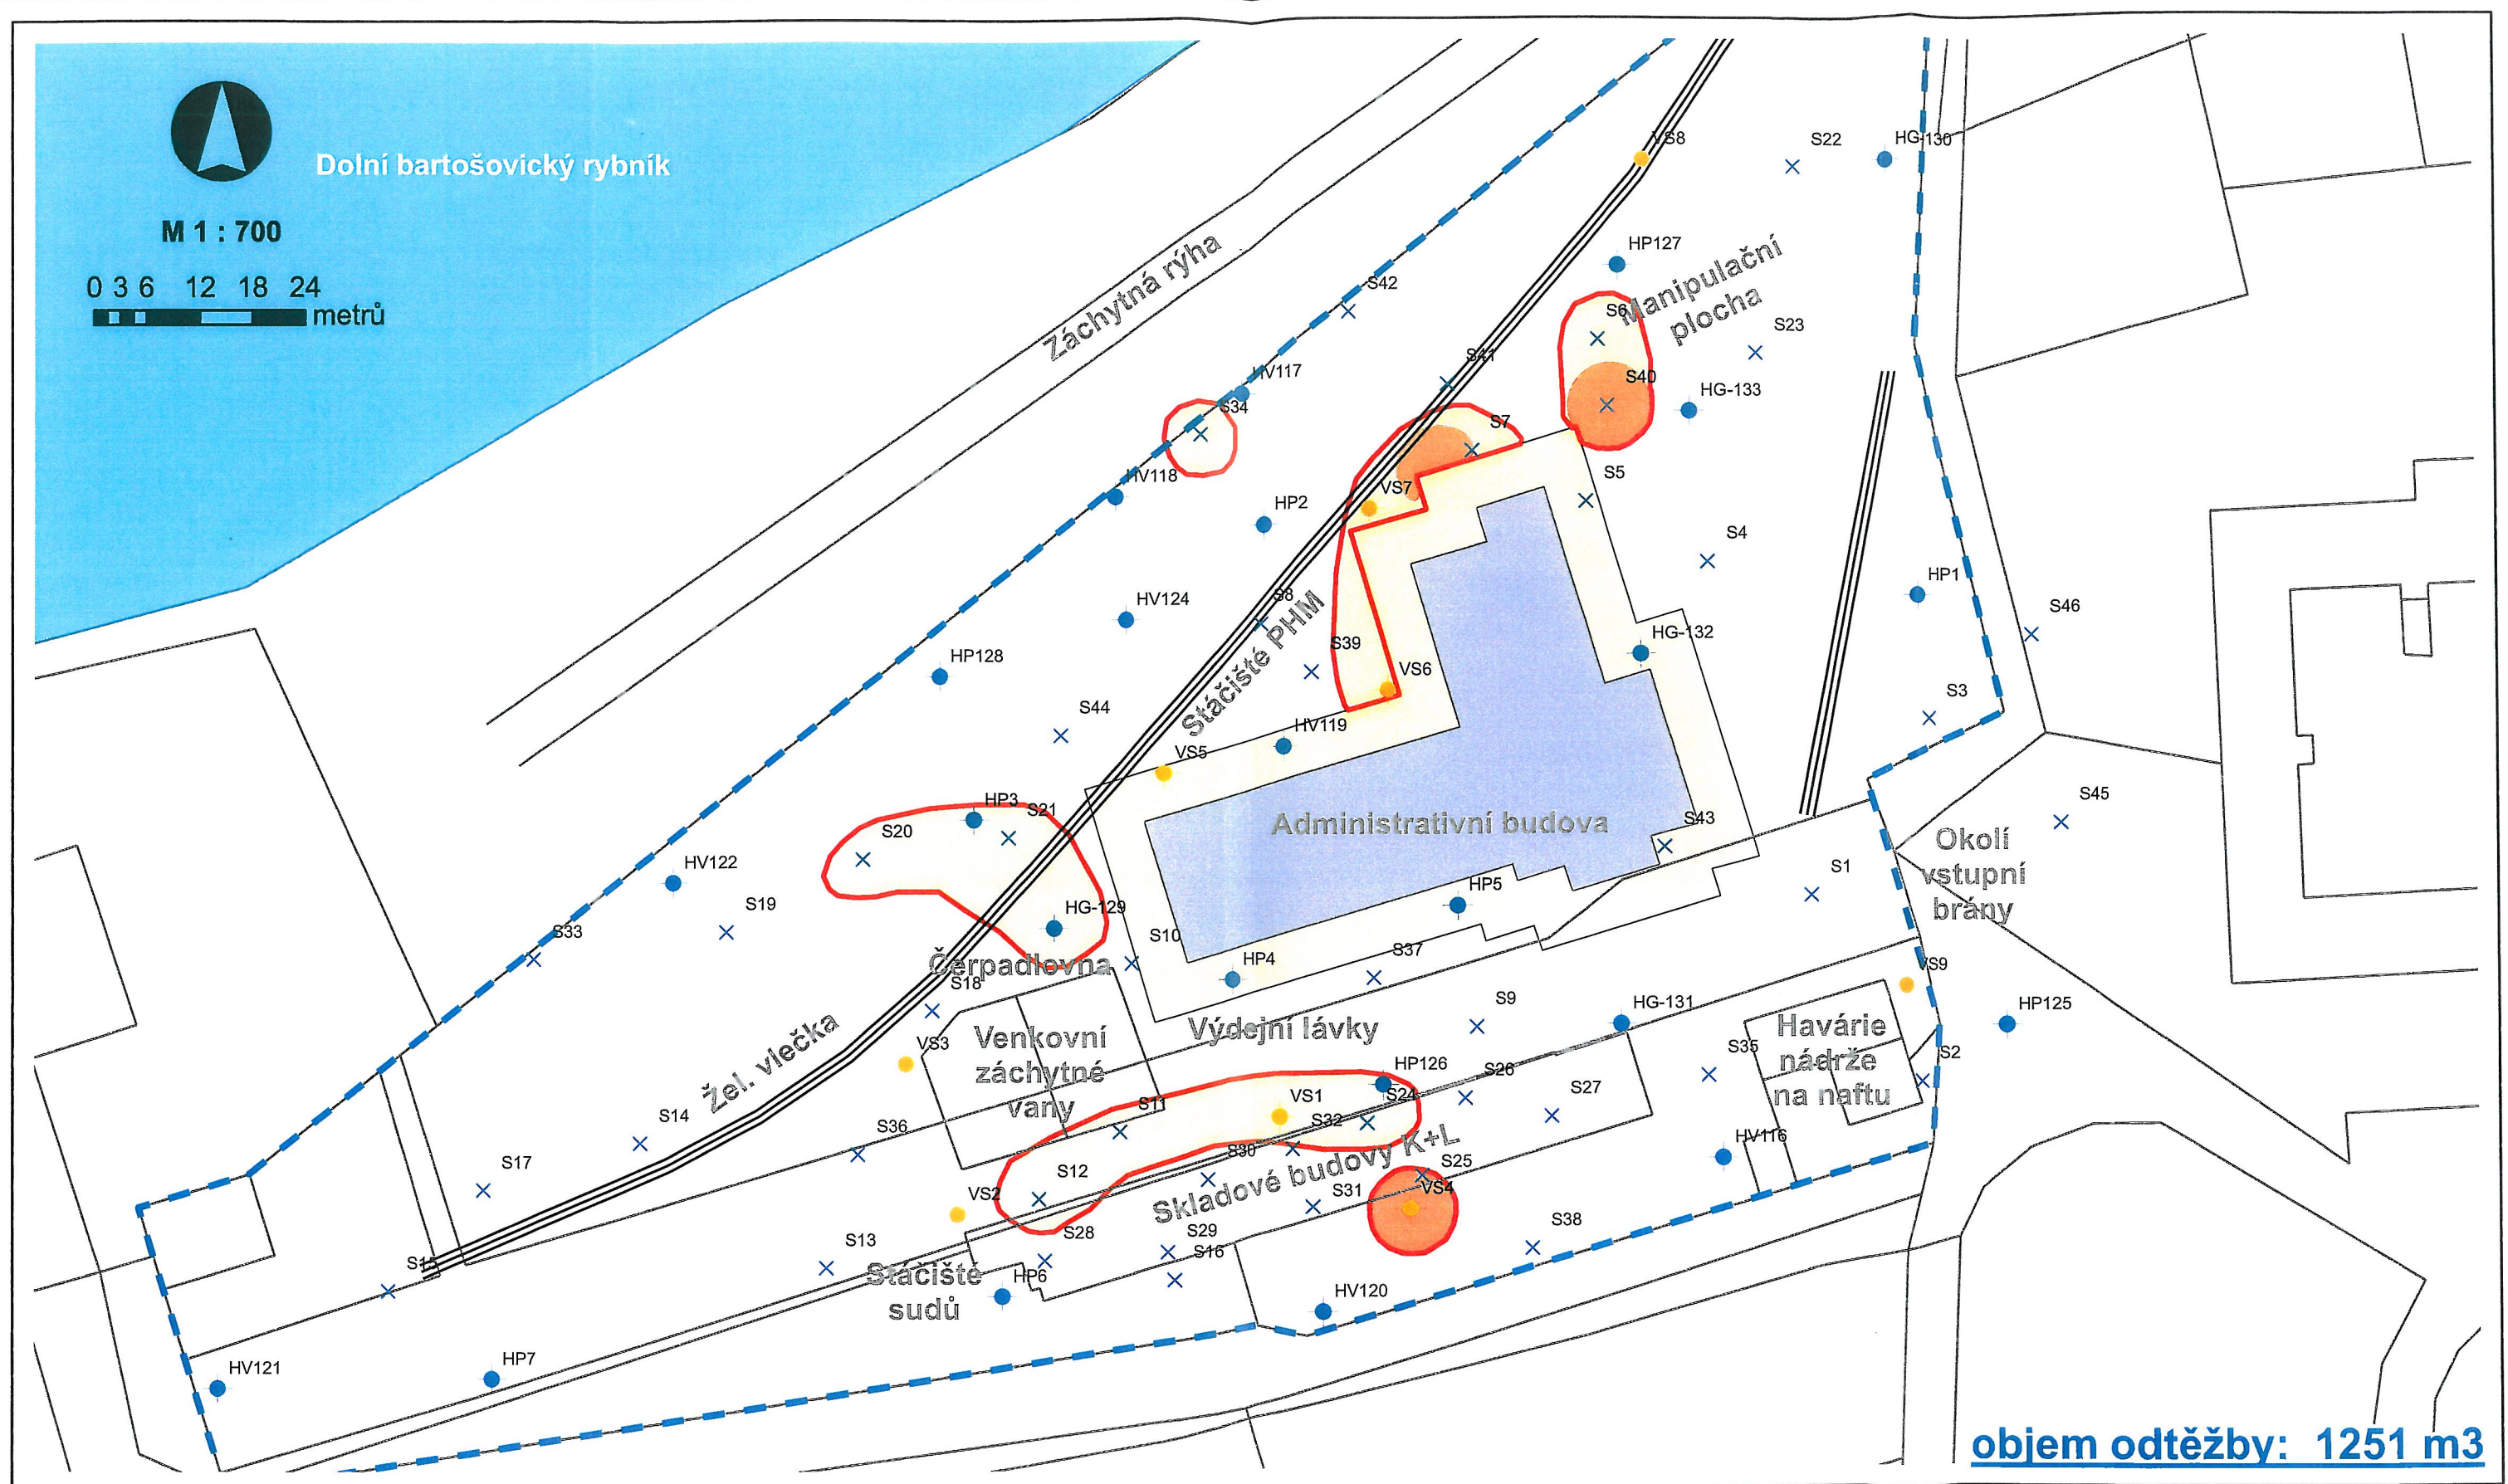

Mapa kontaminace saturované a nesaturované zóny s plochami odtěžby v úrovni 2 - 3 m p.t.

Vysvětlivky:

	Koncentrace NEL: > 5 000 mg/kg suš.		Hranice obtížně přístupných míst		Dočasně vystrojené vrtané sondy (Bouček 2005)		Kolej
	Koncentrace NEL: > 2 500 mg/kg suš.		Vodní plocha		Úzkoprofilové vrtý (Bouček 2005)		Zájmová oblast
	Plocha odtěžby		Administrativní budova		Vystrojené HG vrtý (Bouček 2005, Kučera 1993-94, Zajíc 1998)		Mapový podklad

Zpracoval:	J. Chovanec
Přezkoumal:	V. Gonsior
Lokalita:	DS PHM Bartošovice
Objednatel:	Ministerstvo financí ČR
Název zakázky:	Projekt sanace DS PHM Bartošovice
Podklady:	Geodat v.o.s.
Název výkresu:	Mapa kontaminace saturované a nesaturované zóny s plochami odtěžby v úrovni 2 - 3 m p.t.
Datum:	9/2007
Měřítko:	M 1 : 700
 Ostrava, s.r.o.	