


Příloha č.15

**Mapa kontaminace podzemní vody ropnými látkami (NEL)
s vyznačením čerpacích objektů a sběrných jímek**

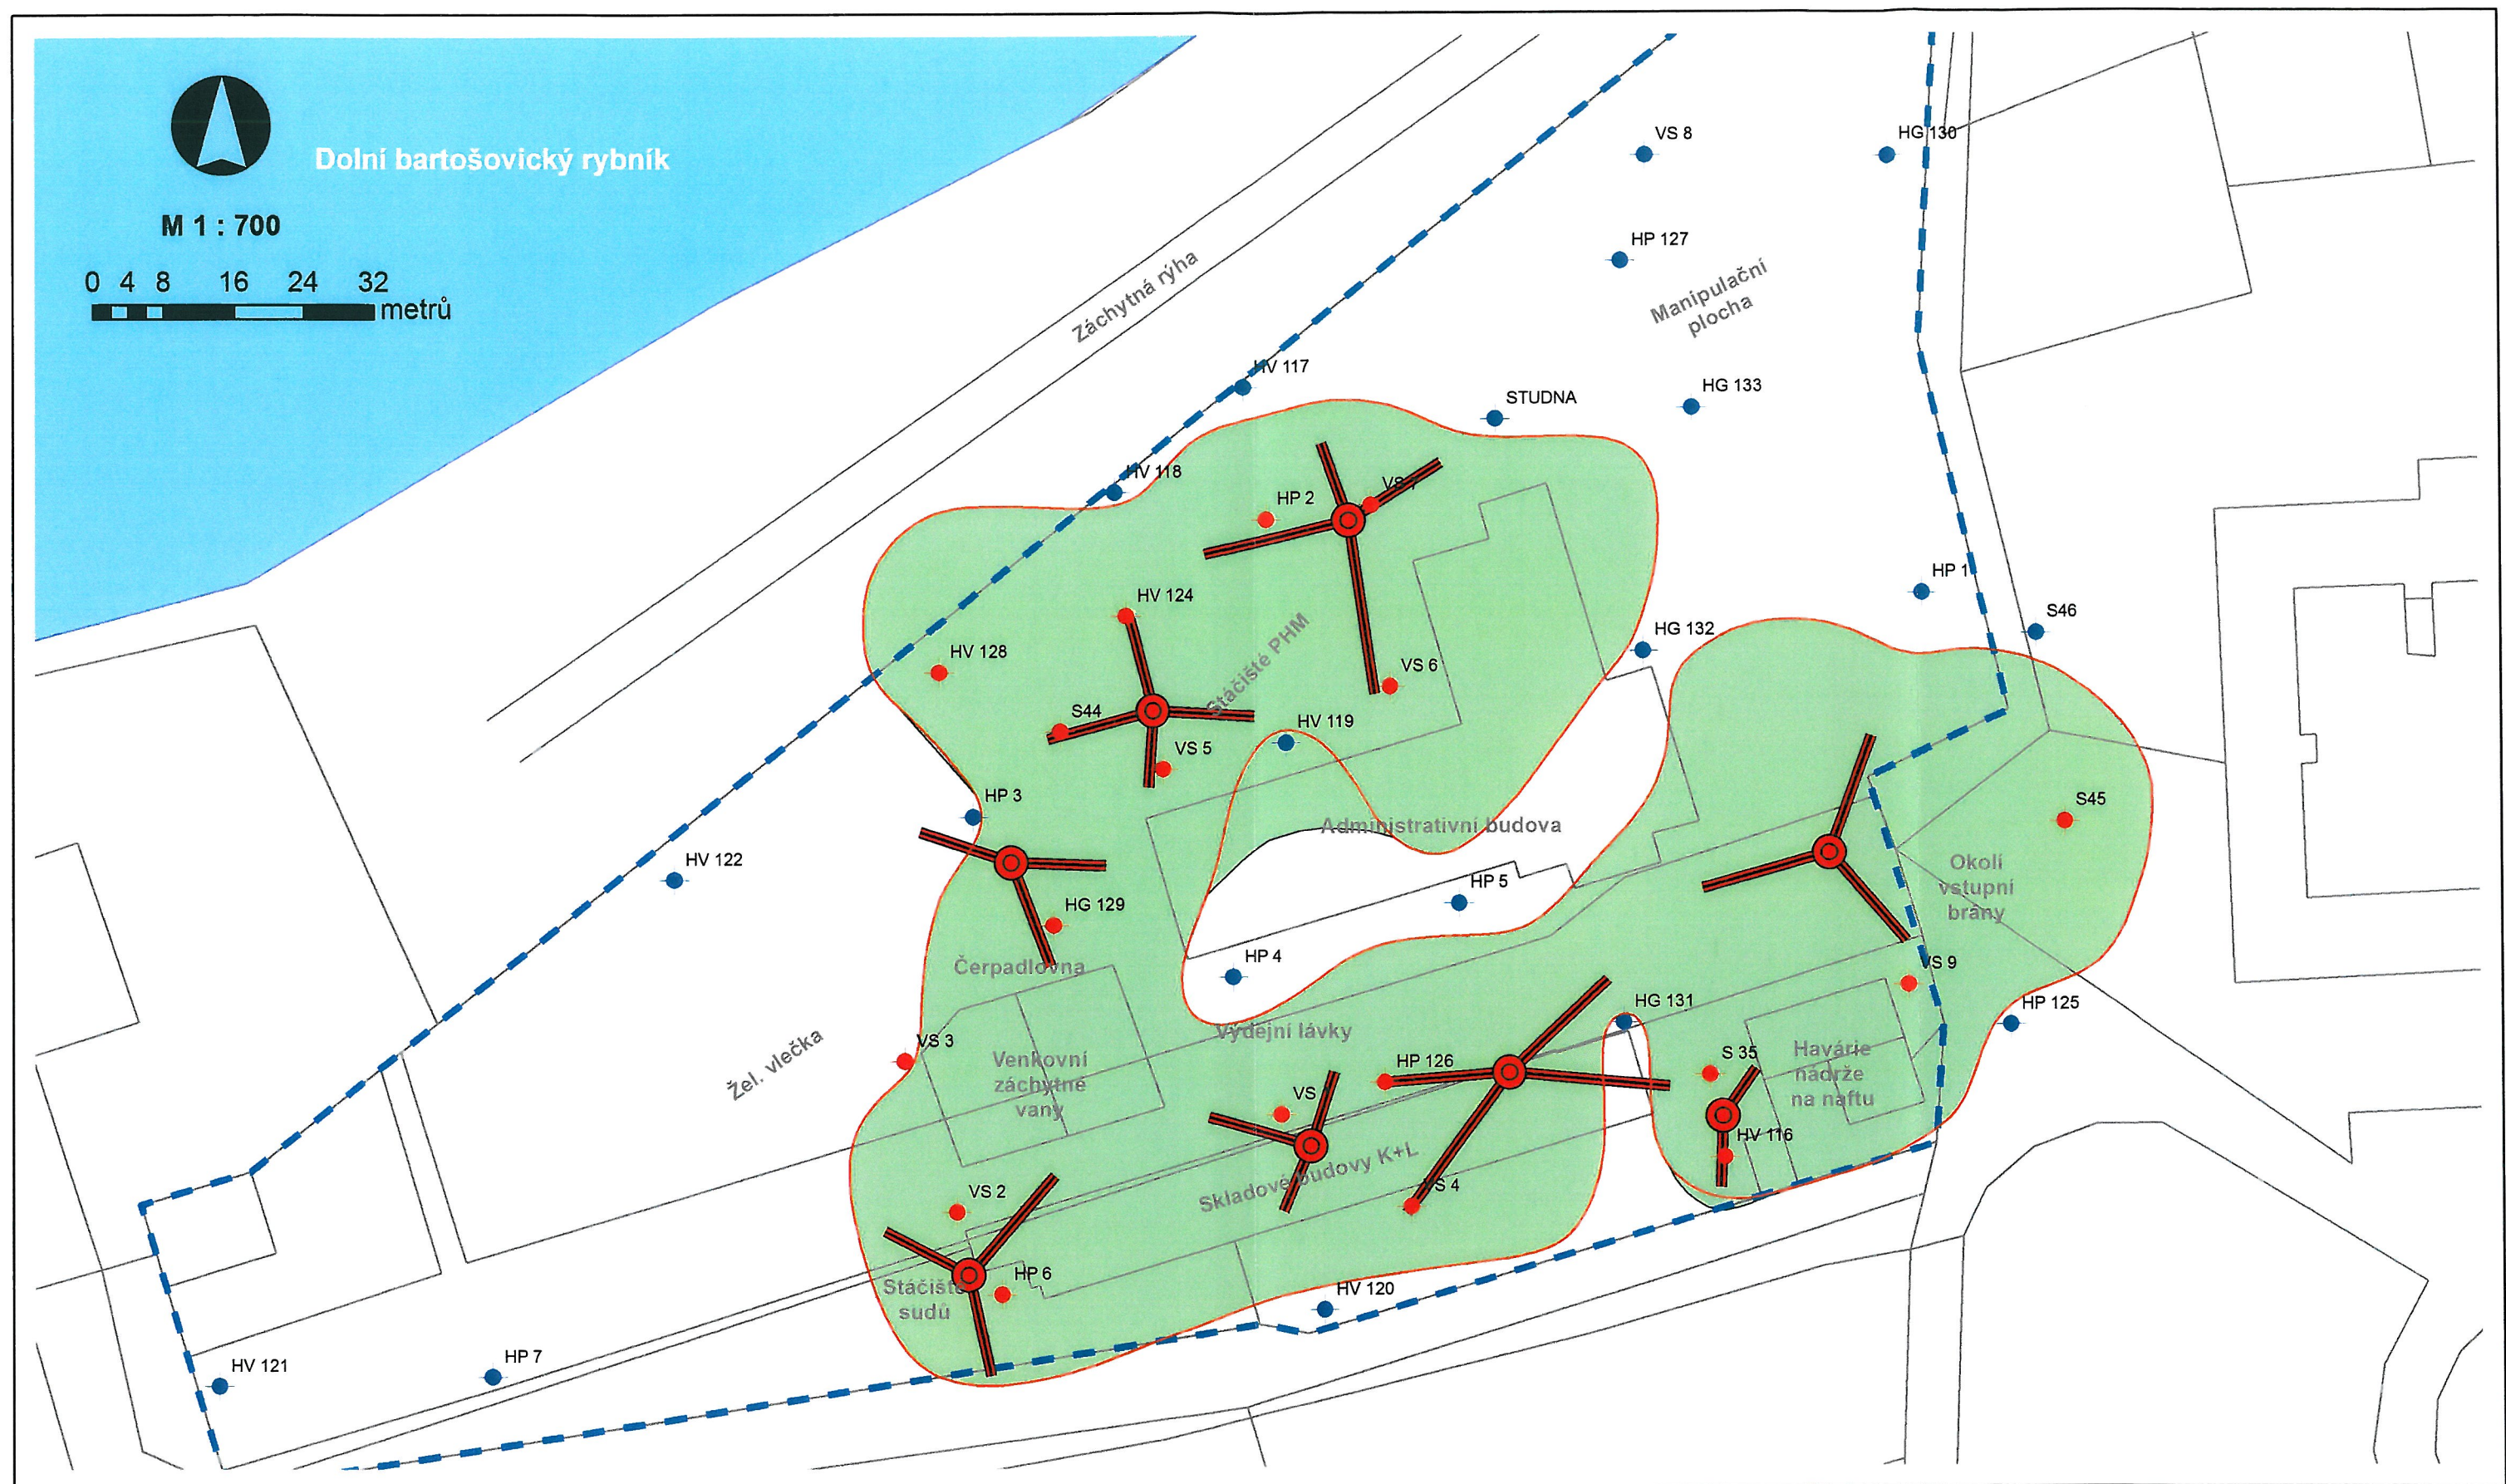

Mapa kontaminace podzemní vody ropnými látkami (NEL) s vyznačením čerpacích objektů a sběrných jímek

Vysvětlivky:

Vzorkované vrty a sondy

- podlimitní koncentrace
- nadlimitní koncentrace

■ Rozsah kontaminace podzemní vody ropnými látkami

— Sanační limit NEL - 8 mg/l

● Sběrná jámka

— Sanační drén

■ Zájmová oblast

■ Vodní plocha

— Mapový podklad

Zpracoval:	J. Chovanec
Přezkoumal:	V. Gonsior
Lokalita:	DS PHM Bartošovice
Objednatel:	Fond národního majetku České Republiky
Název zakázky:	Průzkum lokality DS PHM Bartošovice
Podklady:	Geodat v.o.s.
Název výkresu:	Mapa kontaminace PV ropnými látkami (NEL) s vyznačením čerpacích objektů a sběrných jímek
Datum:	9/2007
Měřítko:	M 1 : 700
Ostrava, s.r.o.	