


Příloha č.18

Syntetická mapa kontaminace podzemní vody

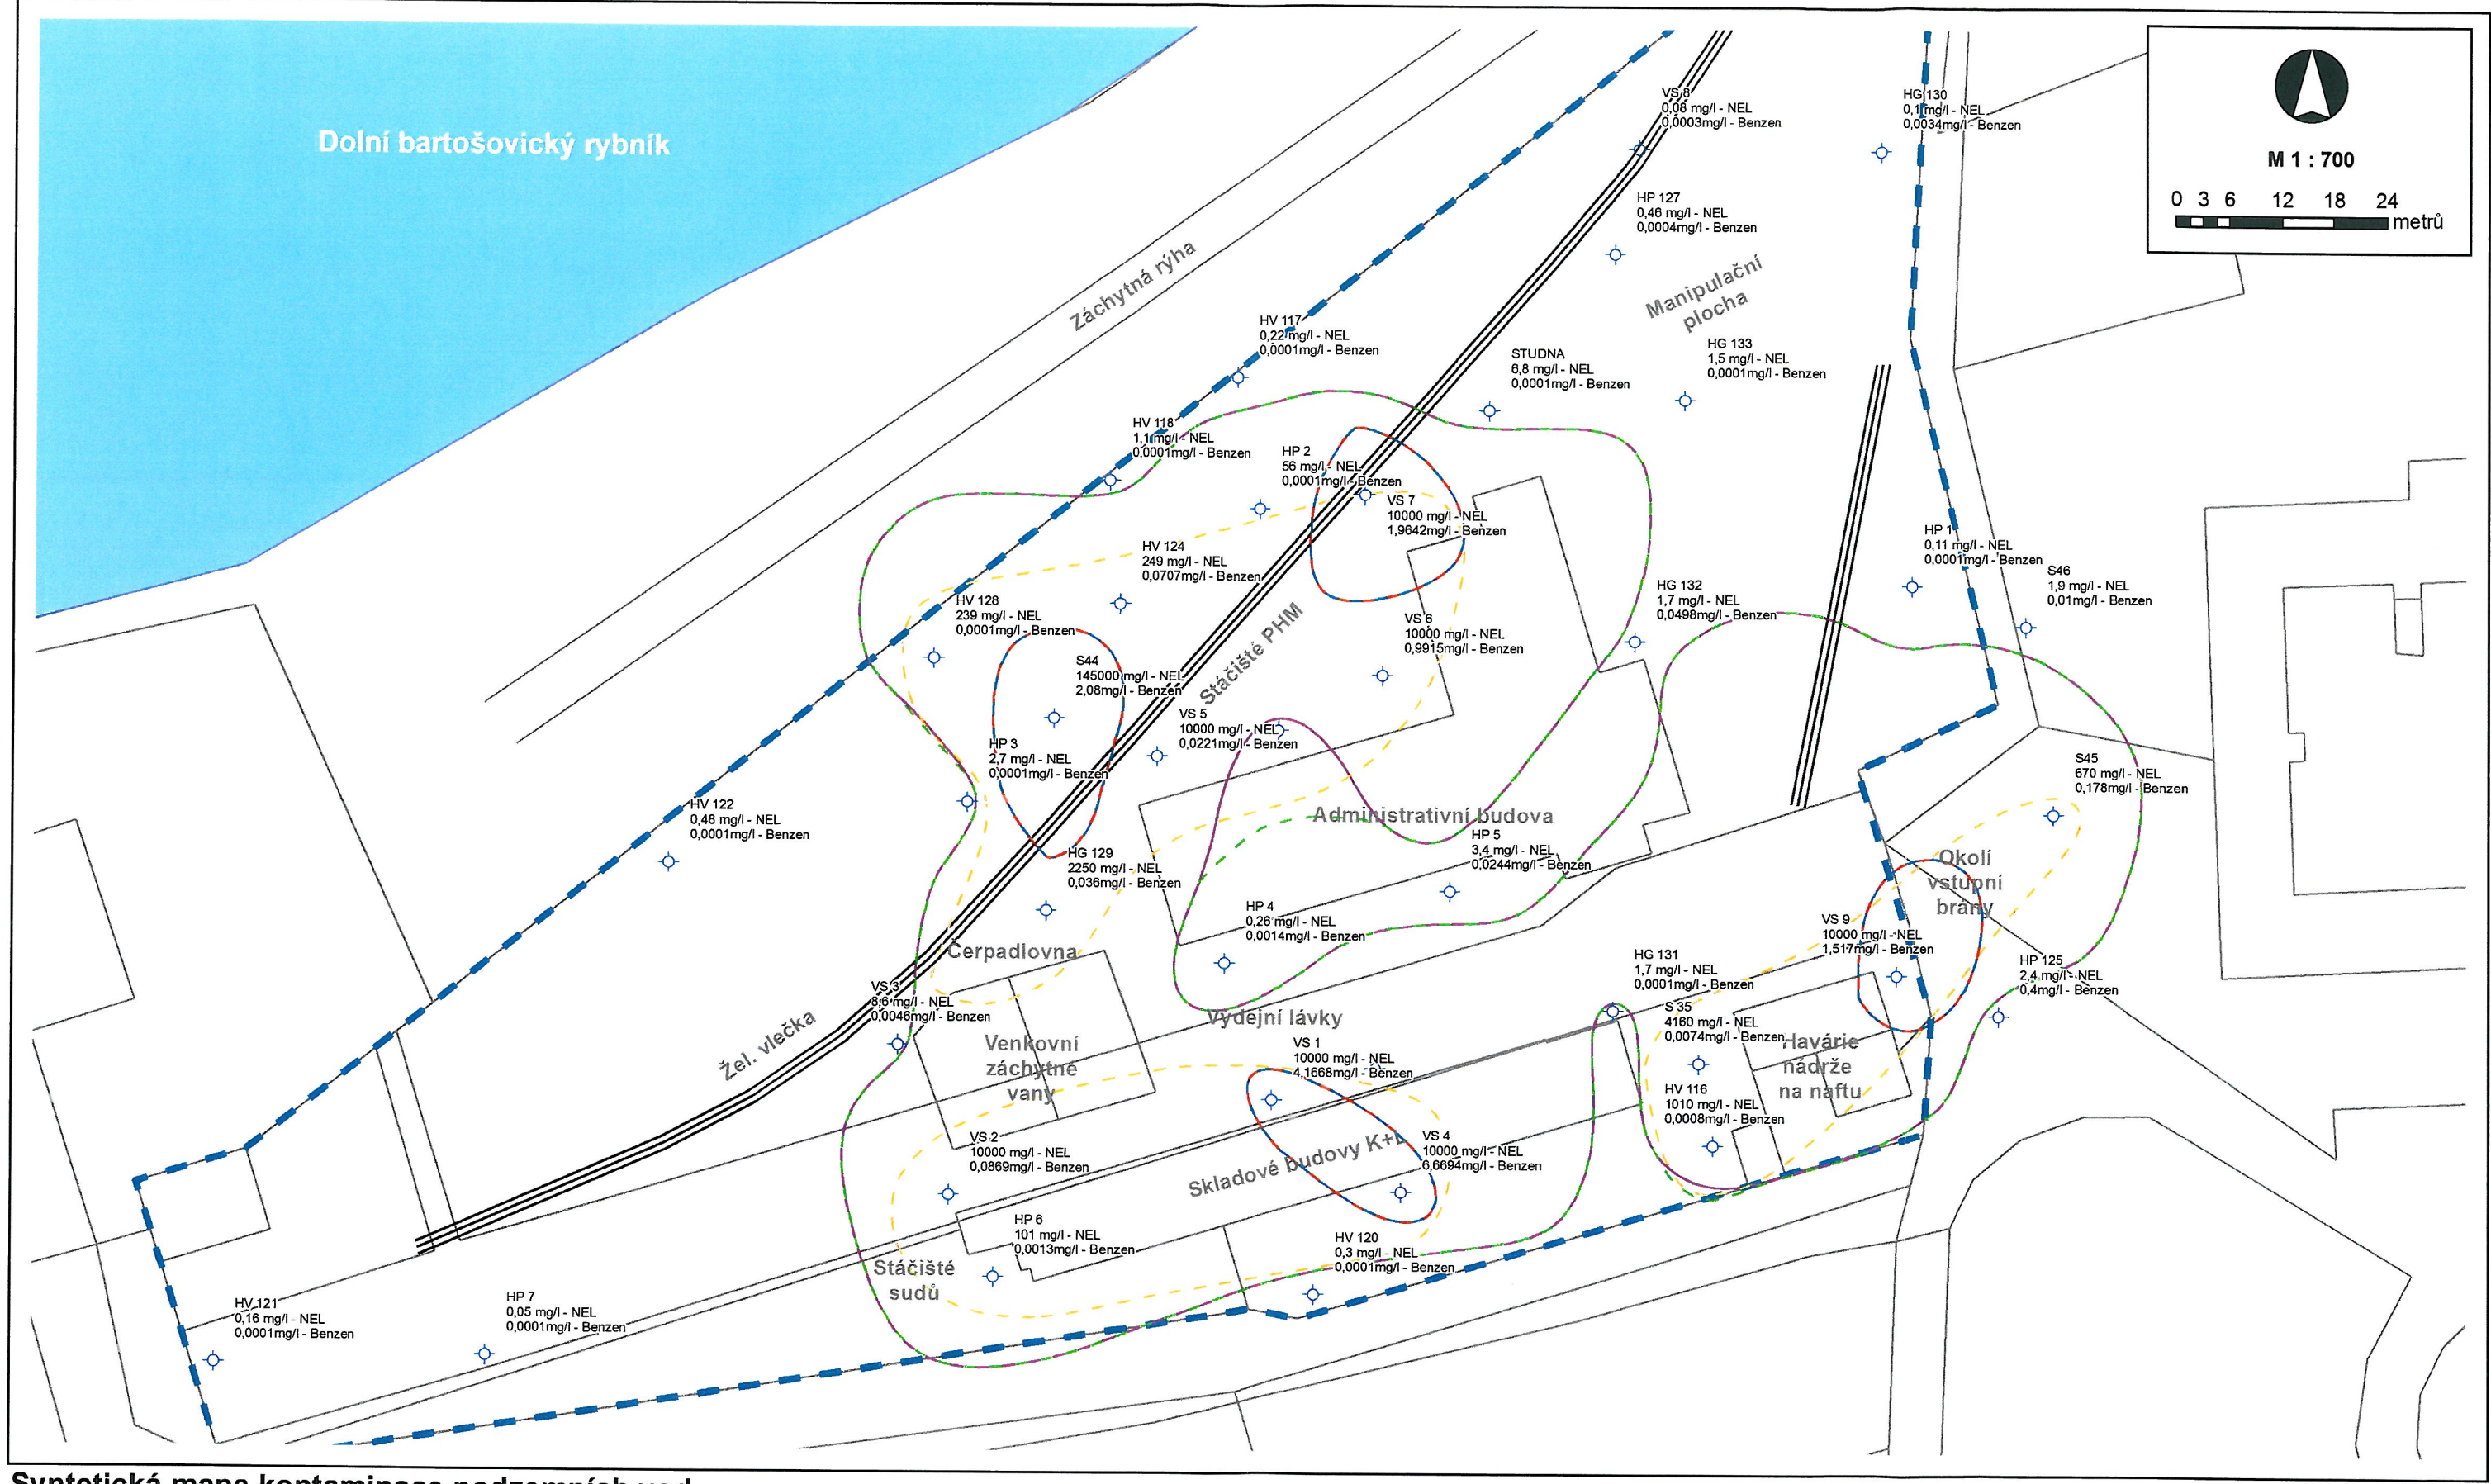

Syntetická mapa kontaminace podzemních vod

Vysvětlivky:

- Rozsah kontaminace podzemní vody - NEL

Rozsah kontaminace podzemní vody - Benzen

Rozsah výskytu volné fáze RL ≥ 1 mm
- Sanační limit NEL - 8 mg/l

Sanační limit benzen - 1 mg/l

Kolej
- Zájmová oblast

Vodní plocha

Mapový podklad
- Vzorkované vrty a sondy

Zpracoval:	J. Chovanec
Přezkoumal:	V. Gonsior
Lokalita:	DS PHM Bartošovice
Objednatel:	Ministerstvo financí ČR
Název zakázky:	Průzkum lokality DS PHM Bartošovice
Podklady:	Geodat v.o.s.
Název výkresu:	Syntetická mapa kontaminace podzemních vod
Datum:	1/2011
Měřítko:	M 1 : 700
biodegradace Ostrava, s.r.o.	