


Příloha č.17

Mapa kontaminace podzemní vody benzenem

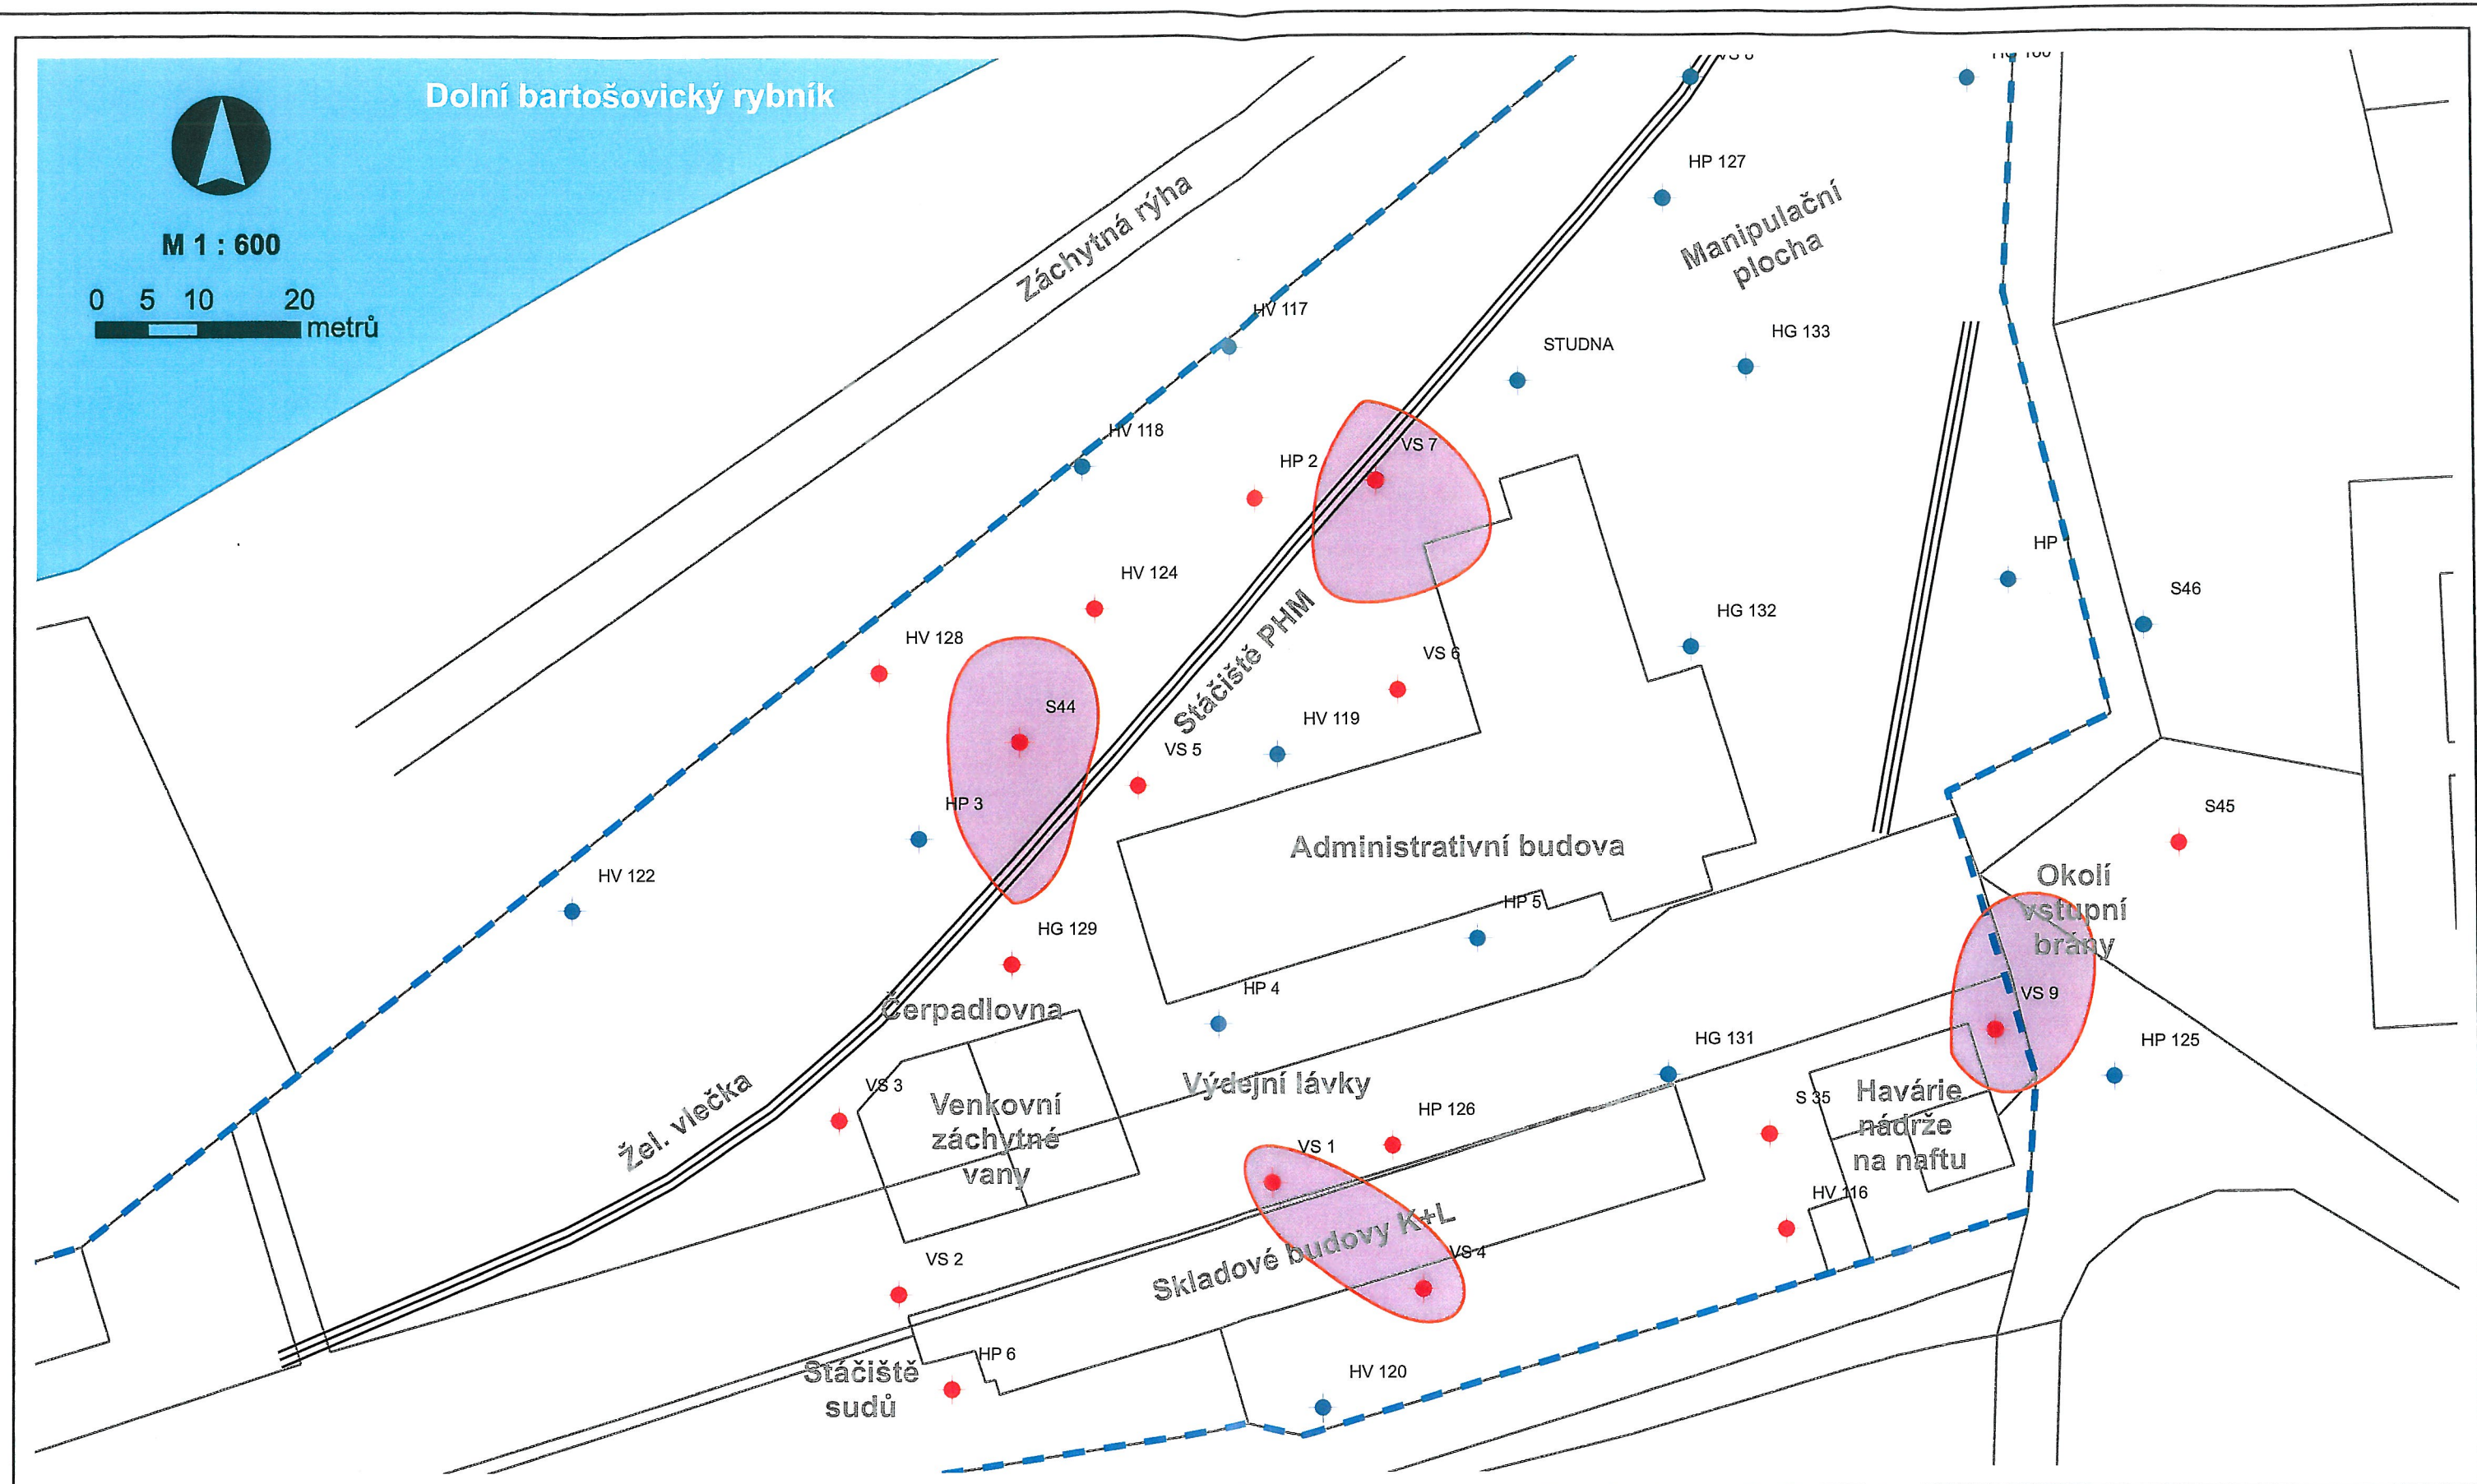

Mapa kontaminace podzemní vody benzenem

Vysvětlivky:

Vzorkované vrty a sondy

- podlimitní koncentrace
- nadlimitní koncentrace

- Rozsah kontaminace podzemní vody ropnými látkami
- Sanační limit benzen - 1 mg/l

- Zájmová oblast
- Vodní plocha
- Kolej
- Mapový podklad

Zpracoval:	J. Chovanec
Přezkoumal:	V. Gonsior
Lokalita:	DS PHM Bartošovice
Objednatel:	Ministerstvo financí ČR
Název zakázky:	Projekt sanace DS PHM Bartošovice
Podklady:	Geodat v.o.s.
Název výkresu:	Mapa kontaminace podzemní vody ropnými látkami (benzen)
Datum:	9/2007
Měřítko:	M 1 : 600
Ostrava, s.r.o.	