


Příloha č.13

**Mapa kontaminace saturované a nesaturované zóny s plochami
odtěžby v hloubkové úrovni 3-4 m p.t.**

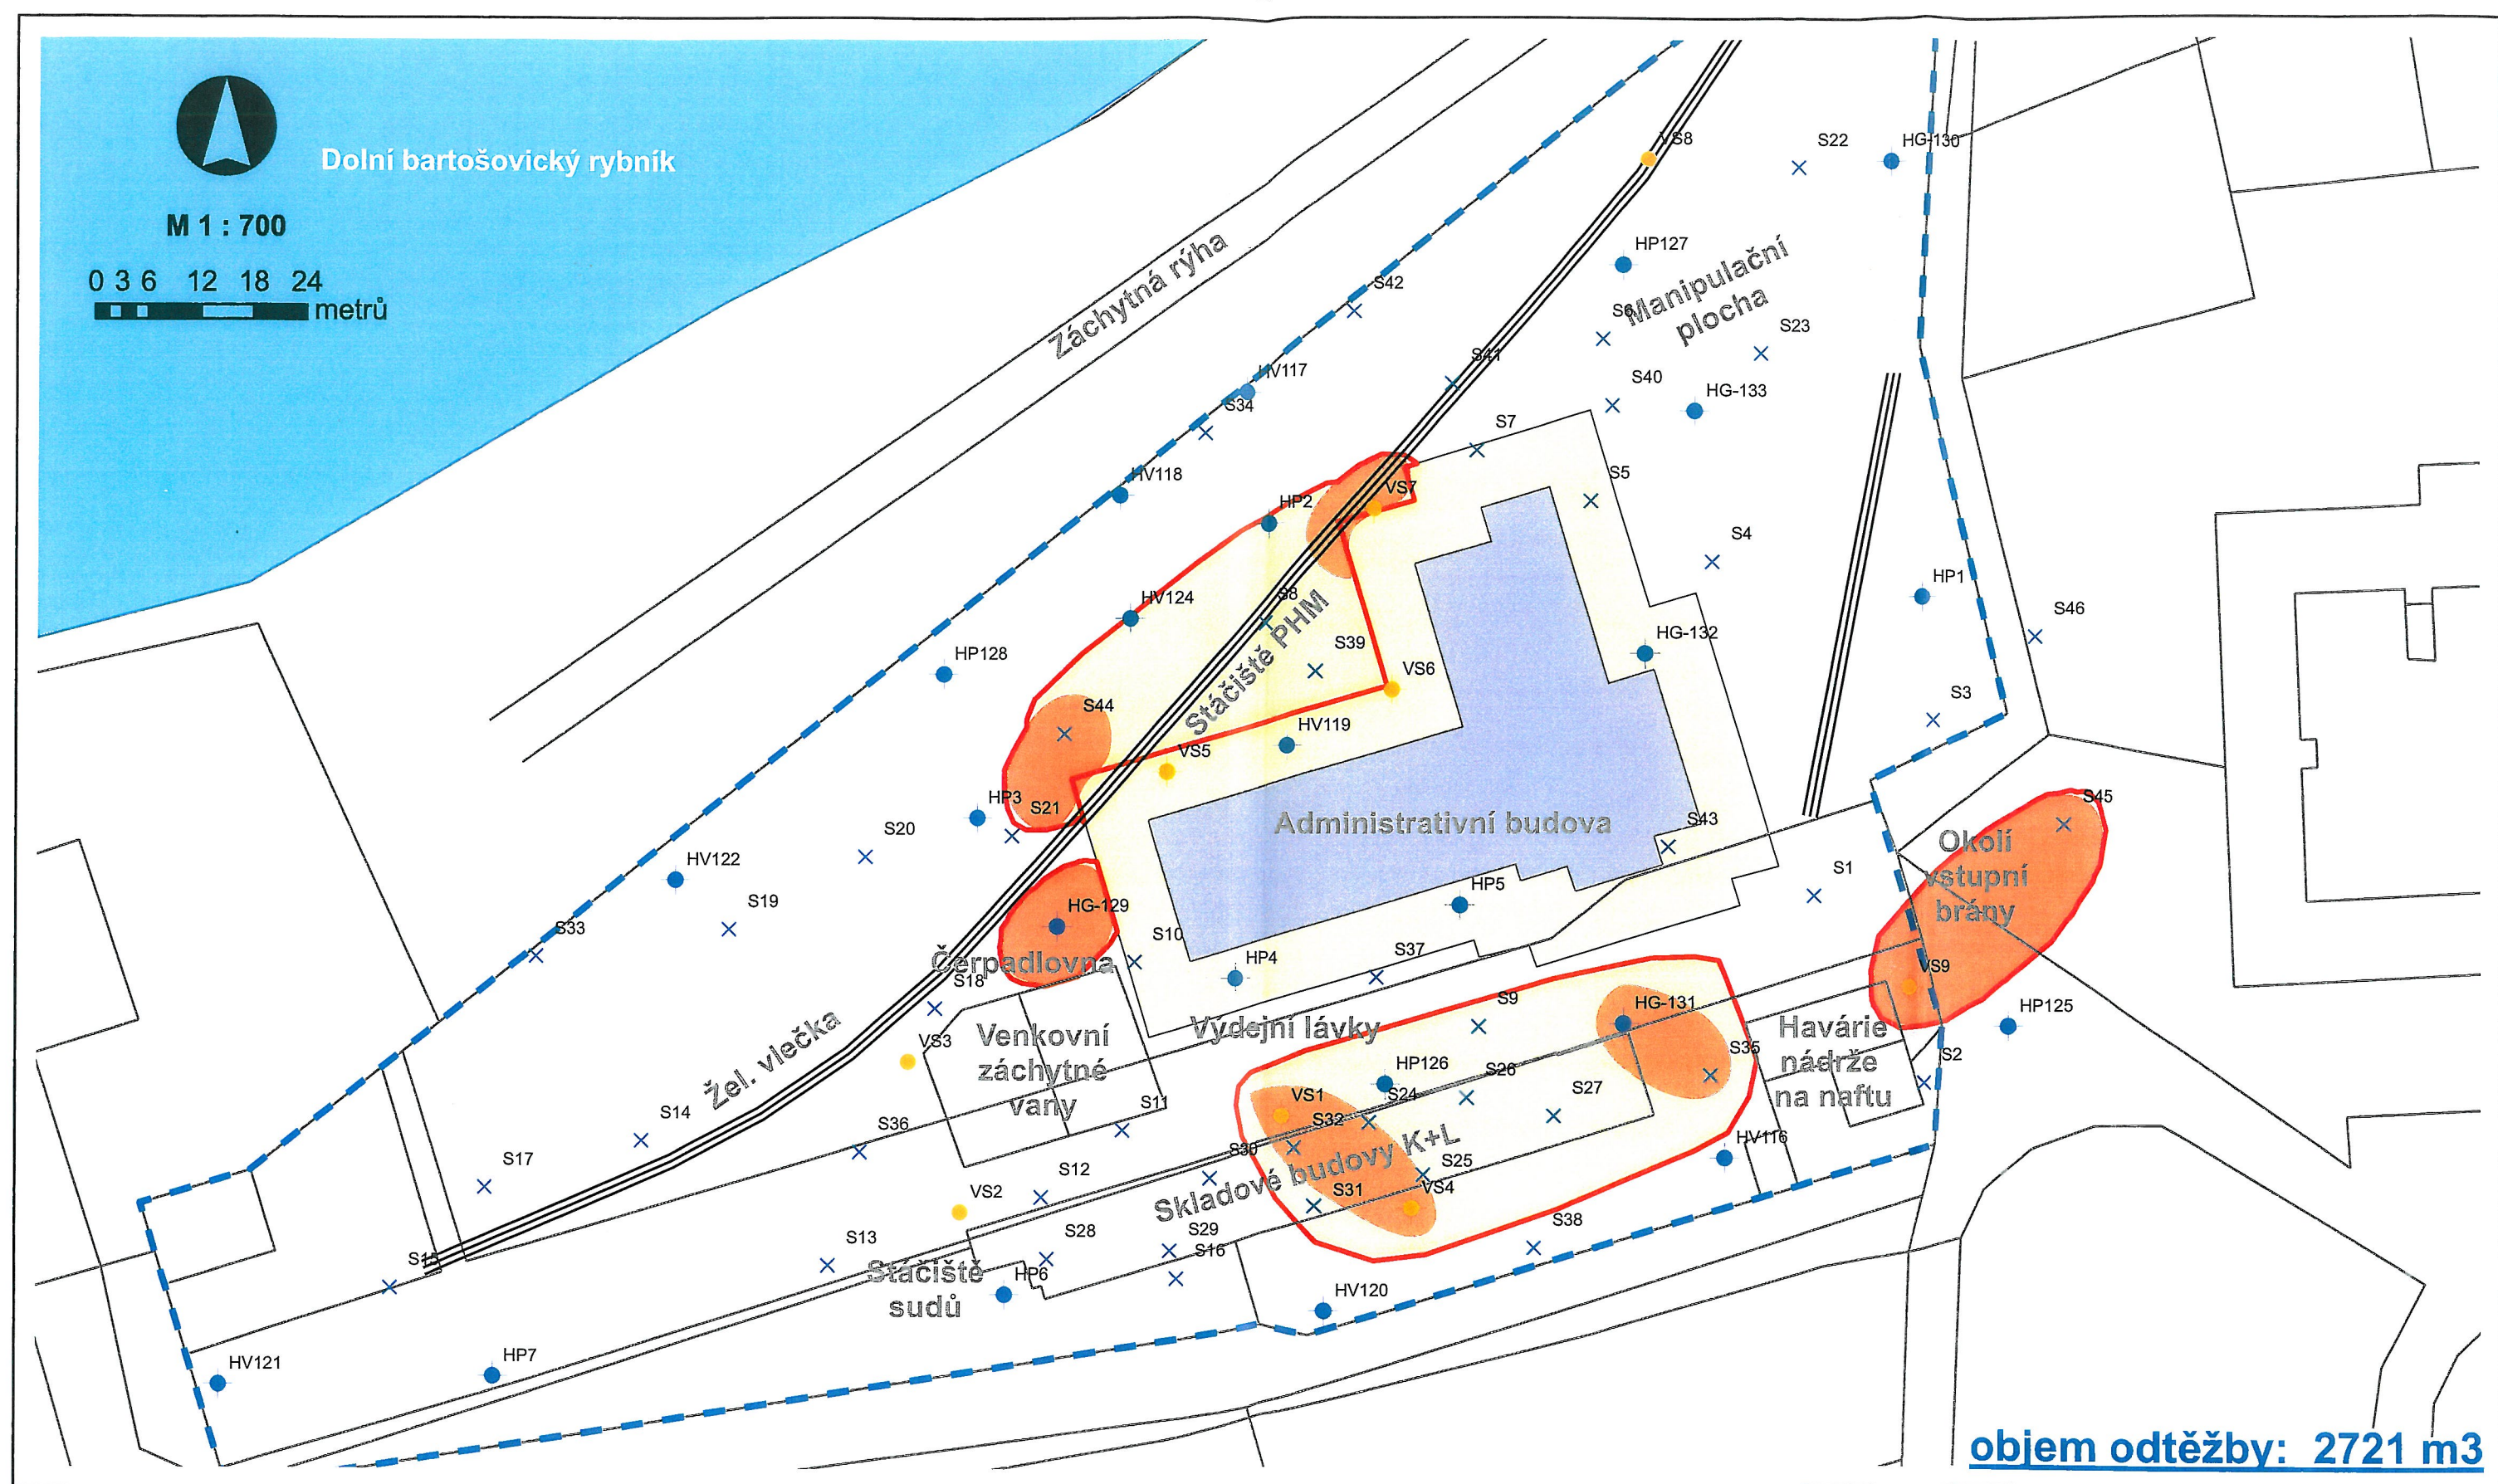

objem odtěžby: 2721 m³

Mapa kontaminace saturované a nesaturované zóny s plochami odtěžby v úrovni > 3 m p.t.

Vysvětlivky:

- | | | | |
|--|--|---|--|
| Koncentrace NEL: > 5 000 mg/kg suš. | Hranice obtížně přístupných míst | Dočasně vystrojené vrtné sondy (Bouček 2005) | Vodní plocha |
| Koncentrace NEL: > 2 500 mg/kg suš. | Administrativní budova | Úzkoprofilové vrty (Bouček 2005) | Kolej |
| Plocha odtěžby | | Vystrojené HG vrty (Bouček 2005, Kučera 1993-94, Zajíc 1998) | Zájmová oblast |
| | | | Mapový podklad |

Zpracoval:	J. Chovanec
Přezkoumal:	V. Gonsior
Lokalita:	DS PHM Bartošovice
Objednatel:	Ministerstvo financí ČR
Název zakázky:	Projekt sanace DS PHM Bartošovice
Podklady:	Geodat v.o.s.
Název výkresu: Mapa kontaminace saturované a nesaturované zóny s plochami odtěžby v úrovni > 3 m p.t.	
Datum:	9/2007
Měřítko:	M 1 : 700
Ostrava, s.r.o.	