




LEGENDA:

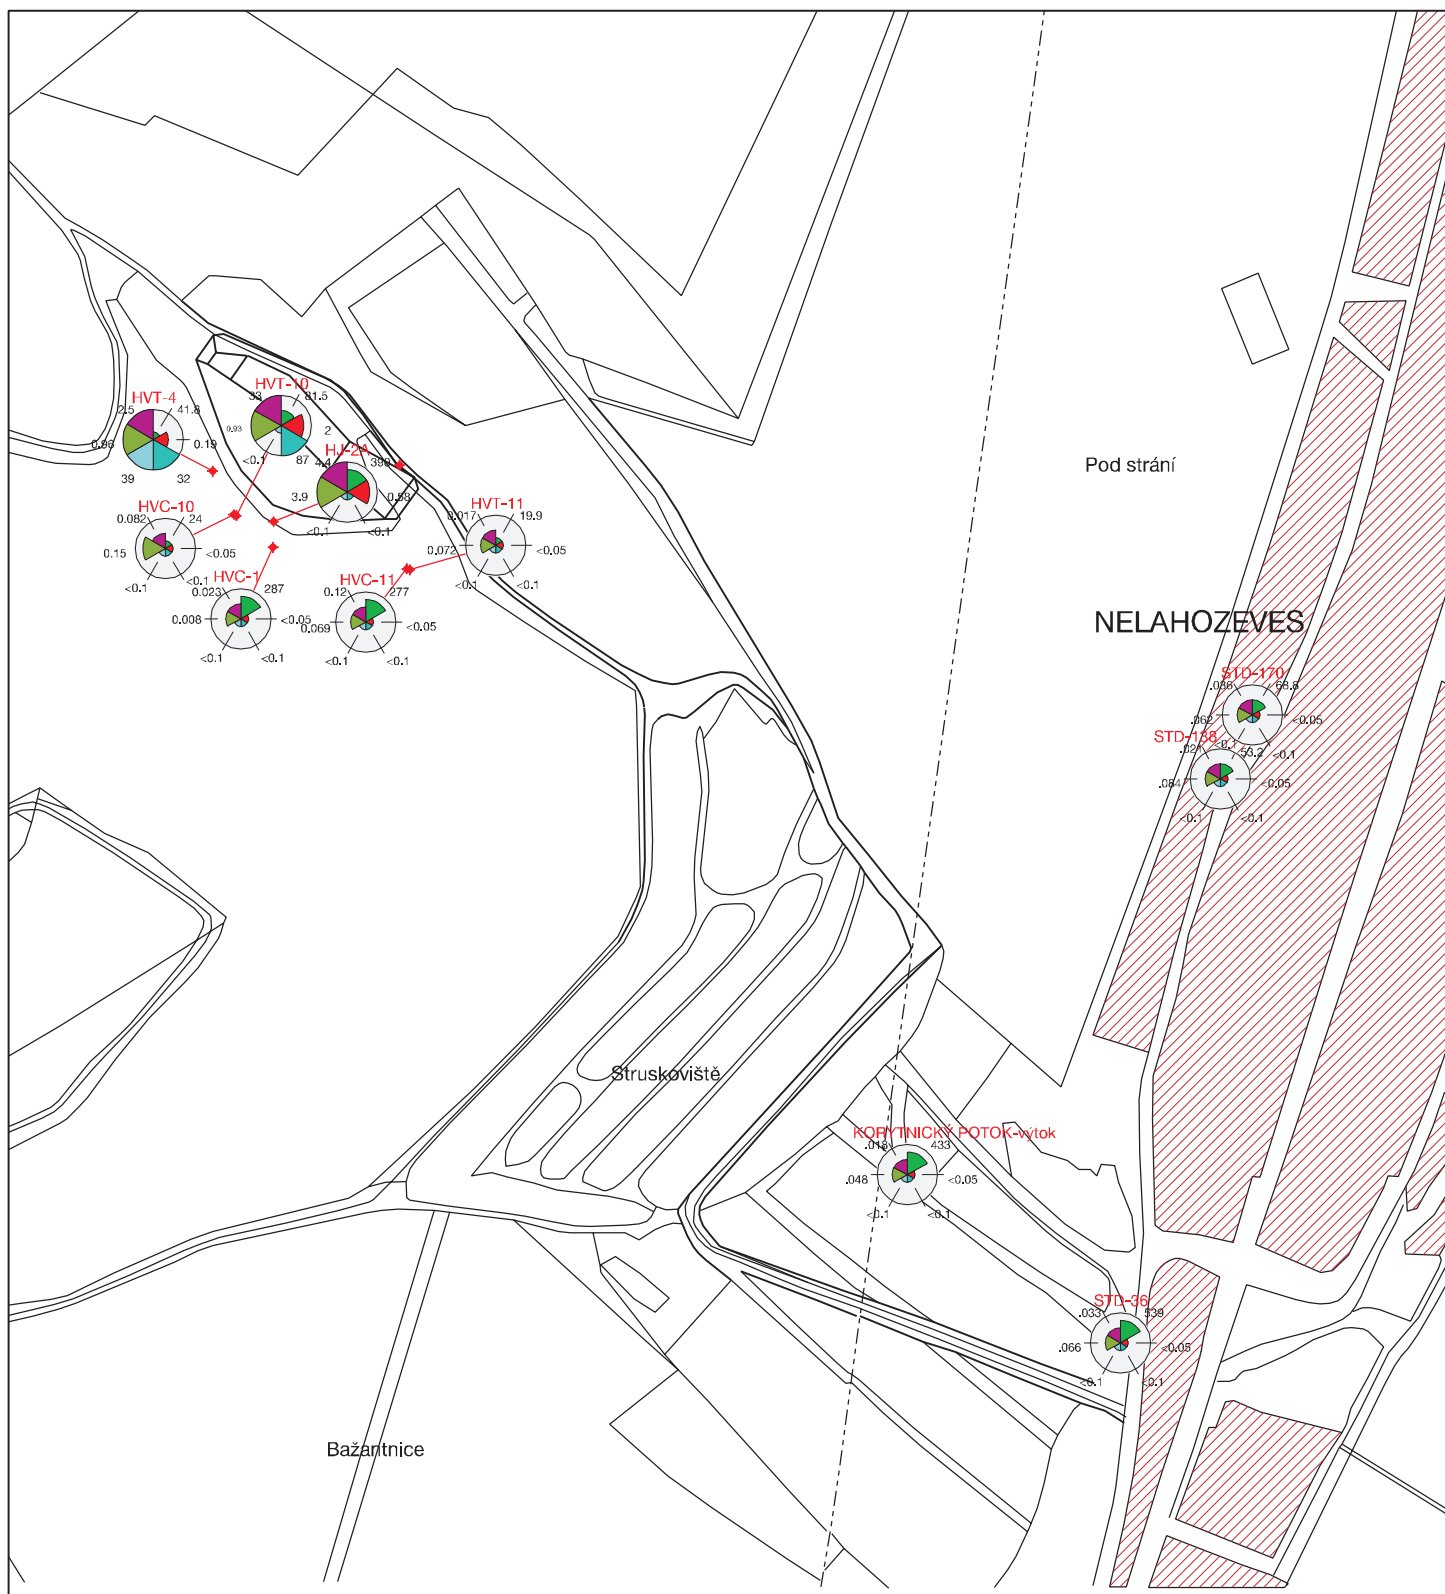

HVC-1
mezní hodnota/
obecný požadavek
5 x mezní hodnota/
obecný požadavek
vzorek pod mezní detekce
analytické metody

KONTAMINANT	mezní hodnota/ obecný požadavek
Cl ⁻ (mg/l)	100/250*
NEL (mg/l)	0.05
Benzen (ug/l)	0.41
Ethylbenzen (ug/l)	1.50
Naftalen (ug/l)	0.14
SUMA PAU (ug/l)	0.20

* nejvyšší mezní hodnota

Měřítko: 1: 5 000



Mapa kontaminace podzemní vody - stav k 24.9.2013

Odběratel:	MF ČR	Číslo:	21126-1114	Řešitel:	Ing. Prokešová
Název úkolu:	Monitoring kvality podzemních a povrchových vod na lokalitě skládky sušů v k.ú. Nelahozeves společnosti UNIPETROL a.s.				
Zpracoval:	J.Hruška				
Datum:	19.2.2014				