


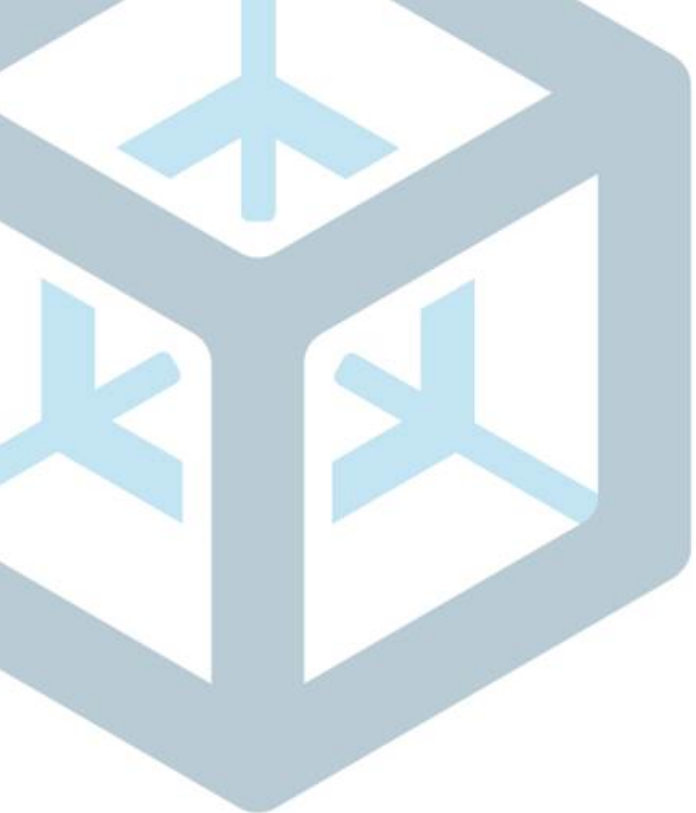

SPCSS

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

název veřejné zakázky:

DODÁVKY DATOVÝCH ROZVADĚČŮ PRO TECHNOLOGIE ICT II

Zadavatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

Zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem,
1. zástupcem generálního ředitele

Evidenční číslo veřejné zakázky:

VZ2021073

Č. j. SPCSS-01194/2022

Druh veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 ZZVZ.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919, jakožto Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky poskytuje doplnění zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci dle § 99 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“).

Dotaz č. 1

Zadavatel cituje:

1)

V příloze č. 1 ZD *Technická specifikace předmětu plnění* v kap. 1.2 Specifikace datových rozvaděčů odst. b) Zadavatel uvádí:

„V každém ze dvou datových sálů zadavatel požaduje 83 ks výpočetních datových rozvaděčů (VDR). ...“

a dále v odst. c):

„Výška všech VDR bude 2000 mm bez podstavce s plně využitelnými 42U pozicemi:

- 21 ks (š x h x v) VDR 800 mm x 1000 mm x 2000 mm;

- 21 ks (š x h x v) VDR 800 mm x 1200 mm x 2000 mm;“

V příloze č. 2 ZD *Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky* Zadavatel uvádí:

Popis komponentu	Počet jednotek	Jednotka
VDR (š x h x v) 800 x 1200 x 2000		
Skříň pro servery včetně ventilovaných dveří, zadní vertikálně dělené	42	ks
VDR (š x h x v) 800 x 1000 x 2000		
Skříň pro servery včetně ventilovaných dveří, zadní vertikálně dělené	41	ks

Podle odst. b) kap. 1.2 Přílohy č. 1 by jich mělo být celkem 166 ks. V odst. c) kap. 1.2 Přílohy č. 1 je celkový počet 42 ks v dělení 21 ks hloubky 1000 mm a 21 ks hloubky 1200 mm a dle Přílohy č. 2 je celkový počet 83 ks v dělení 41 ks hloubky 1000 mm a 42 ks hloubky 1200 ks.

Může Zadavatele upřesnit počet požadovaných kusů výpočetních datových rozvaděčů (VDR).

Informace zadavatele č. 1

Zadavatel uvádí, že v tabulce je uveden modelový případ pro účely hodnocení. Počet definovaných položek je pouze **předpokládaný** a jedná se pouze o modelový případ nutný k hodnocení nabídky dodavatele. Skutečný odběr bude čerpán dle požadavku Zadavatele na základě dílčích smluv po dobu trvání Rámcové dohody na dodávku datových rozvaděčů (viz. čl. 7.1.3 zadávací dokumentace).

Dotaz č. 2

Zadavatel cituje:

2)

Může Zadavatel uvést informaci o minimálním počtu kusů Zboží, které předpokládá objednat u Prodávajícího v rámci plnění Rámcové dohody na dodávku datových rozvaděčů

Informace zadavatele č. 2

Zadavatel uvádí, že se jedná o zadávací řízení dle ustanovení § 131 a násl. ZZVZ. S vybraným dodavatelem bude uzavřena Rámcová dohoda na dodávku datových rozvaděčů (dále také jen „Rámcová dohoda“), která Zadavatele nezavazuje k žádnému minimálnímu odběru. Skutečný odběr bude čerpán dle požadavku Zadavatele na základě dílčích smluv po dobu trvání Rámcové dohody (viz čl. 2.2 zadávací dokumentace).

Povaha doplnění nebo změny v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Z tohoto důvodu rozhodl zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužovat.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele