Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, s

STAVEBNĚ SITUAČNÍ VÝKRES - 3.ČÁST

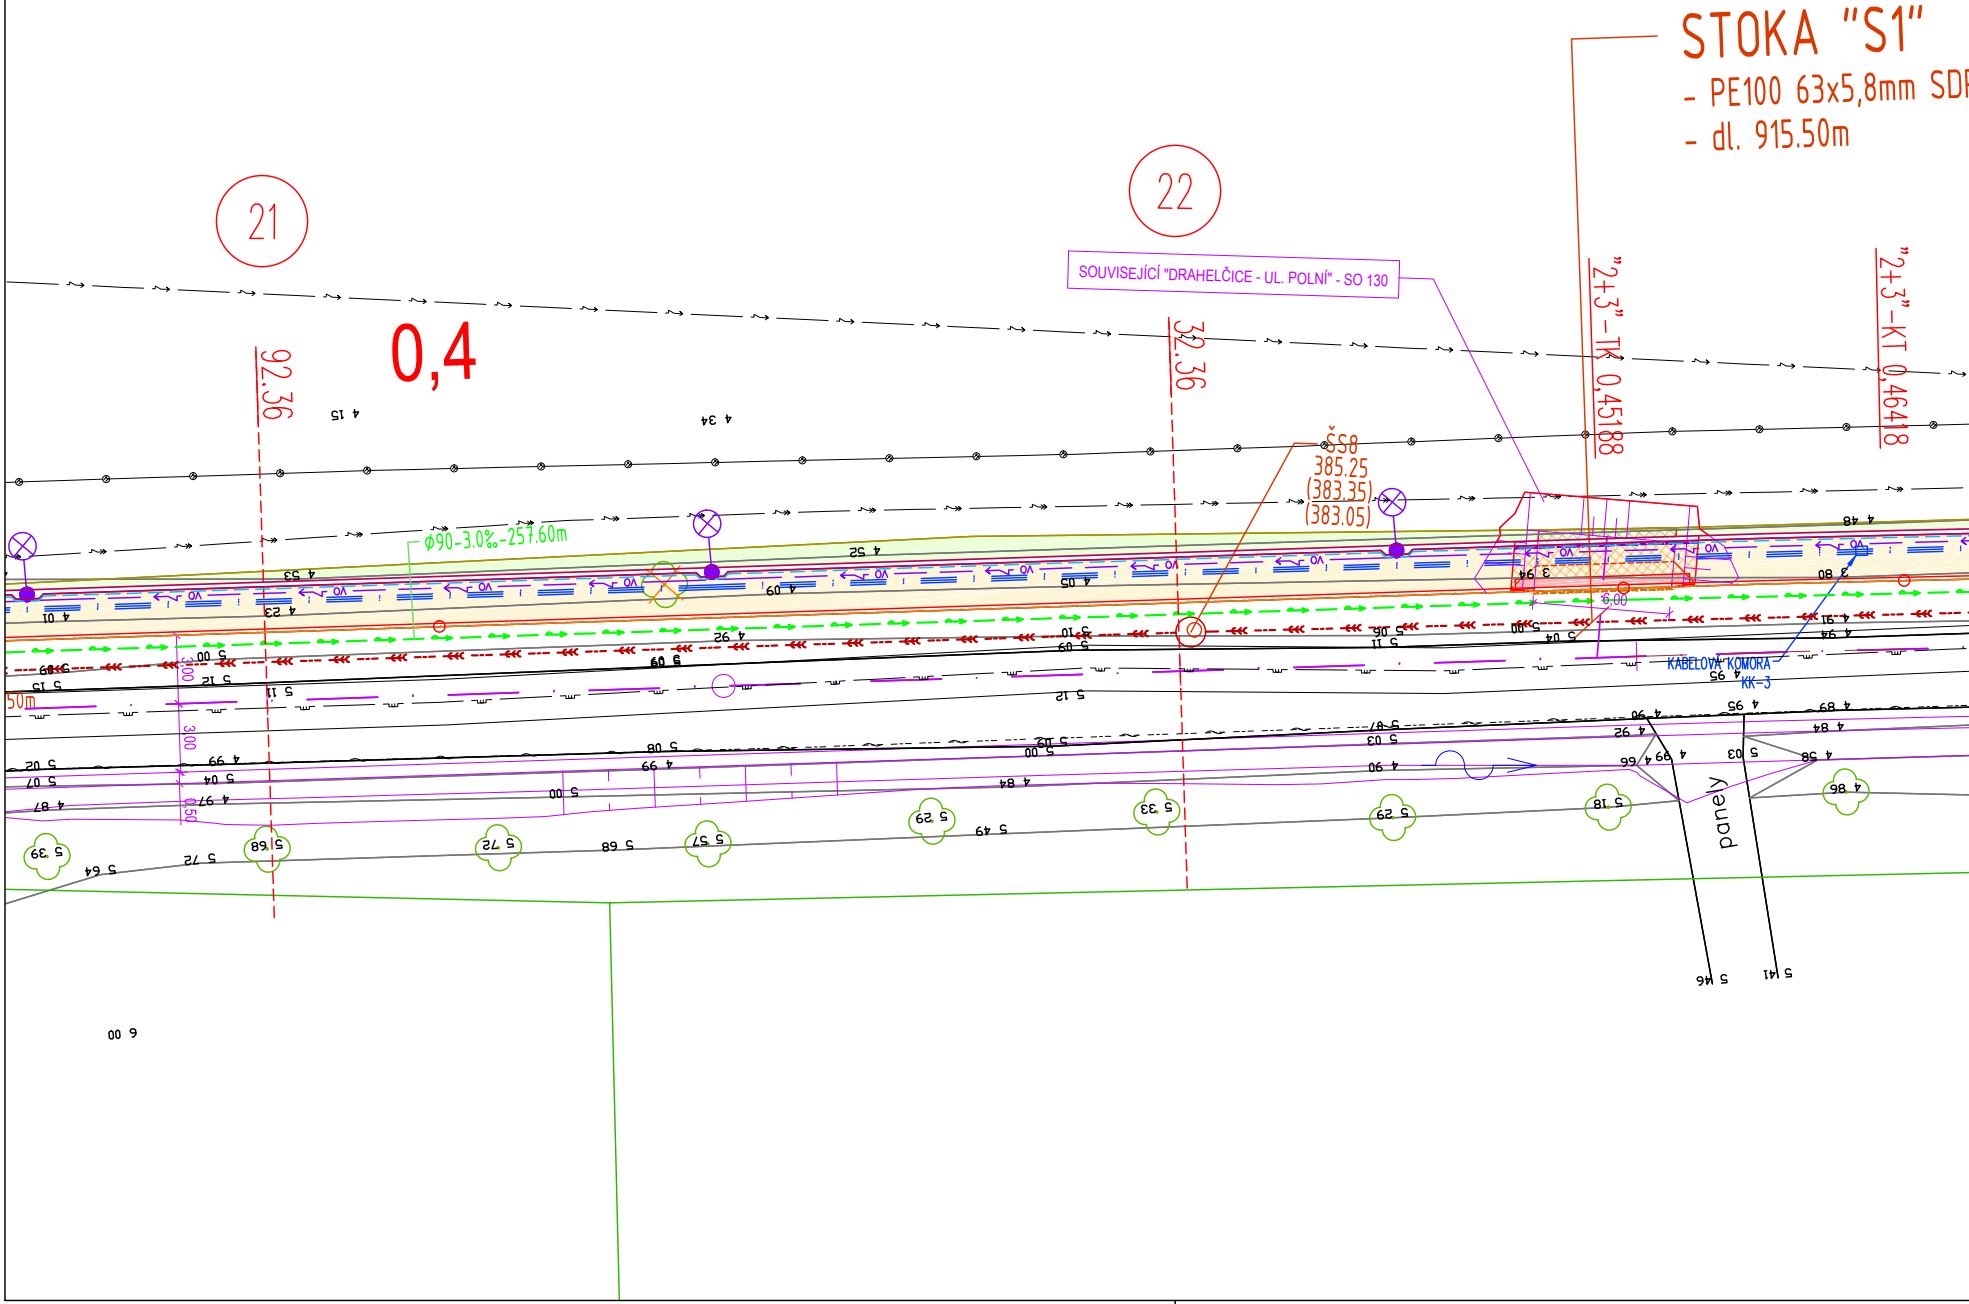
STOKA "S1"
- PE100 63x5,8mm SDR
- dl. 915.50m
21
22
0,4
92.36
32.36
SOUVISEJÍCÍ "DRAHELČICE - UL. POLNÍ" - SO 130
"2+3"-TK 0,45188
"2+3"-KT 0,46418
ŠS8
385.25
(383.35)
(383.05)
φ90-3.0‰-257.60m
KABELOVÁ KOMORA
KK-3
6.00
3.00
0.50
VO
panely

tátního podniku

VYTYČOVACÍ BODY PRO LOMOVÉ BODY VODOVODU		
ČÍSLO BODU	X	Y
1	1 047 006.14	759 439.72
2	1 047 010.51	759 439.72
3	1 047 014.94	759 439.72
4	1 047 016.09	759 441.10
5	1 047 014.53	759 484.17
6	1 047 013.63	759 512.90
7	1 047 013.31	759 522.90
8	1 047 012.94	759 534.35
9	1 047 012.80	759 538.50
10	1 047 018.01	759 545.02
11	1 047 017.20	759 571.11
12	1 047 015.67	759 616.38
13	1 047 014.82	759 628.10
14	1 047 008.55	759 717.88
15	1 047 007.35	759 727.00
16	1 047 004.81	759 746.24
17	1 046 990.19	759 860.31
18	1 046 983.17	759 906.63
19	1 046 976.22	759 969.91
20	1 046 967.28	760 118.34
21	1 046 962.25	760 190.56
22	1 046 958.37	760 226.84
23	1 046 943.47	760 330.38
24	1 046 942.35	760 331.22
25	1 046 931.09	760 329.61

VYTYČOVACÍ BODY PRO LOMOVÉ BODY TLAKOVÉ KANALIZACE		
ČÍSLO BODU	X	Y
26	1 046 932.47	760 328.24
27	1 046 942.75	760 329.77
28	1 046 957.28	760 228.81
29	1 046 961.45	760 190.53
30	1 046 967.63	760 099.25
31	1 046 975.24	759 972.98
32	1 046 982.37	759 906.64
33	1 046 989.38	759 860.32
34	1 047 006.31	759 728.37
35	1 047 007.46	759 719.44
36	1 047 014.16	759 625.68
37	1 047 014.75	759 617.35
38	1 047 014.85	759 599.43
39	1 047 016.20	759 581.29
40	1 047 016.51	759 571.10
41	1 047 017.31	759 545.17
42	1 047 012.09	759 538.75
43	1 047 012.22	759 534.39
44	1 047 012.49	759 524.78
45	1 047 013.81	759 484.09
46	1 047 015.36	759 441.70
47	1 047 014.47	759 440.76
48	1 047 010.52	759 440.76
49	1 047 004.67	759 440.76

VYTYČOVACÍ BODY ZATRUBNĚNÉHO PŘÍKOPU		
ČÍSLO BODU	X	Y
50	1046998.141	759652.404
51	1047016.698	759650.996
52	1047002.525	759635.979
53	1047005.366	759636.273
54	1047003.694	759602.024
55	1047006.954	759599.422
56	1047012.884	759604.913
57	1047013.577	759590.491
58	1047015.887	759540.544
59	1047014.609	759539.151
60	1047017.189	759520.587

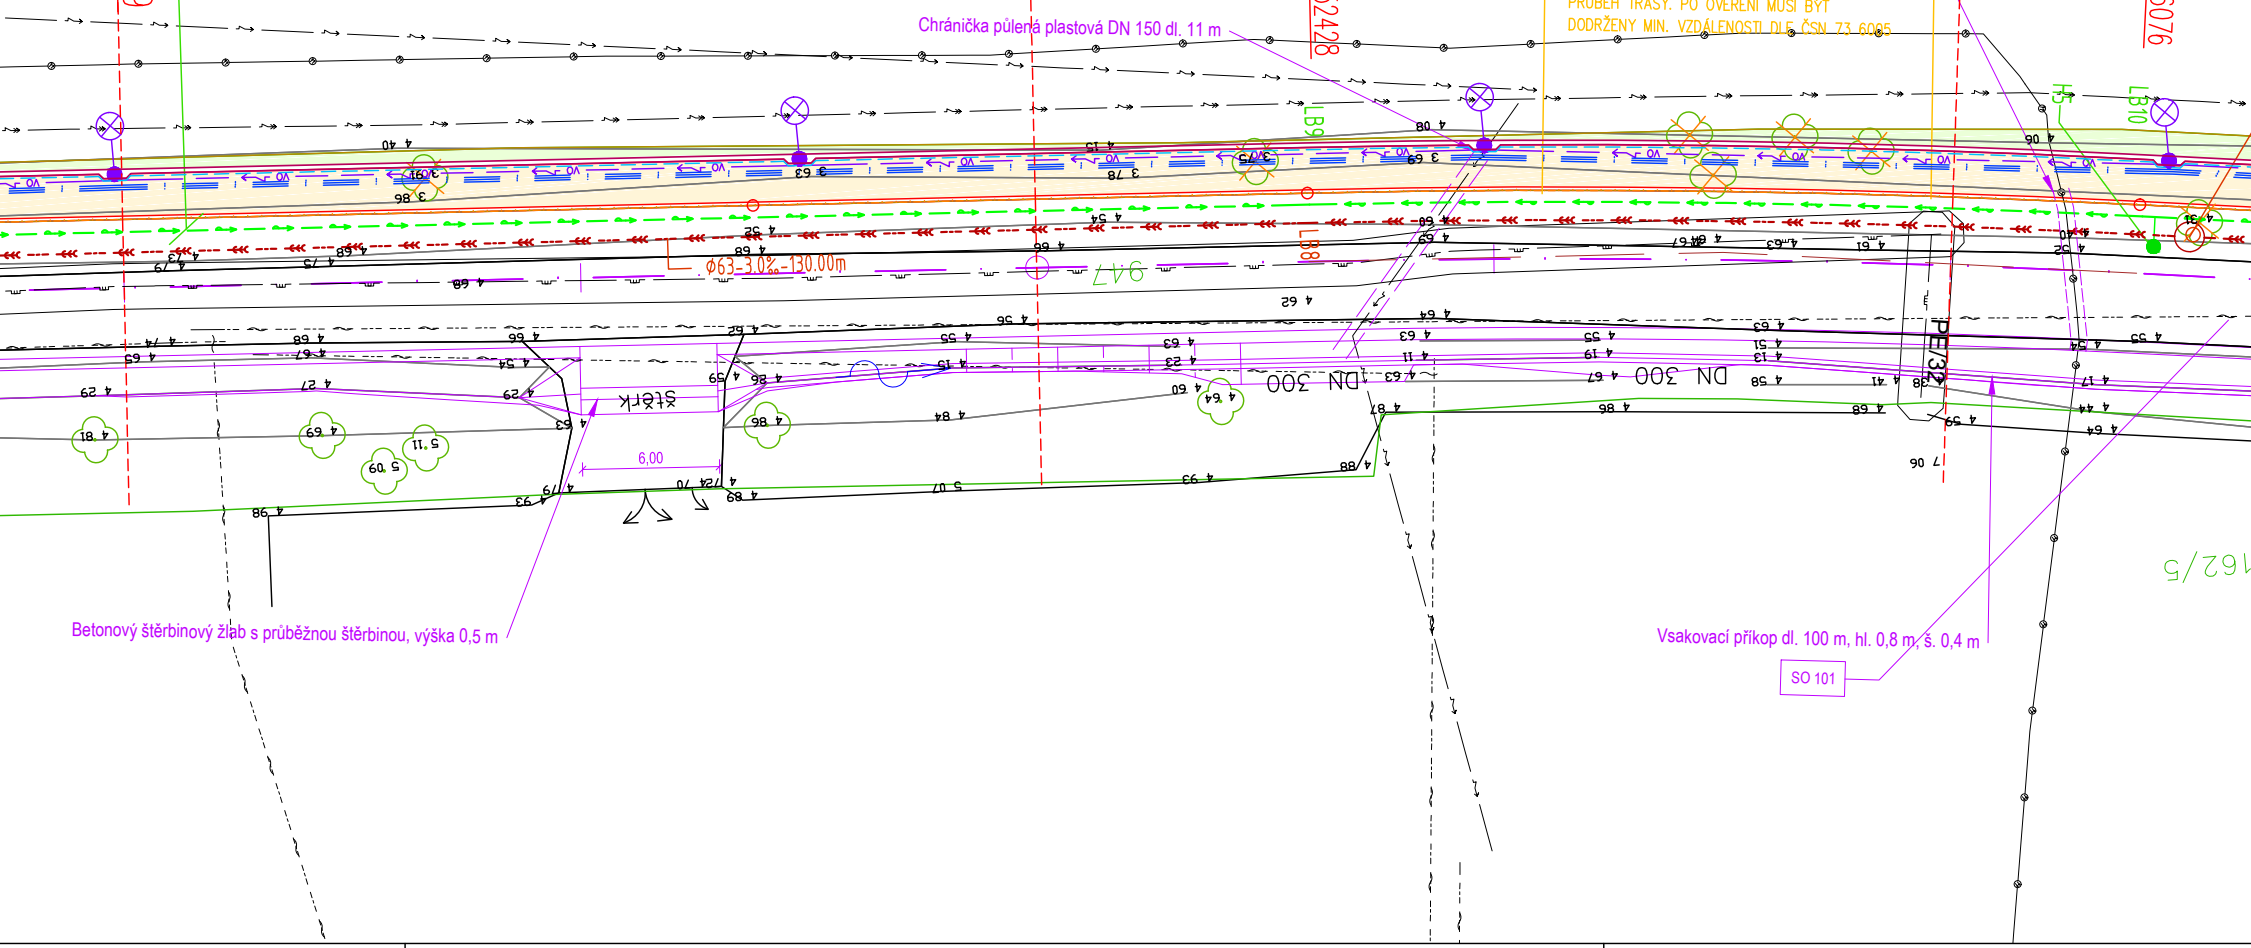
R11 PN16
VODOVOD "V1"
- PE100 90x5,4mm SDR17 PN10
- dl. 918.50m
23
25
SOUVISEJÍCÍ "DRAHELČICE - UL. PO
Chránička půlená plastová DN 150 dl. 8 m
CCA 18.00 m
SOUBĚH S PLYN. POTRUBÍM, NUTNO OVĚŘIT
PRŮBĚH TRASY. PO OVĚŘENÍ MUSÍ BÝT
DODRŽENY MIN. VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005
Chránička půlená plastová DN 150 dl. 11 m
72.39
"2+3"-TK 0,52428
"2+3"-KT 0,56076
52.55
LB9
LB8
LB10
H5
ϕ63-3.0‰-130.00m
6,00
Betonový štěrbinový žlab s průběžnou štěrbinou, výška 0,5 m
Vsakovací příkop dl. 100 m, hl. 0,8 m, š. 0,4 m
SO 101

SO 101 CHODNÍK PRO PĚŠÍ, SO 102 ZASTÁVKY BUS

LEGENDA NÁVRHU:

- NAVRHOVANÉ HRANY, STANIČENÍ A CHAR. ŘEZY
- VEDENÍ VYTYČENÉ OSY (NIVELETY PODÉLNÉHO PROFILU)
- BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA 150/250/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 120 MM NAD ÚROVNÍ KOMUNIKACE
- BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA 150/250/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 160 MM NAD ÚROVNÍ KOMUNIKACE (NÁSTUPNÍ HRANY)
- BETONOVÁ NÁJEZDOVÁ OBRUBA 150/150/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 20 MM NAD ÚROVNÍ KOMUNIKACE
- BETONOVÁ PALISÁDA 110/100/400 MM MM
- BETONOVÁ OBRUBA 80/250/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 60 MM NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU
- MONOLITICKÁ OPĚRNÁ ZEĎ TVARU "L"-V MÍSTĚ LAMPY ROZŠÍŘENA PŘEVÝŠENÁ O 60 MM NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU
- MONOLITICKÁ OPĚRNÁ ZEĎ TVARU "L" OSAZENÁ V ÚROVNI VJEZDU
- PRŮBĚH SNÍŽENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- KÁCENÍ STROMŮ
- 2,0% PŘÍČNÝ SKLON ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- "2+3"-VB 0,07256 POPIS TRASY CHODNÍKU
- 1 00.00 OZNAČENÍ PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU A ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE:

- OSA PODÉLNÉ DRENÁŽE DN 100, U ZDI DN 150
- NOVÁ ULIČNÍ VPUST
- ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU
- PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ
- REVIZNÍ ŠACHTA
- ODLÁŽDĚNÍ VTOKOVÉHO A VÝTOKOVÉHO ČELA LOMOVÝ KÁMEN DO BETONOVÉHO LOŽE

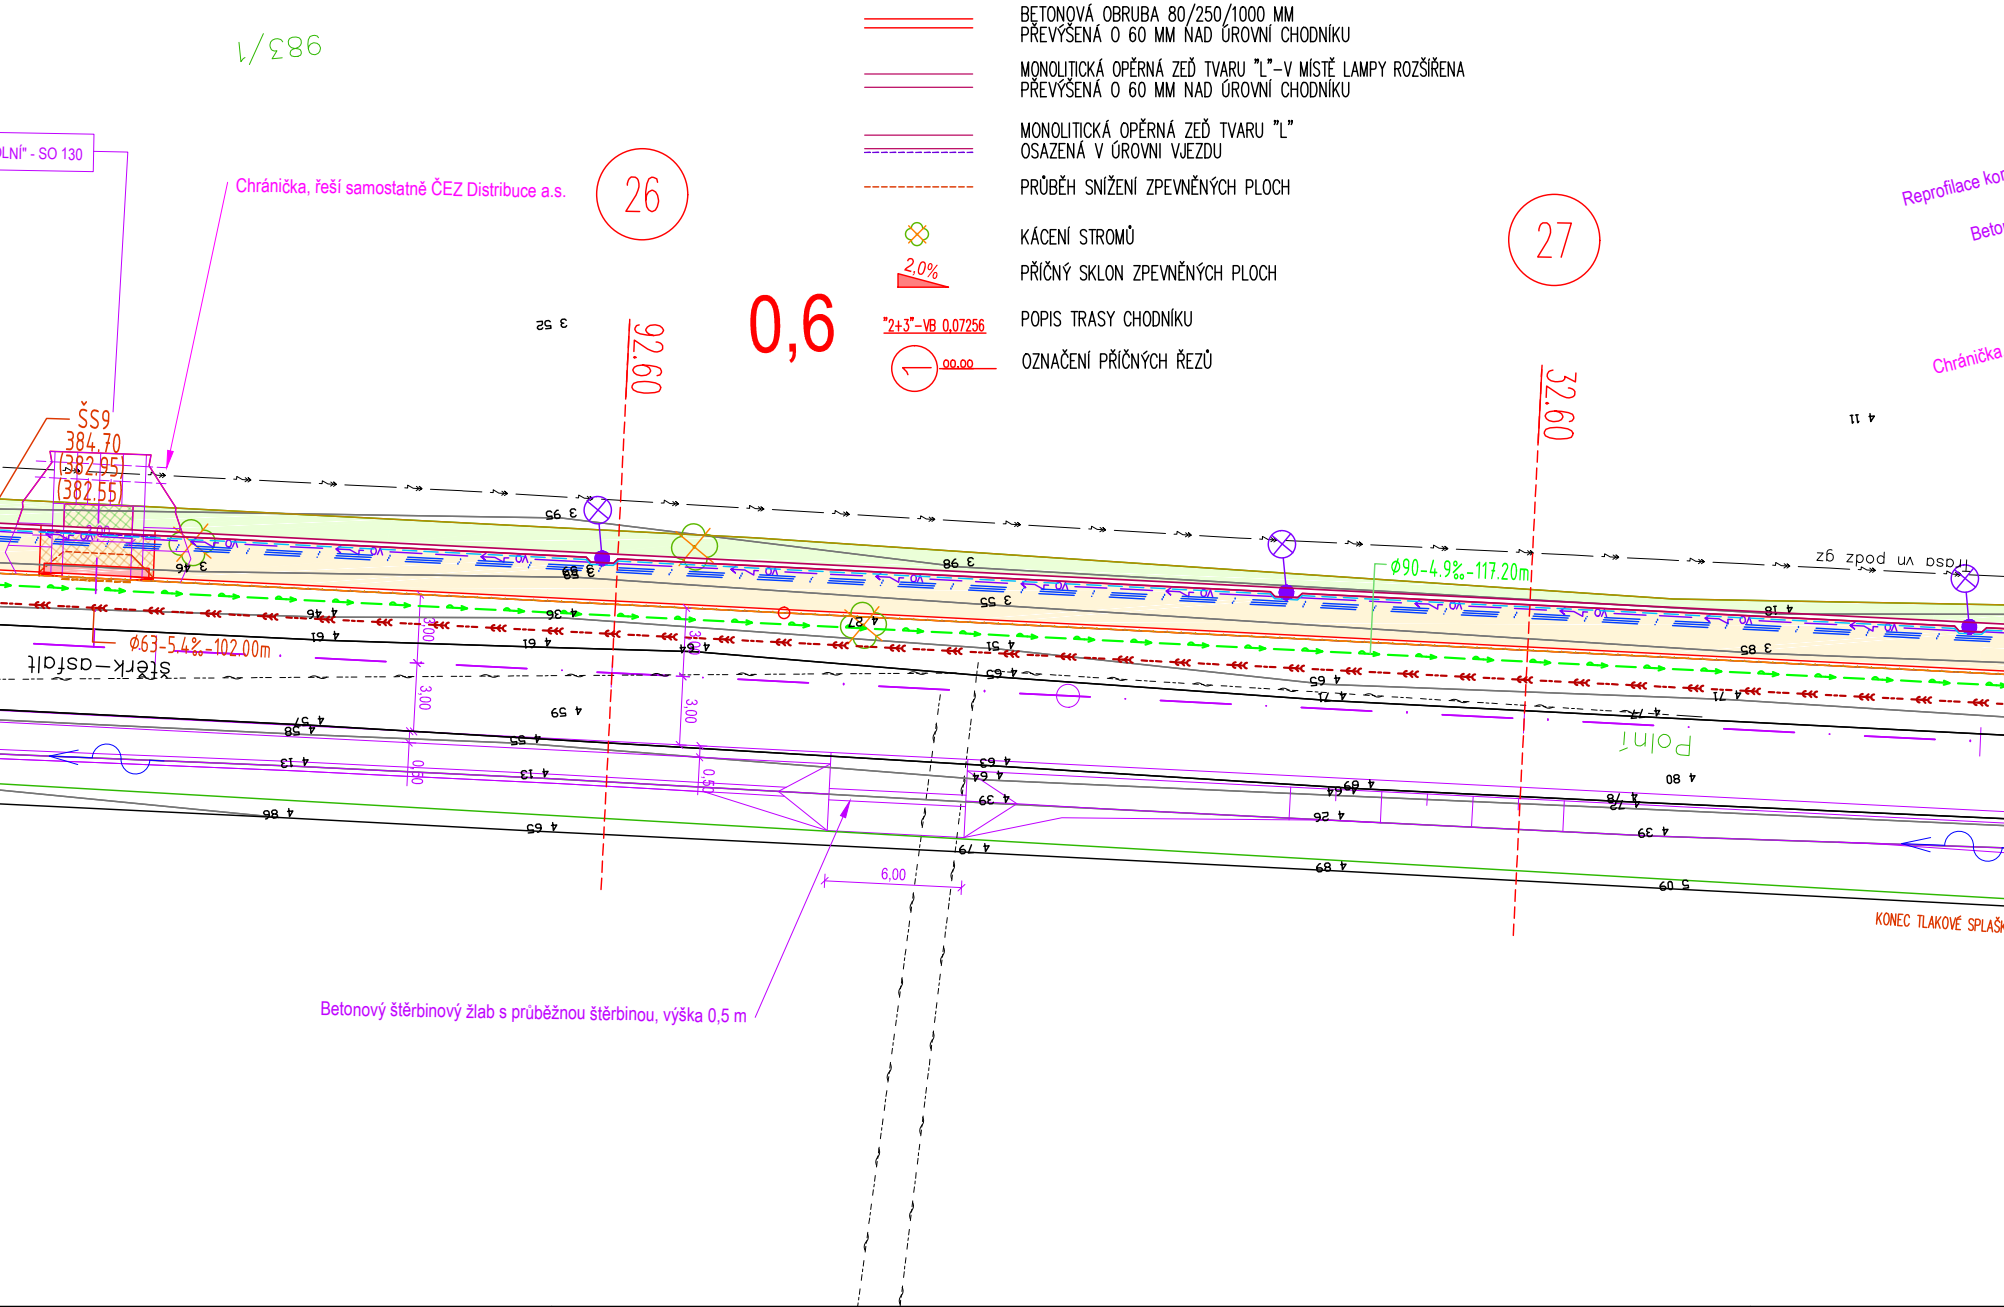
983/1
LNÍ" - SO 130
Chránička, řeší samostatně ČEZ Distribuce a.s.
26
0,6
27
Reprofilace kor
Beto
Chránička
92.60
32.60
ŠS9
384.70
(382.95)
(382.55)
Φ63-5.4‰-102.00m
Φ90-4.9‰-117.20m
štěrk-asfalt
Polní
trasa vn podz gz
3,00
0,50
6,00
Betonový štěrbinový žlab s průběžnou štěrbinou, výška 0,5 m
KONEC TLAKOVÉ SPLAŠ

LEGENDA:

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
LEGENDA NÁVRHU:

- NOVÝ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NOVÉ SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SO 402 CHRÁNIČKY PRO SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
LEGENDA NÁVRHU:

- NOVÁ CHRÁNIČKA ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
- KABELOVÁ KOMORA

LEGENDA KATASTRU NEMOVITOSTÍ:

	HRANIÍCE KATASTRU NEMOVISTOSTÍ
	VNITŘNÍ KRESBA KN
413/2	PARCELNÍ ČÍSLO
c.p. 80	ČÍSLO POPISNÉ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- PLYNOVOD STL
- PLYNOVOD VTL
- SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ METALICKÝ
- SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ OPTICKÝ
- SILOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ
- SILOVÉ VEDENÍ VN PODZEMNÍ
- VEDENÍ VO PODZEMNÍ – ODHADOVANÉ
- STÁVAJÍCÍ LAMPY VO
  (dle skutečného zaměření obec Drahelčice)

SOUVISEJÍCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

- CHODNÍK, DRAHELČICE (DLE ZAMĚŘENÍ SKP)
- DRAHELČICE, OBCHVAT
- DRAHELČICE, UL. POLNÍ, STANIČENÍ UL. POLNÍ

SO 301 PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU
LEGENDA NÁVRHU:

- OSA VODOVODU
- VODOVODNÍ ŠACHTA
- PODZEMNÍ HYDRANT

VŠ5	OZNAČENÍ ŠACHTY
381.75	KÓTA POKLOPU
(379.20)	KÓTA DNA POTRUBÍ
(378.80)	KÓTA DNA ŠACHTY

SO 302 PRODLOUŽENÍ ŘADU TLAKOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
LEGENDA NÁVRHU:

- OSA ŘADU TLAKOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA

ŠS5	OZNAČENÍ ŠACHTY
381.75	KÓTA POKLOPU
(379.20)	KÓTA DNA POTRUBÍ
(378.80)	KÓTA DNA ŠACHTY

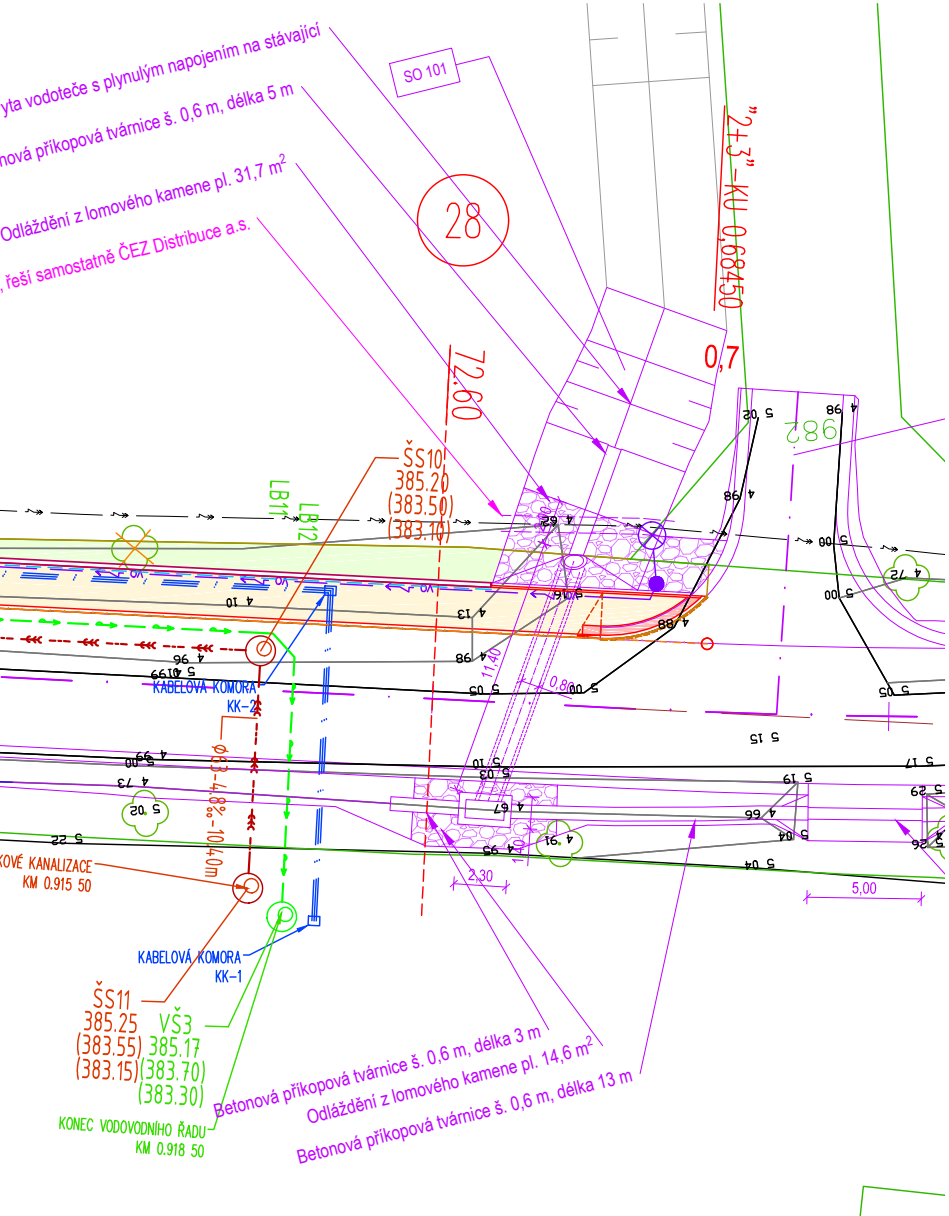
yta vodoteče s plynulým napojením na stávající
nová příkopová tvárnice š. 0,6 m, délka 5 m
Odláždění z lomového kamene pl. 31,7 m²
, řeší samostatně ČEZ Distribuce a.s.
SO 101
28
„2+3 - KU 0,68450"
0,7
72,60
286
ŠS10
385.20
(383.50)
(383.10)
LB11
LB12
11,40
0,80
KABELOVÁ KOMORA
KK-2
Ø63-4,8%-104,0m
OVÉ KANALIZACE
KM 0.915 50
2,30
5,00
KABELOVÁ KOMORA
KK-1
ŠS11
385.25
(383.55)
(383.15)
VŠ3
385.17
(383.70)
(383.30)
KONEC VODOVODNÍHO ŘADU
KM 0.918 50
Betonová příkopová tvárnice š. 0,6 m, délka 3 m
Odláždění z lomového kamene pl. 14,6 m²
Betonová příkopová tvárnice š. 0,6 m, délka 13 m

POZNÁMKA:

PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VYTYČENY VEŠKERÉ VENKOVNÍ SÍTĚ DOTČENÉ VÝSTAVBOU A OVĚŘENY VÝŠKY NAPOJENÍ NAVRŽENÝCH SÍTÍ. V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ NAVRŽENÝCH A STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU PROVEDENY RUČNĚ KOPANÉ SONDY A BUDE OVĚŘENO JEJICH VÝŠKOVÉ ULOŽENÍ S PŘEDPOKLÁDANÝM VEDENÍM V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI – VELKOU POZORNOST VĚNOVAT SOUVISEJÍCÍM PD CHODNÍK DRAHELČICE – FIRMA VDI, DRAHELČICE OBCHVAT; DRAHELČICE UL.POLNÍ -FIRMA AFRY.
LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD BUDOU V RÁMCI AREÁLU RETENOVÁNY A VYPOUŠTĚNY PŘES PROPUSTEK ZPRACOVANÝ FIRMOU AFRY.
MIMOŘÁDNOU POZORNOST JE NUTNO VĚNOVAT HUTNĚNÍ ZÁSYPŮ RÝH PO PODZEMNÍCH VEDENÍCH. JE NEZBYTNÉ, ABY TYTO BYLY HUTNĚNY PO VRSTVÁCH A HUTNĚNÍ ODPOVÍDALO NORMÁM A PŘEDPISŮM. OZNAČENÍ VÝROBKU SLOUŽÍ POUZE PRO DEFINOVÁNÍ VZORU. VÝROBEK MŮŽE BÝT ZAMĚNĚN ZA OBDOBNÝ STEJNÝCH VLASTNOSTÍ, např. STEJNÝ TVAR, KVALITA ZPRACOVÁNÍ, ÚNOSNOST, ŽIVOTNOST.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

Středočeský	Index ...	Změna ...	Datum 11/2024
Vypracoval Sedliská L., DiS.	Kontroloval Ing. Kolář M.	**VDI PROJEKT s.r.o.** vodohospodářská a dopravní infrastruktura K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10	
Zodpovědný projektant Ing. Kolář M.	Hlavní inženýr projektu Ing. Kolář M.		
Akce Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku		Investor STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1	
Objekt SO 301 Prodloužení vodovodního řadu SO 302 Prodloužení řadu tlakové splaškové kanalizace		Město / Obec Drahelčice	Kraj Středočeský
		Technická zpráva –	Formát 8 x A4
Profese Vodohospodářské stavby		Stupeň PDPS	Měřítko 1 : 250
Název přílohy STAVEBNĚ SITUAČNÍ VÝKRES - 3.ČÁST		Číslo zakázky 37/20	Paré
		Číslo přílohy D.3.2.3	