

POZNÁMKY:

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dílenskou dokumentaci.

Před zadáním do výroby budou veškeré rozměry ověřeny na stavbě.

Barevnost všech výrobků a viditelných prvků bude dle aktuální tabulky barevnosti, vše je třeba před dodávkou odsouhlasit architektem a odpovědným zástupcem investora na základě předložených vzorků.

Veškeré práce provádět v souladu s projekty ostatních profesí, dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Pokud dojde při provádění prací k nejasnostem, či nepředvídatelným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k posouzení, resp. upřesnění postupu prací.

V rámci stavebních prací bude provedena repase vnějších oken přímo pracovníky objednatele viz část D.1.1.d – ZOV

Repase stávajícího okna v místě montážního otvoru: bude provedena kompletní repase tj. včetně rámu, kování a veškerých doplňků. Repase bude sestávat z opravy oděrek, natření a vyleštění, popř. výměny kování. Pokud jsou repasované výplně otvorů opatřeny prvky EZS (magnety apod) provede jejich demontáž a opětovnou montáž přímo objednatel na vyzvání zhotovitele. Zhotovitel v rámci své dodávky zajistí potřebnou koordinaci mezi svým subdodavatelem zajišťujícím repasi a dodavatelem EZS, kterého zajišťuje přímo objednatel.

Vzhledem ke sjednocení nátěrů v budově je nutné v případě odstínu slonová kost použít konkrétní pro nátěr dle výběru objednatele. Jedná se o: Základní syntetický nátěr a vrchní lesklý syntetický nátěr Professional Gloss od výrobce Johnstones, odstín RAL 1015.

V této dokumentaci byly projektantem zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být po dohodě s odovědným zástupcem investora nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů těchto zvolených a doporučených referenčních standardů.

Zrcadla, záchodové štětky, koše na papírové ručníky popř. jiné doplňkové vybavení sociálních zařízení nejsou na přání objednatele předmětem dokumentace a budou dodány objednatelem po realizaci samostatně.

ZPRACOVATEL


0.01

Popis	Výměna výplně nadsvětlíku špaletového okna pro osazení VZT potrubí
Rozměry	800 x 930 mm
Umístění	236d,e – WC ženy
Poznámka	JEDNÁ SE O OSAZENÍ NOVÉ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ S OTVORY PRO VZT (VIZ SCHÉMA) NUTNÁ KOORDINACE S DODÁVKOU VZT TYP SKLA SHODNÁ S VÝPLNÍ ZBÝVAJÍCÍCH OKEN PŘED VÝROBOU BUDE VYPRACOVÁNA ZHOTOVITELEM DÍLENSKÁ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ

Schéma

PROSTUPY VZT

Vnitřní

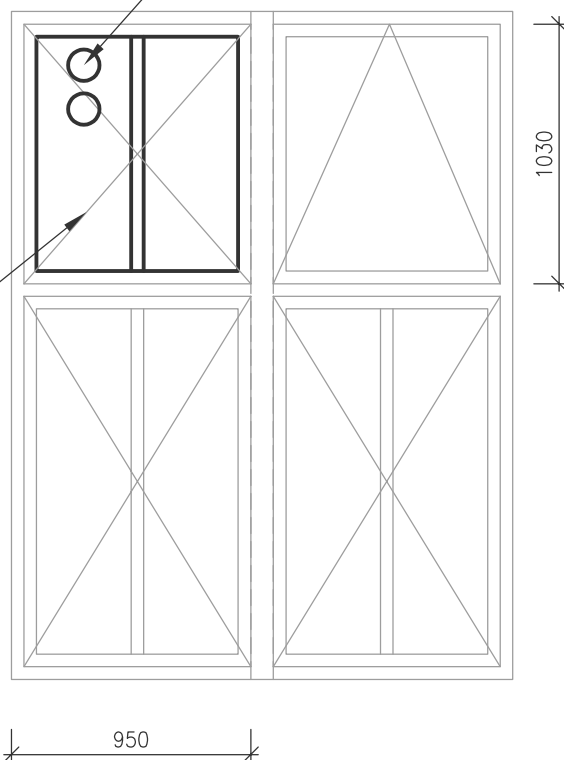


VÝMĚNA OKENNÍ VÝPLNĚ

Vnější

PROSTUPY PRO VZT (NUTNÁ KOORDINACE
S ČÁSTÍ VZT), dtto vnitřní křídlo

VÝMĚNA OKENNÍ VÝPLNĚ

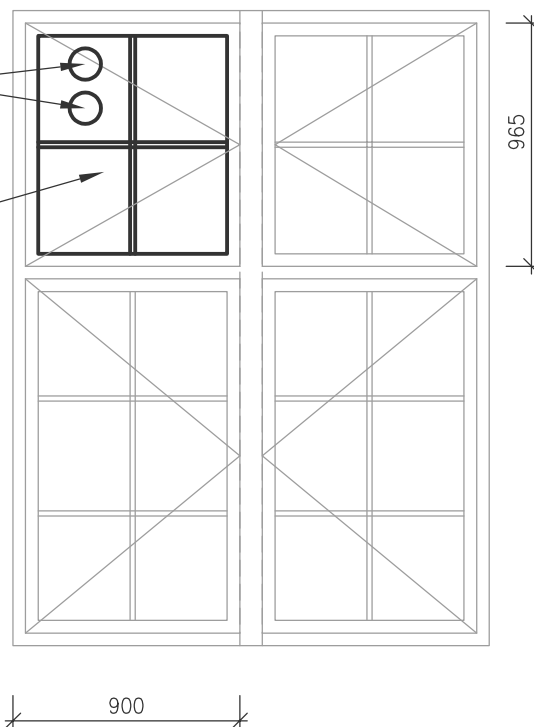


0.02


Popis	Repase nebo tvarová replika špaletového (dvojitého) okna, včetně kování, klíček, těsnění a veškerého příslušenství
Rozměry	2450x2650mm, 2210x2520mm
Umístění	262 – knihárna – pasová linka
Poznámka	<ul style="list-style-type: none"> – Okenní křídla budou vysazena a odeslána na repasi – Stávající rám bude znovu natřen – Použitý odstín RAL 1015 – přesný typ barvy dle požadavku objednatele (musí přesně odpovídat barvě používané v objektu STC viz. TZ) – Prvky EZS na okně viz. technická zpráva

Schéma

Vnitřní

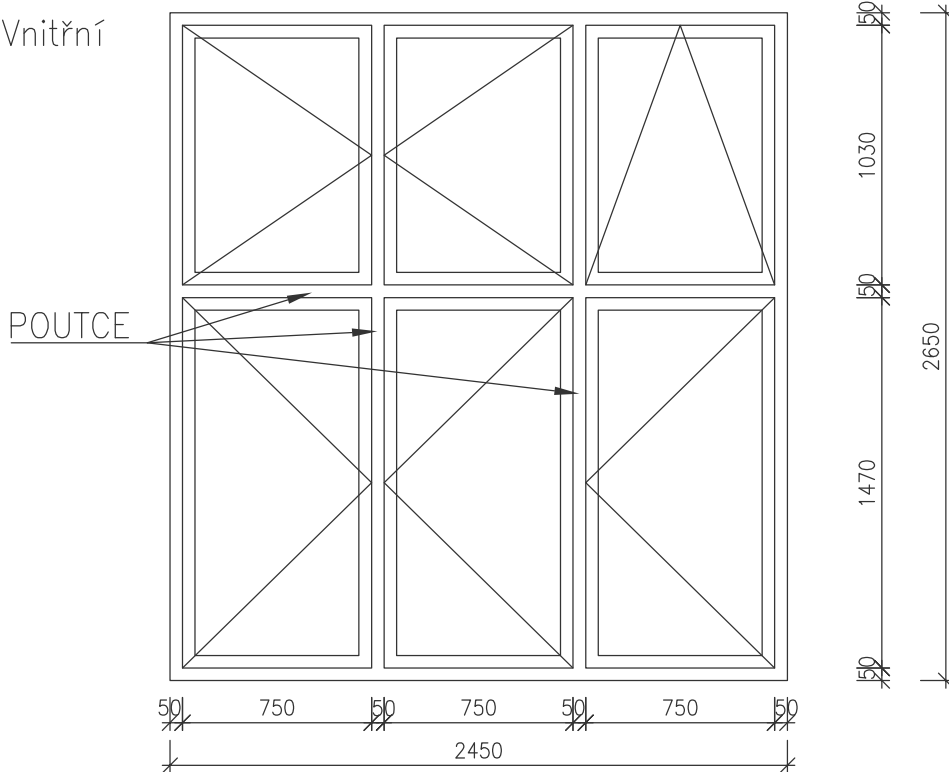



Vnější

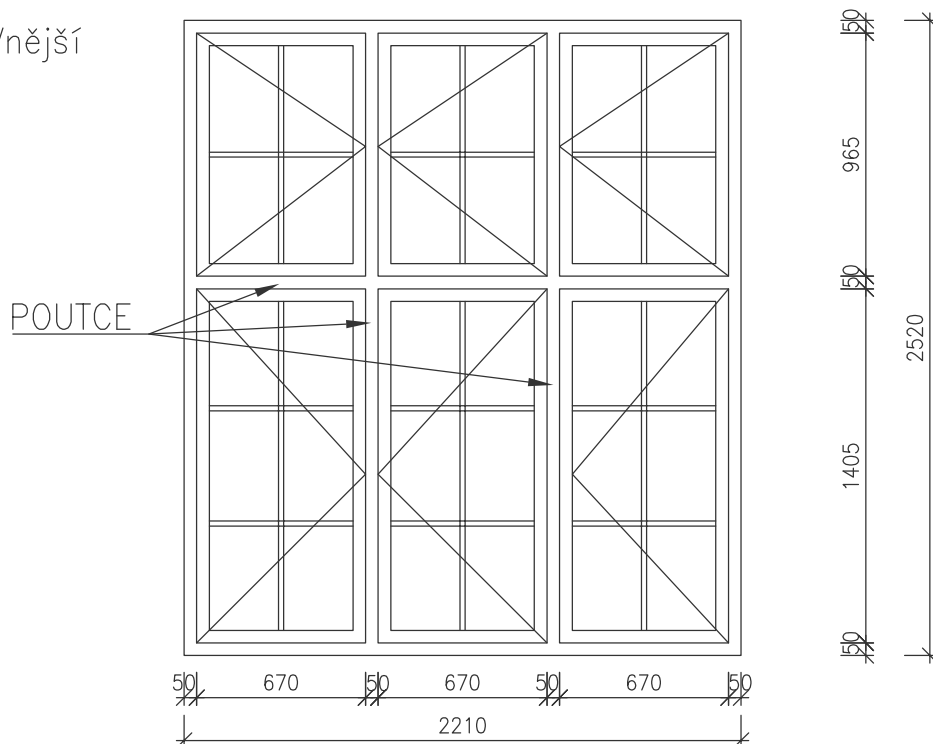



D.01		celkem	otvírání	
		1	L	
		–	P	
Popis	Interiérové dveře – jednokřídle, z 1/3 zasklené bezpečnostním mléčným sklem (connex)			Schéma
Rozměry	800 x 1970 mm			
Umístění	235 – kuchyňka			
Práh	–			
Zárubeň	Ocelová typizovaná, barva slonová kost (RAL1015)			
Křídlo, prosklení	Dřevěné (DTD jádro, lakované), hladké, 1/3 prosklená mléčným sklem s bezpečnostní folií			
Kování	Klika–klika, ELEGANT mosaz lesklá, rozteč 90 nebo 72mm			
Zámek	včetně zámků, bez vložky (objednatel zajistí sám)			
Požární odolnost	–			
Doplňky	Podříznutí křídla 2cm (přívod vzduchu pro VZT)			
Poznámka	Barva křídla a zárubně – slonová kost odstín Professional Gloss od výrobce Johnstones, odstín RAL 1015 – přesný typ barvy dle požadavku objednatele (musí přesně odpovídat barvě používané v objektu STC viz. TZ)			


The technical drawing shows a vertical door with a width of 800 mm and a height of 1970 mm. The door has a rectangular glass insert in the upper portion. The handle is a horizontal lever on the right side. Dimensions are indicated with arrows: 800 mm for the width, 1970 mm for the height, and 45 mm for the thickness of the door frame at the top and bottom. A small dimension of 20 mm is shown at the bottom left corner. The drawing is labeled 'Schéma' in the top right corner.

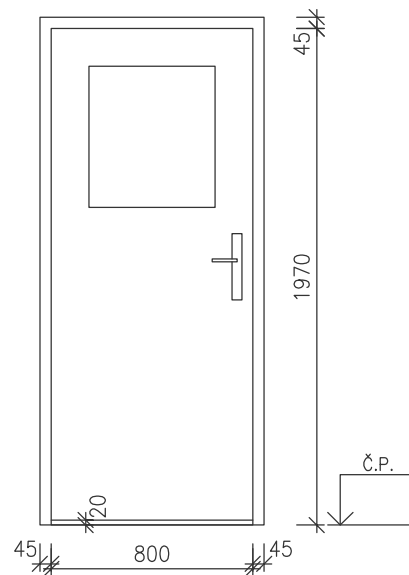

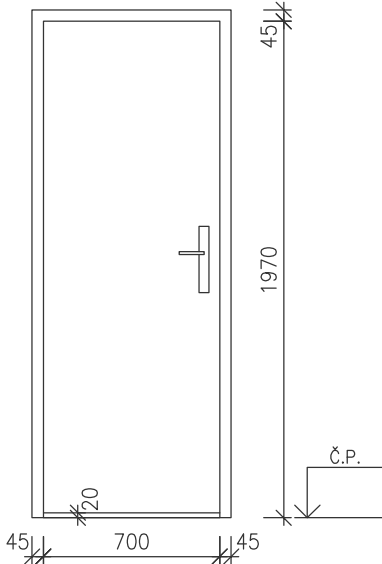
D.02, D.03, D.05		celkem	otvírání	Schéma
		1	L	
		2	P	
Popis	Interiérové dveře – jednokřídle plné			
Rozměry	700 x 1970 mm			
Umístění	236a – předsíň			
Práh	–			
Zárubeň	Ocelová typizovaná, barva slonová kost (RAL1015)			
Křídlo, prosklení	Dřevěné (DTD jádro, lakované), plné, hladké			
Kování	Klika–klika, ELEGANT mosaz lesklá, rozteč 90 nebo 72mm			
Zámek	včetně zámků, bez vložky (objednatel zajistí sám)			
Požární odolnost	–			
Doplňky	Podříznutí křídla 2cm (přívod vzduchu pro VZT)			
Poznámka	Barva křídla a zárubně – slonová kost odstín Professional Gloss od výrobce Johnstones, odstín RAL 1015 – přesný typ barvy dle požadavku objednatele (musí přesně odpovídat barvě používané v objektu STC viz. TZ)			

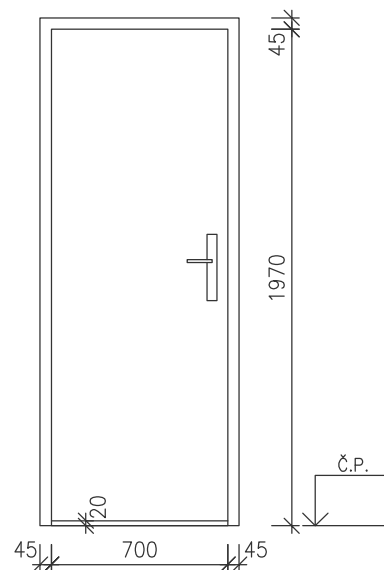
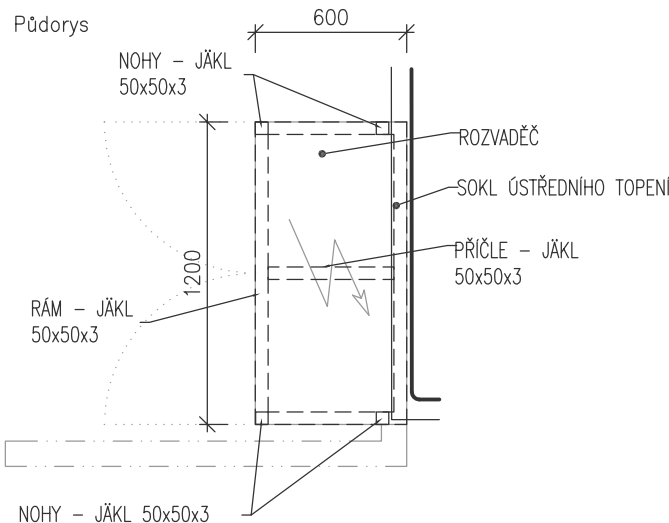
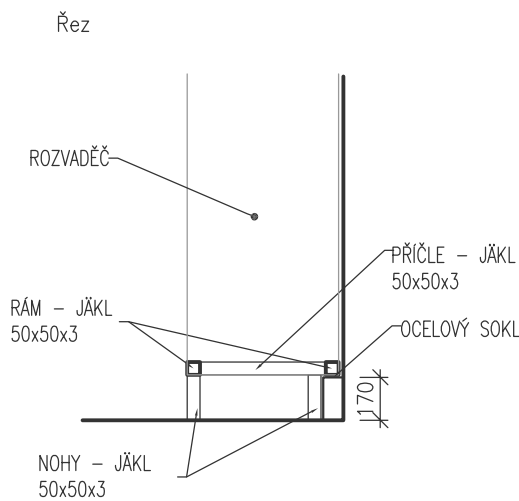


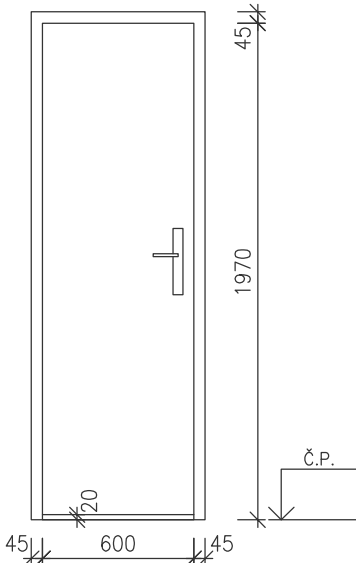D.04, D.06		celkem	otvírání	Schéma
		1	L	
		1	P	
Popis	Interiérové dveře – jednokřídle plné			
Rozměry	600 x 1970 mm			
Umístění	236d,e – WC ženy			
Práh	–			
Zárubeň	Ocelová typizovaná, barva slonová kost (RAL1015)			
Křídlo, prosklení	Dřevěné (DTD jádro, lakované), plné, hladké			
Kování	Klika–klika, ELEGANT mosaz lesklá, rozteč 90 nebo 72mm			
Zámek	včetně zámku, bez vložky (objednatel zajistí sám)			
Požární odolnost	–			
Doplňky	Podříznutí křídla 2cm (přívod vzduchu pro VZT)			
Poznámka	Barva křídla a zárubně – slonová kost odstín Professional Gloss od výrobce Johnstones, odstín RAL 1015 – přesný typ barvy dle požadavku objednatele (musí přesně odpovídat barvě používané v objektu STC viz. TZ)			

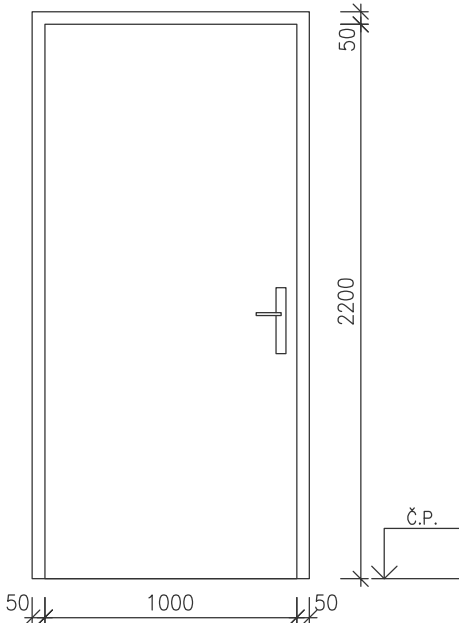
D.07		celkem	otvírání	
		1	L	
		–	P	
Popis	Nové (druhé) dveře do spojovacího krčku			Schéma 
Rozměry	1000 x 2200 mm			
Umístění	262 – knihárna – pasová linka			
Práh	–			
Zárubeň	Ocelová bezpečnostní, barva slonová kost (RAL 1015), nerez mat. závěsy			
Křídlo, prosklení	Ocelový plech, plné, hladké, lakované			
Kování	bezpečnostní klika – klika (dle výběru objednatele)			
Zámek	Zámek bezpečnostní RC3, bez vložky (objednatel zajistí sám)			
Požární odolnost	–			
Poznámka	– křídlo, zárubeň, kování, zámek musí odpovídat min. bezpečnostní třídě RC3 dle normy ČSN EN 1627 – Povrchová úprava – pozink + lak barva slonová kost RAL 1015 (viz technická zpráva)			

Popis	Ocelová prosklená dělící stěna
Rozměry	7290 x 3800 mm
Umístění	262 – knihárna – pasová linka
Poznámky	<ul style="list-style-type: none"> - Dimenze a barevnost dle stávající stěny knihárna/skleník - Svislé nosné sloupky – jákl 40x80x3mm - Rámy – jákl 40x40x3mm - Lištování výplní – jákl 15x15x1,5mm – ze strany vstupu přivařen, z prostoru trezorového pracoviště přišroubován - Výplně – ocelový plech děrovaný (shodný s plechem přesouvaných katrových dveří), čiré bezpečnostní sklo, ocelový plech děrovaný - Pozice svislých sloupků, rámu a výplní je třeba zkoordinovat se stávajícími podstropními instalacemi a přizpůsobit přesouvaným dveřím - Do stěny budou osazeny přesouvané katrové dveře (součást dodávky bude kromě přesunu a osazení také jejich repase vč. obnovy nátěru) - Volná plocha otvorů a částí bez výplní musí být minimálně 3,2m² (pro odvod vzduchu viz část VZT) - Před výrobou musí být vypracována dílenská dokumentace, která bude předložena ke schválení odpovědným zástupcům objednatele.

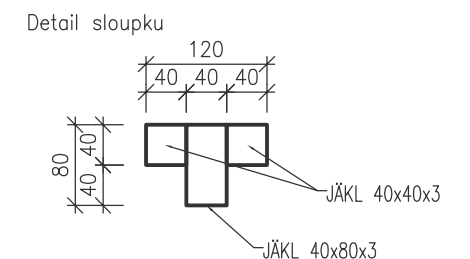

Z.02		
Popis	Podstavec pro rozvaděč	<div>Schéma</div> <div></div>
Rozměry	Viz. tabulka	
Umístění	262 – knihárna – pasová linka	
Materiál	Ocel	
Povrchová úprava	lakované, odstín RAL dle výběru objednatele	
Poznámka	<div>– Ocelový podstavec pro technologické rozvaděče nebo technologii přisazenou ke zdi</div> <div>– Podstavec překoná výškový rozdíl mezi podlahou a soklem zakrývajícím rozvod ústředního topení</div> <div>– Pro podstavce bude zpracována dílenská dokumentace, která bude předložena k odsouhlasení odpovědným zástupcům objednatele (který zajistí odsouhlasení dodavatele rozvaděčů)</div>	
Index	rozměry (mm)	celkem (ks)
a	1200x530x170	1
b	800x530x170	1
c	925x655x170	1
<div><div><div>Půdorys</div><div></div></div><div><div>Řez</div><div></div></div></div>		

X.01

Popis	Bílá komaxitová revizní dvířka	Schéma 	označení	rozměry	celkem (ks)
Rozměry	viz tabulka výše		X.01a	350x500	1
Umístění	236d, 236e – WC ženy		X.01b	300x300	1
Materiál	ocel, prášková barva		X.01c	500x500	1
Povrchová úprava	prášková barva – komaxit bílá		pozn.: X.01c umístěna ve 4.NP		
Poznámka	Pozice (případně velikost) bude upřesněna dle skutečných pozic tech. zařízení příp. dle spárořezu.				

X.02a, X.02b, X.02c, X.02d

		indexy	rozměry	celkem (ks)	poznámka
Popis	Nátěr stávajících ocelových dveří včetně ráků	a	1250 x 2020	1	pouze vnitřní dvoukřídle dveře, nátěr na místě
Rozměry	Viz. tabulka	b	1040 x 2050	2	jednokřídle plné dveře a dvoukřídle katrové dveře, nátěr na místě
Umístění	262 – knihárna pasová linka, 263 – sklad kugler	c	1000 x 2100	2	jednokřídle plné dveře a dvoukřídle katrové dveře, nátěr na místě
Poznámka	– Použitý odstín RAL 1015 – přesný typ barvy dle požadavku objednatele (musí přesně odpovídat barvě používané v objektu STC viz. TZ) – Nátěr včetně zárubní a křidel	d	1100 x 2200	1	jednokřídle plechové dveře, pokud budou osazeny nové dveře D07 lze případně křídlo natřít mimo stavbu

X.03

Popis	Nástěnný zásobník na toaletní papír	indexy	celkem (ks)
Rozměry	Dle konkrétního výrobku	a	3
Umístění	Kabinky toalet		
Materiál	Nerez ocel		
Poznámka	Pro návin Ø 19 cm		



X.04

Popis	Nástěnný zásobník na papírové ručníky	indexy	celkem (ks)
Rozměry	Dle konkrétního výrobku	a	2
Umístění	236b, 236c		
Materiál	Nerez ocel		
Poznámka	Typ C a Z		

