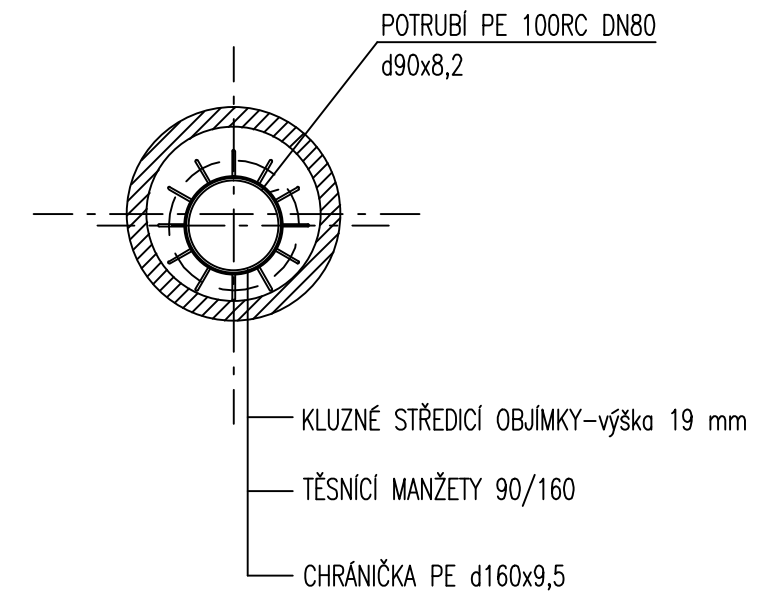






# PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ PE POTRUBÍ V CHRÁNIČCE



OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA VŽDY PAŽENA  
POKUD SE VÝKOP NEPAŽÍ, ŠÍŘKA RÝHY SE ZMENŠÍ O 100 MM  
MÍRA ZHUTNĚNÍ DLE ISO 90% PROCTOROVY ZKOUŠKY

Revize	3	Dne		Zpracoval		Kontroloval		Schválil				
	2											
	1											
<div><div><div>HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.</div><div>držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001</div></div></div>										Zpracoval	DEINGRUBEROVÁ	
										Kontroloval	GEMROTOVÁ	
										Schválil	ING.SIUDA	
Objednatel Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1										Datum	08/2012	FA4 2
Stavba HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ – LUTYNĚ										Stupeň	DPS	
SO 01 – Přeložky a nové vedení sítí										Č.zakázky	0129-2705-1-610-000	
Díl objektu: 01.02 – Nové potrubí vody a kanalizace										Č.CAD	33693_r0.dwg	
Část: 01.02.01 – NOVÝ VODOVOD – ŘAD V1										HPO 3-3-693		Rev. 0
Název VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ										Měřítka -	Pořadové číslo	
										Kótováno v -	8.	