VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ Z POLYPROPYLÉNU (PP)–SN12

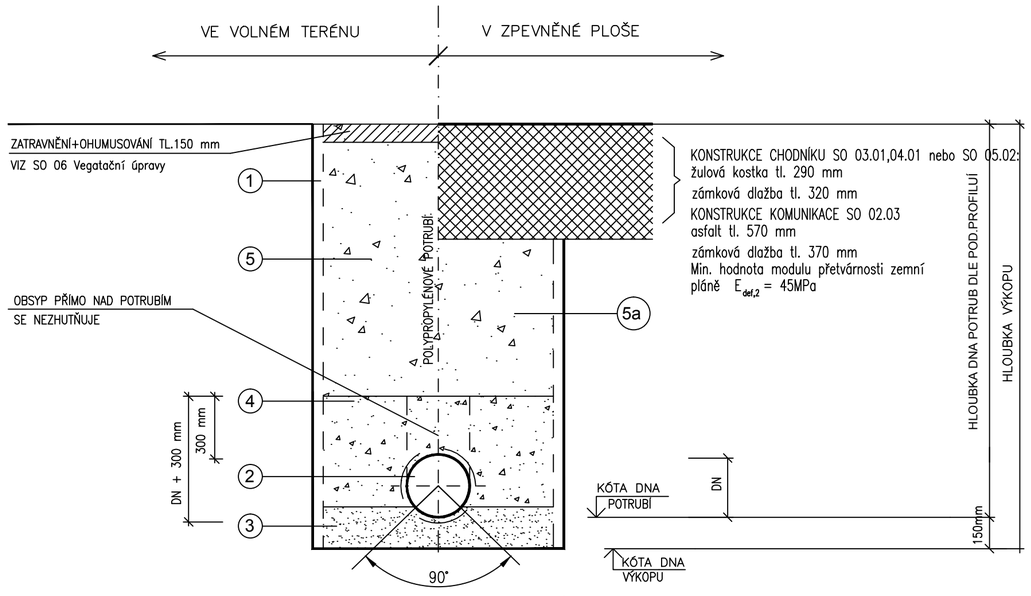

LEGENDA :

1.	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
2.	ŽEBROVANÉ POTRUBÍ Z PP – SN12– DN150, DN200, DN250
3.	ZHUTNĚNÍ PÍSKOVÉ LOŽE MAX. VELIKOST ZR DO 18mm, TL.150mm, ÚHEL ULOŽENÍ 90°
4.	OBSYP POTRUBÍ Z HUTNĚNÉHO PÍSKU PO VRSTVÁCH 200mm, MAX.ZRNO 20mm (bez ostr.kaménků) STUPEŇ ZHUTNĚNÍ D_{pr}=95%
5.	ZÁSYP RÝHY PROHOZENÝM VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH 200–300mm NA D_{pr}=92% ZHUTNĚNÍ–100 kPa
5a.	HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY TŘÍDĚNOU STRUSKOU VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH 250–300mm NA D_{pr}=92% HORNÍ LÍC NÁSYPU–250 kPa

TABULKA ROZMĚRŮ

SVĚTLOST DN (mm)	ŠÍŘKA RÝHY B (mm)
150	800
200	900
250	1 000

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ Z PVC SN8 DN200,DN150 A DN100

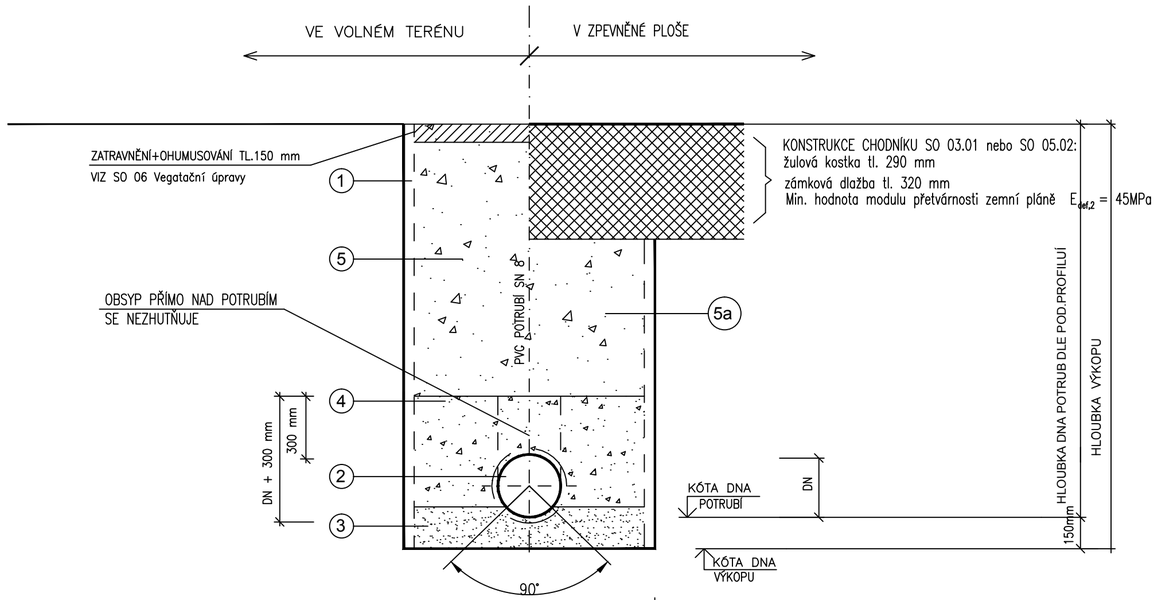

LEGENDA :

1.	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
2.	PLASTOVÉ POTRUBÍ HRDLOVÉ HLADKÉ PVC – SN 8–DN100, DN150, DN200
3.	ZHUTNĚNÍ PÍSKOVÉ LOŽE MAX. VELIKOST ZR DO 8mm, TL.150 mm, ÚHEL ULOŽENÍ 90°
4.	OBSYP POTRUBÍ Z HUTNĚNÉHO ŠTĚRKOPÍSKU PO VRSTVÁCH 200mm, MAX.ZRNO 32mm (bez ostr.kaménků) STUPEŇ ZHUTNĚNÍ D_{pr}=95%
5.	ZÁSYP RÝHY PROHOZENÝM VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH 250–300mm NA D_{pr}=92% ZHUTNĚNÍ–100 kPa
5a.	HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY TŘÍDĚNOU STRUSKOU VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH 250–300mm NA D_{pr}=92% HORNÍ LÍC NÁSYPU–250 kPa

TABULKA ROZMĚRŮ

SVĚTLOST DN (mm)	ŠÍŘKA RÝHY B (mm)
100	750
150	800
200	800

POZNÁMKA :

MÍRA ZHUTNĚNÍ DLE ISO 95% PROCTOROVY ZKOUŠKY
DLE RELAT. ULEHLOSTI MÁ BÝT MÍRA ZHUTNĚNÍ 0,67 < ID < 0.90

Revize	Dne	Zpracoval	Kontroloval	Schválil
3				
2				
1				

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

Zpracoval	DEINGRUBEROVÁ	
Kontroloval	GEMROTOVÁ	
Schválil	ING.SIUDA	
Datum	08/2012	FA4 4
Stupeň	DPS	
Č.zakázky	0129–2705–1–610–000	
Č.CAD	32912_r0.dwg	
HPO 3–2–912		Rev. 0
Měřítko –	Kótováno v –	Pořadové číslo 11.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí se sídlem Praha 1

Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ – LUTYNĚ
SO 01 – Přeložky a nové vedení sítí
Díl objektu: 01.02 – Nové potrubí vody a kanalizace
Část: 01.02.05 – PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Název: **VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ**