




ŘEZ č.1
KŘÍŽENÍ CESTY

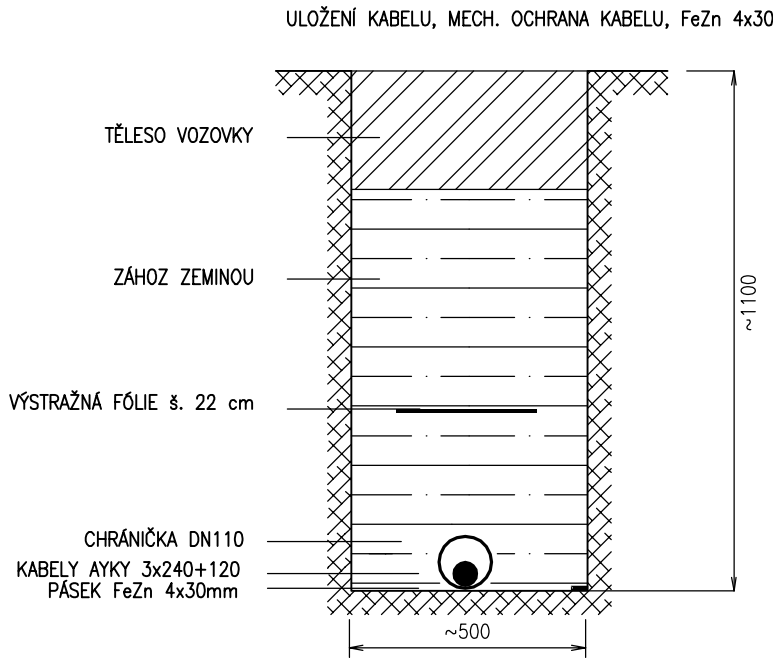


ŘEZ č.2
MANIPULAČNÍ PLOCHA U ČS

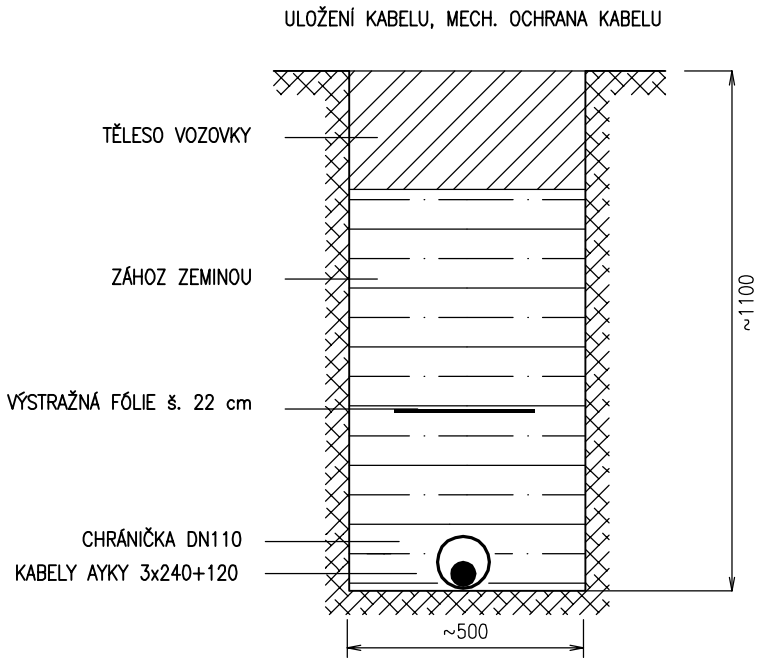


ŘEZ č.3
VOLNÝ TERÉN

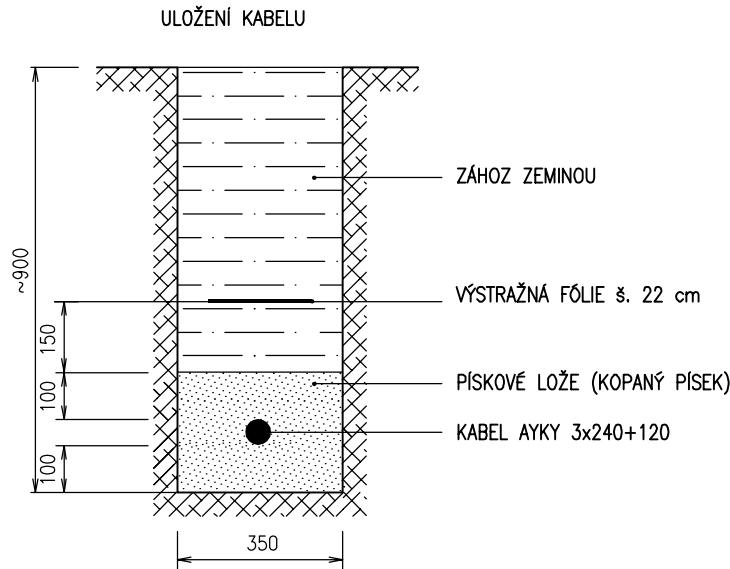

ŘEZ č.4
VOLNÝ TERÉN

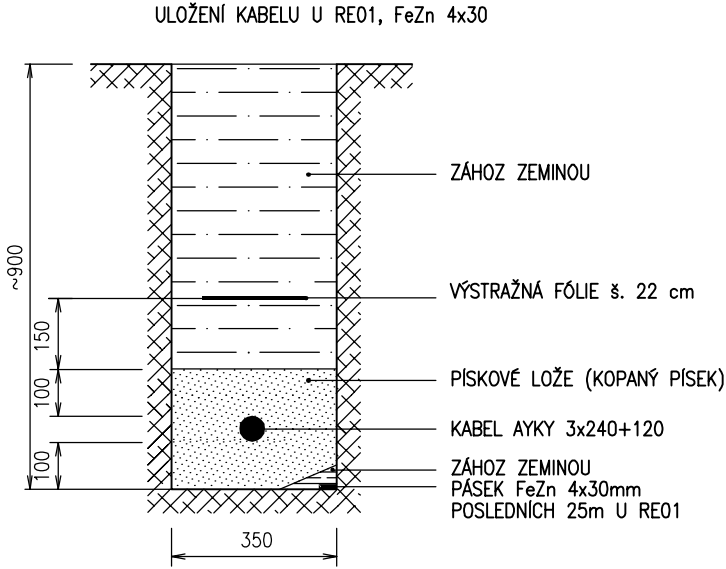

ŘEZ č.5
VOLNÝ TERÉN

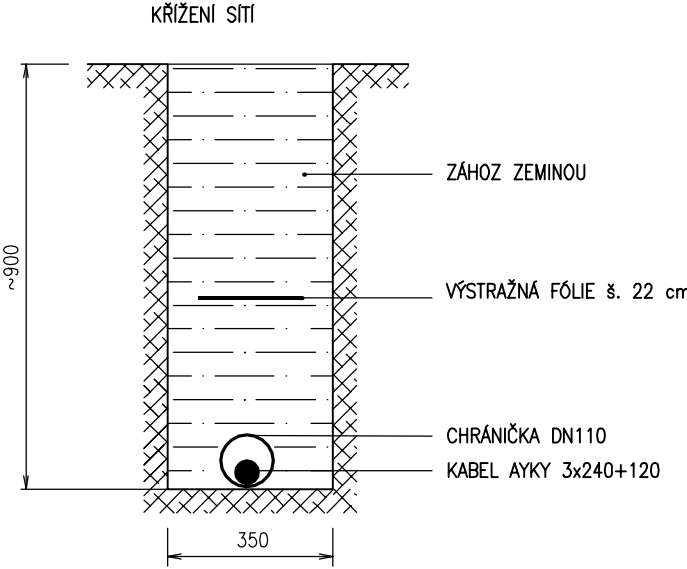

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ O JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ !!

PŘI REALIZACI ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY JE NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ VODOROVNÉ A SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005 ZEJMÉNA:

SOUBĚH KABELU NN A KANALIZACE min 0.5m (MEZI VNĚJŠÍMI POVRCHY SÍTÍ)

SOUBĚH KABELU NN A VODOVODU min 0.4m

PŘI KŘÍŽENÍ KABELU NN A KANALIZACE min 0.3m

PŘI KŘÍŽENÍ KABELU NN A VODOVODU min 0.4m

MINIMÁLNÍ HLOUBKA ULOŽENÍ KABELU NN V KOMUNIKACI JE 1m

MINIMÁLNÍ HLOUBKA ULOŽENÍ KABELU NN VE VOLNÉM TERÉNU JE 0.7m

