


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE

PŘÍČNÝ ŘEZ měř.: 1:25

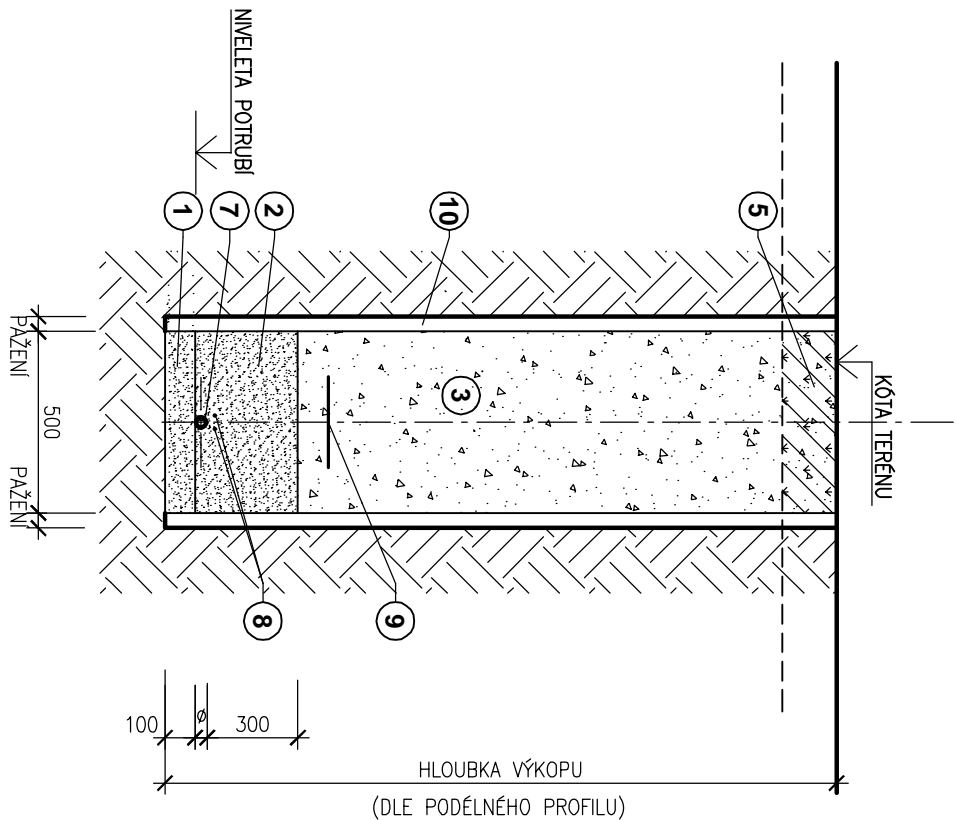

LEGENDA:

- 1 LOŽE - HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ PODSYP, VELIKOST ZRN MAX. 20 mm
- 2 HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP, VELIKOST ZRN MAX. 20 mm
HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 150 mm
- 3 HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU PO VRSTVÁCH 300 mm
- 4 NEOBSAZENO
- 5 OBNOVA POVRCHU - OHUMUSOVÁNÍ, OSETÍ
- 6 NEOBSAZENO
- 7 POTRUBÍ - PE - Ø 32, SDR 11
- 8 2x IDENTIFIKAČNÍ VODIČ - MĚDĚNÝ VODIČ CY 4 mm² VOLNÉ KONCE VYTÁŽENY DO POKLOPŮ ARMATUR NEBO ŠACHET
- 9 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (MODRÁ) ŠÍŘKY MIN.200mm S NÁPÍSEM "POZOR VODOVOD" cca 400mm NAD POTRUBÍM
- 10 PAŽENÍ



Pöyry Environment a.s.		Tel: +420 541 554 111		E-mail : tradelwec@poyry.com	
Bátarická 834/56, 602 00 Brno		Fax: +420 541 211 205		http://www.poyry.cz	
Zodpovědný projektant ING. PETR CHALOUPKA		Hlavní inženýr projektu ING. ROSTISLAV MIKULÁŠEK		Vedoucí střediska ING. JIRÍ SYVÁČKA	
Výpracoval VERA SPOUSTOVÁ		Kontroloval ING. VACLAV KAŠTAN		Zakázkové číslo 3A17290.31C01	
Datum LISTOPAD 2012		Stupeň dokumentace DPS		Název souboru 02_3_5_pric_rez.dwg	
Acee ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ DŮLNÍ ČINNOSTI A DŮLNÍCH POKLESŮ Z MINULOSTI - PROTIPOVODNOVÁ OCHRANA ŽABNÍK V OSTRAVĚ-KOBLŮVĚ PROTI STOLETÝM PRŮTOKŮM VE VODNÍM TOKU ODRA SO 02.3 PŘÍPOJKA VODOVODNÍ					
Příloha VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ					
Objednatel Starostářní město Ostrava, Prokešovo Náměstí 8, 729 30 OSTRAVA				Příloha	
Měřitvo				1 : 25	
				02.3.5	