

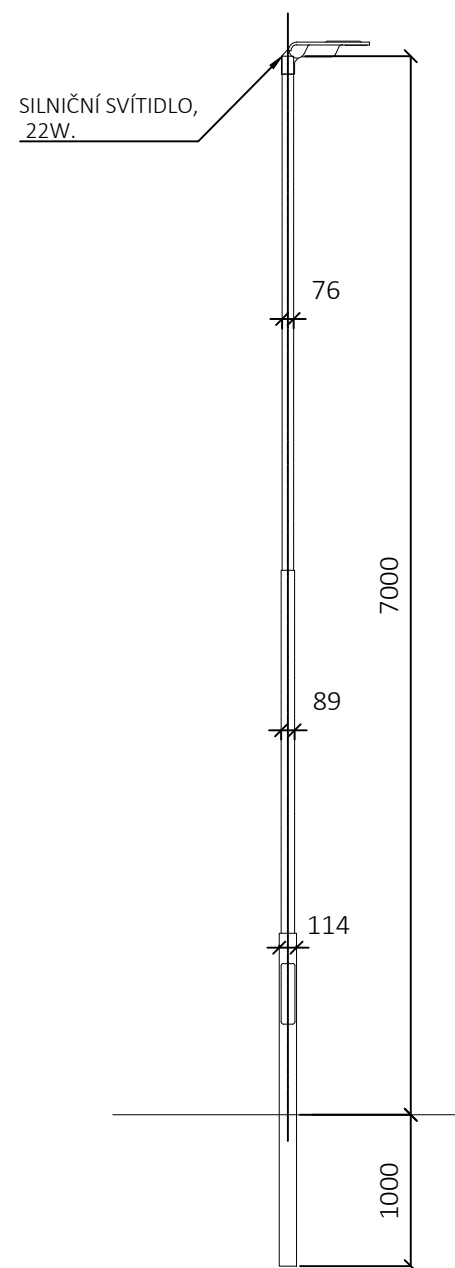


Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku
PROVEDENÍ SVĚTELNÉHO BODU 1

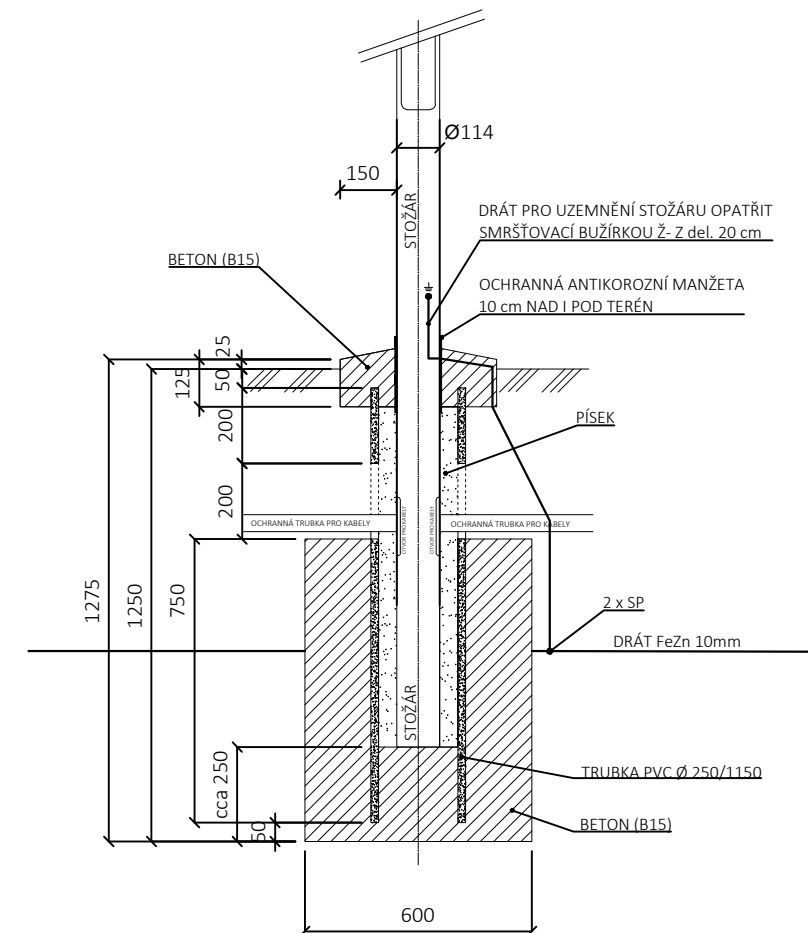


NAPOJENÍ STOŽÁRU

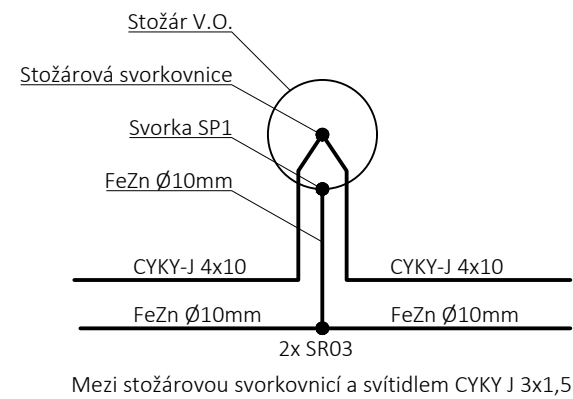

POZNÁMKA

- Stožáry osadit minimálně 0,5m, od okraje vozovky
 - Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytyčení podzemních sítí a dozor nad nimi.
 - Zakreslené sítě nemusí být kompletní!
 - Případný rozpor mezi jednotlivými částmi dokumentace musí rozhodnout projektant (tel. 608 784 820)
- napětová soustava : 3PEN 50Hz 230/400V, TN-C

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------|---------|
| VÝŠKOVÝ SYSTÉM: | BALT p.v. | ... | ... | 11/2024 |
| Středočeský | Index | Změna | Datum | |
| Vypracoval Mgr. Šroll P. | Kontroloval Ing. Kučera M. | <div> VDI PROJEKT s.r.o. vodo hospodářská a dopravní infrastruktura K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10</div> | | |
| Zodpovědný projektant Mgr. Šroll P. | Hlavní inženýr projektu Ing. Kolář M. | | | |
| Akce Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku | | Investor STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1 | | |
| Objekt SO 401 Veřejné osvětlení SO 402 Chráničky pro sítě elektronických komunikací | | Město / Obec Drahelčice | Kraj Středočeský | |
| | | Technická zpráva -- | Formát 2 X A4 | |
| Profese Silnoproudá elektrotechnika | | Stupeň PDPS | Měřítko 1 : 20, 1:50 | |
| Název přílohy PROVEDENÍ SVĚTELNÉHO BODU 1 | | Číslo zakázky 37/20 | Paré | |
| | | Číslo přílohy D.4.5 | | |