



Pöyry Environment a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno	Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail : trade.wecz@poyry.com http://www.poyry.cz
--	--	--

Zodpovědný projektant ING. JOSEF MALÝ	Hlavní inženýr projektu ING. ROSTISLAV MIKULÁŠEK	Vedoucí střediska ING. JIRÍ WEITER
---	--	--

Vypracoval ING. JOSEF MALÝ	Kontrolýval ING. JIRÍ WEITER	Zakázkové číslo 3A12290.31.C01
--------------------------------------	--	--

Datum LISTOPAD 2012	Stupeň dokumentace DPS	Název souboru 01_2_3_RMS1.DWG
-------------------------------	----------------------------------	---

Akce

**ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ DŮLNÍ ČINNOSTI A DŮLNÍCH POKLESŮ Z MINULOSTI
- PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA ŽABNÍK V OSTRAVĚ-KOBLOVĚ
PROTI STOLETÝM PRŮTOKŮM VE VODNÍM TOKU ODRA
PS1 ČERPAČÍ STANICE - ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST**

Příloha

JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČE RMS1

Objednatel
Statutární město Ostrava, Prokešovo Náměstí 8, 729 30 OSTRAVA

Měřítko

-

Příloha

01.2.3

ROZVADĚČ ČERPACÍ STANICE RMS1

Krytí : min IP43
 Přívod: spodem
 Vývody: spodem
 Povrchová úprava : prášková technol.
 Barevný odstín : RAL 7032

Konstrukce rozvaděče :
 Sestava skříně : Oceloplechová skříně
 s trojbodovým zavíráním, na podstavci
 včetně montážního panelu, osvětlení skříně
 DIN lišt a pomocného materiálu.

Přesné uspořádání skříně bude součástí
 konstrukční dokumentace

Napěťové soustavy : 3 N PE 50Hz~, 400/230V TN-C-S
 2 24V=


In=400A

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :
 soustava 230/400V: samočinným odpojením od zdroje
 soustava 24V=: bezpečným malým napětím


POHLED PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH




Datum 11/2012	Stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Akce PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA ŽABNÍK V OSTRAVĚ - KOBLOVĚ	Příloha PS1 ČERPACÍ STANICE, DPS1.2 PRS JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČE RMS1	Název souboru 01_2_3_RMS1.dwg	Příloha 01.2.3	Str. 1 Z 7
------------------	---	---	--	---	----------------------------------	-------------------	---------------------

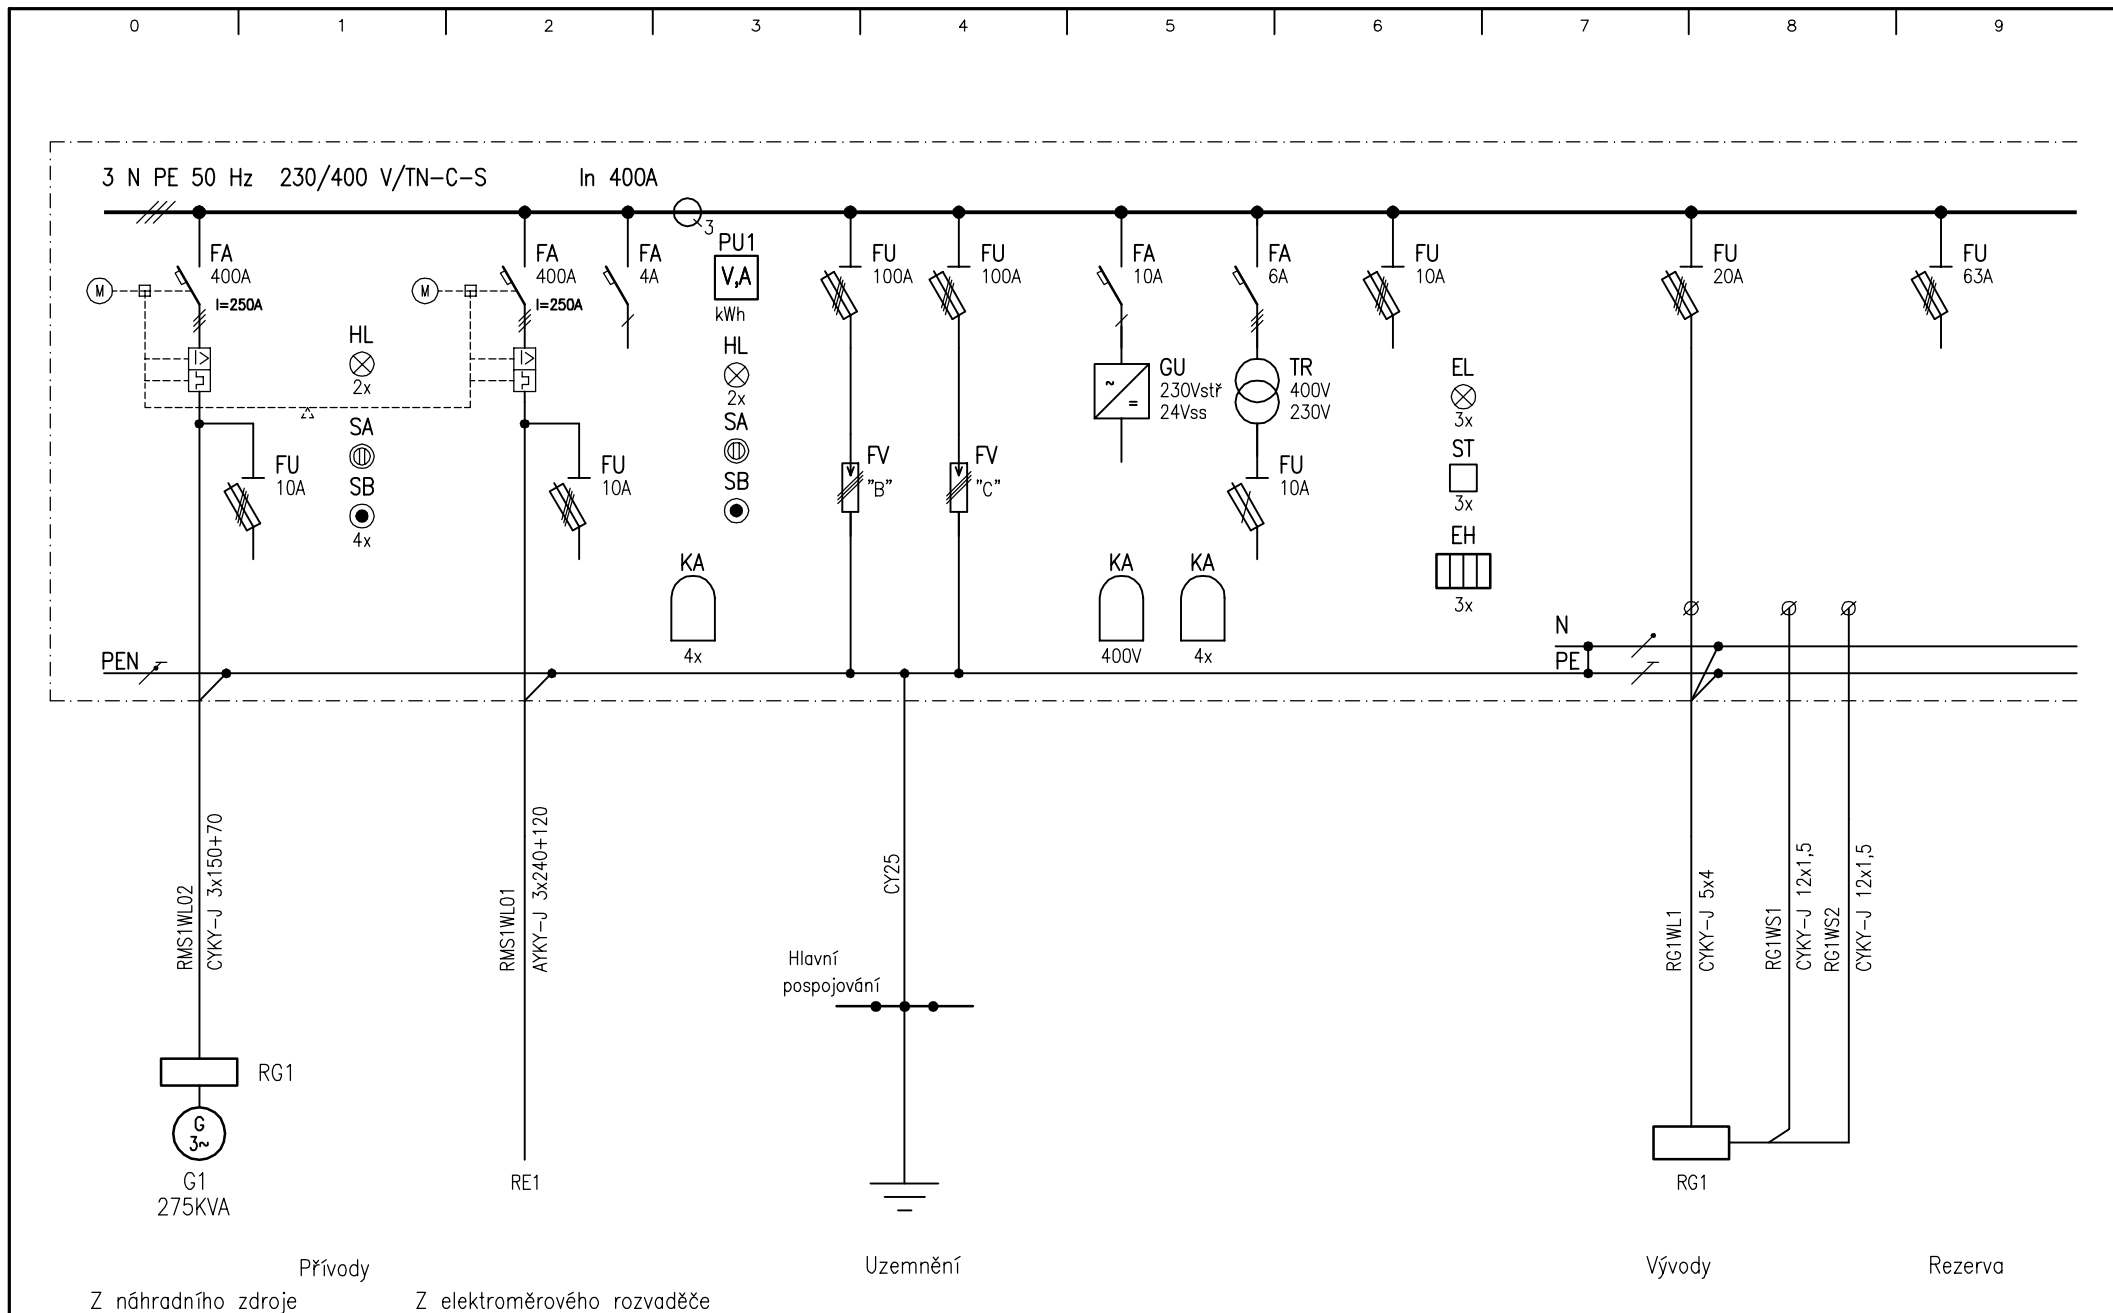

Datum 11/2012	Stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Akce PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA ŽABNÍK V OSTRAVĚ - KOBLOVĚ	Příloha PS1 ČERPAČÍ STANICE, DPS1.2 PRS JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČE RMS1	Název souboru 01_2_3_RMS1.dwg	Příloha 01.2.3	Str. 2 Z 7
------------------	---	--	--	---	---	--------------------------	-----------------------------------

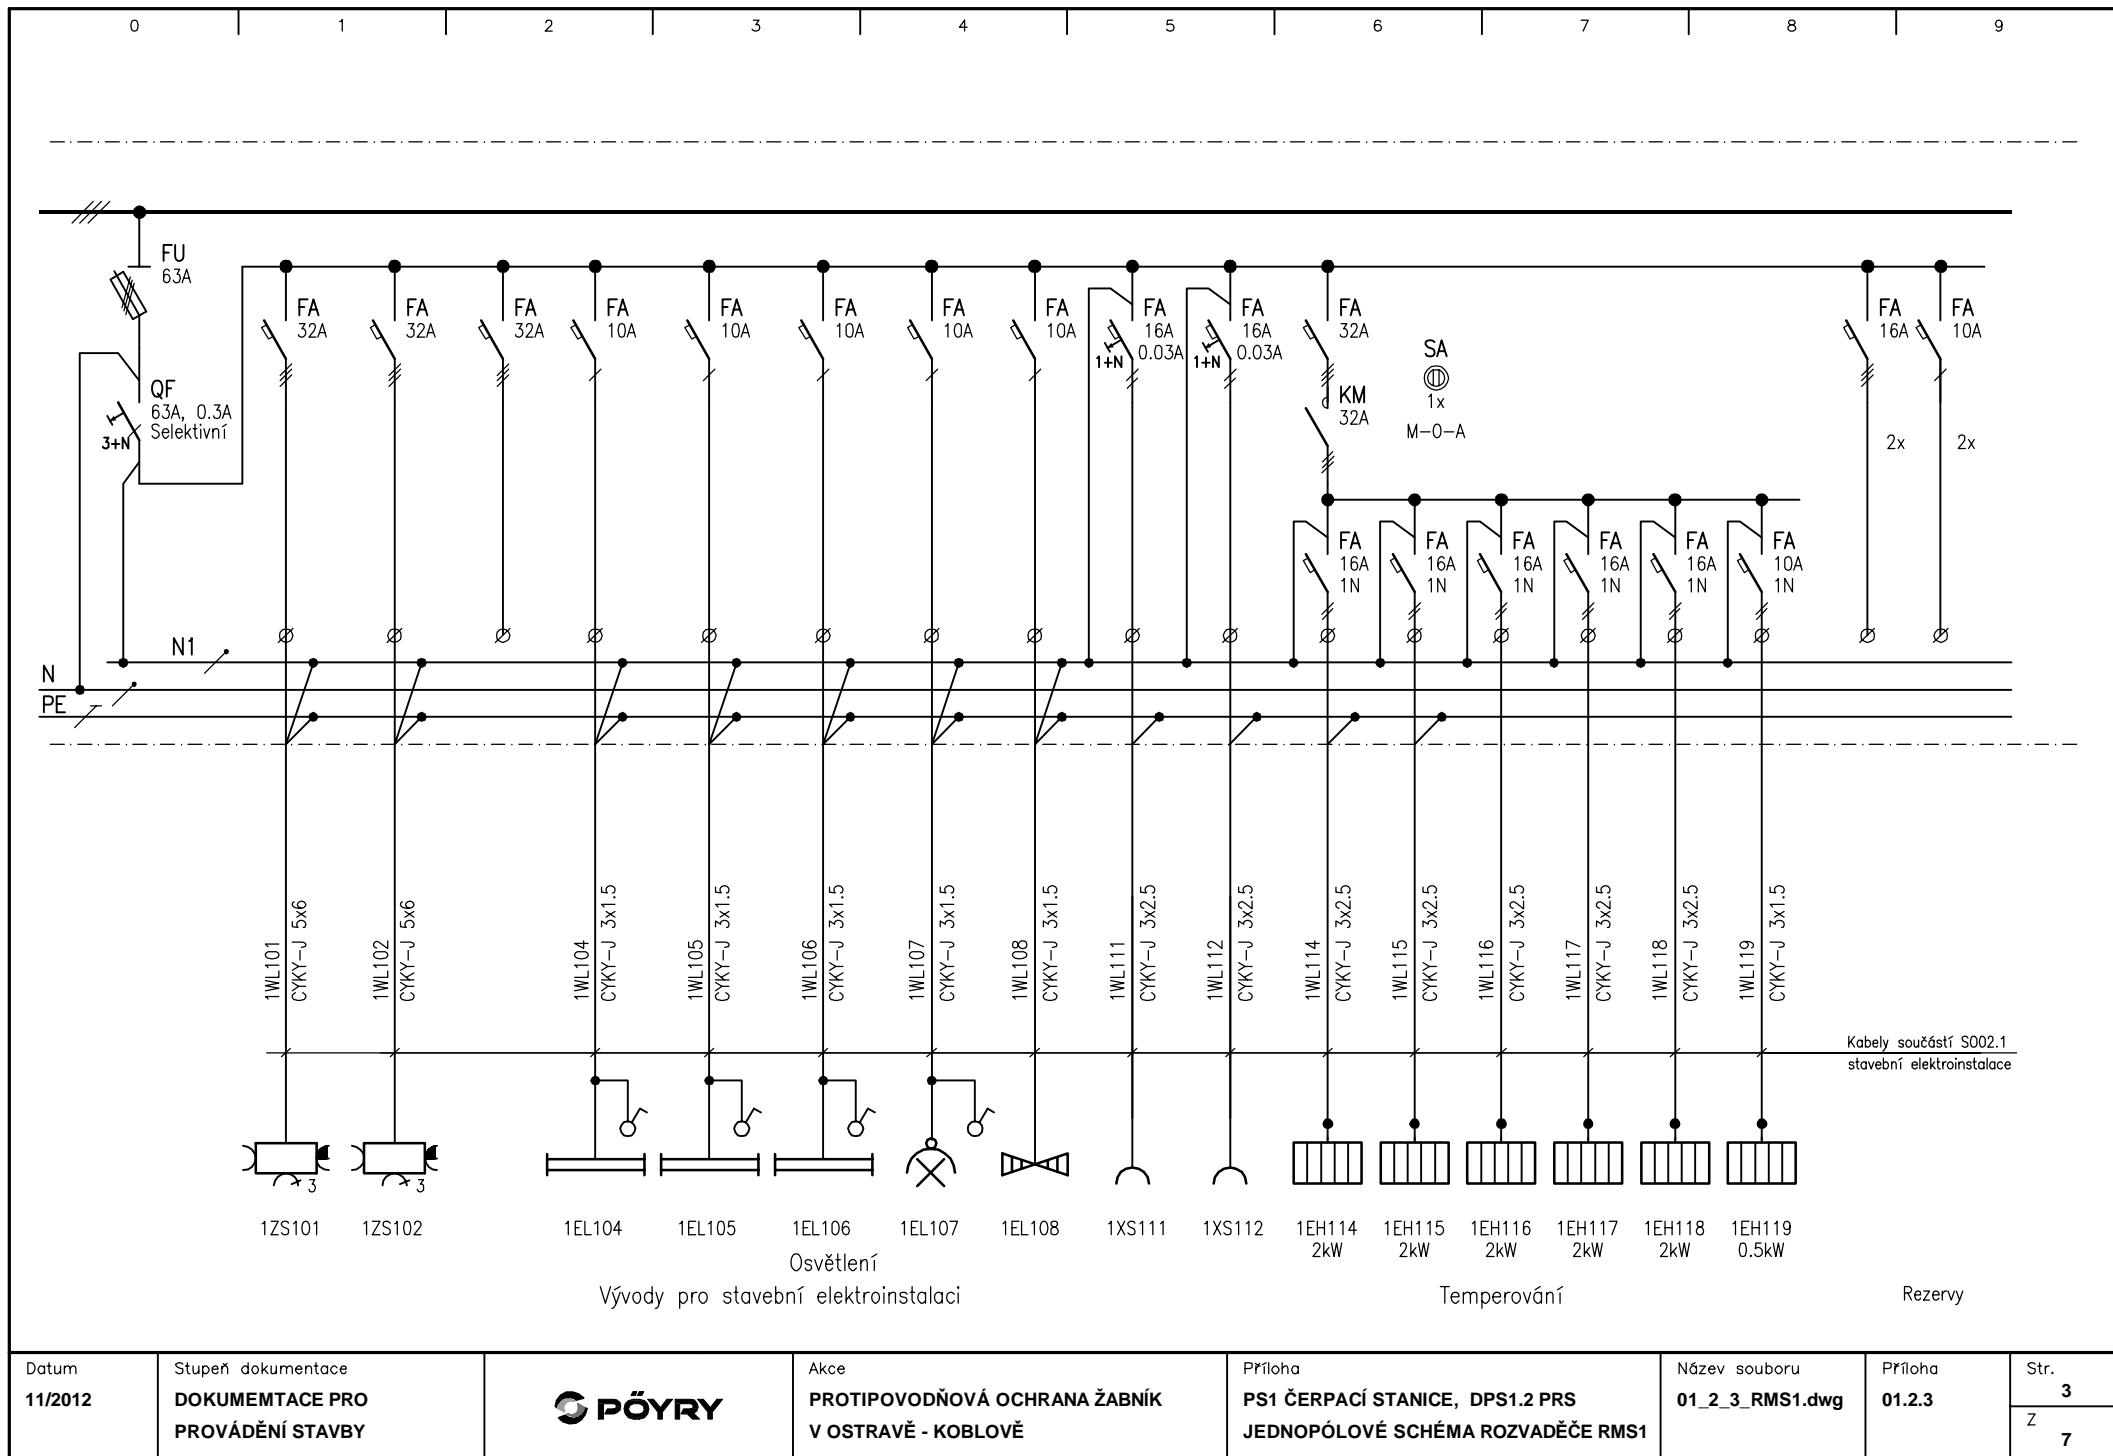

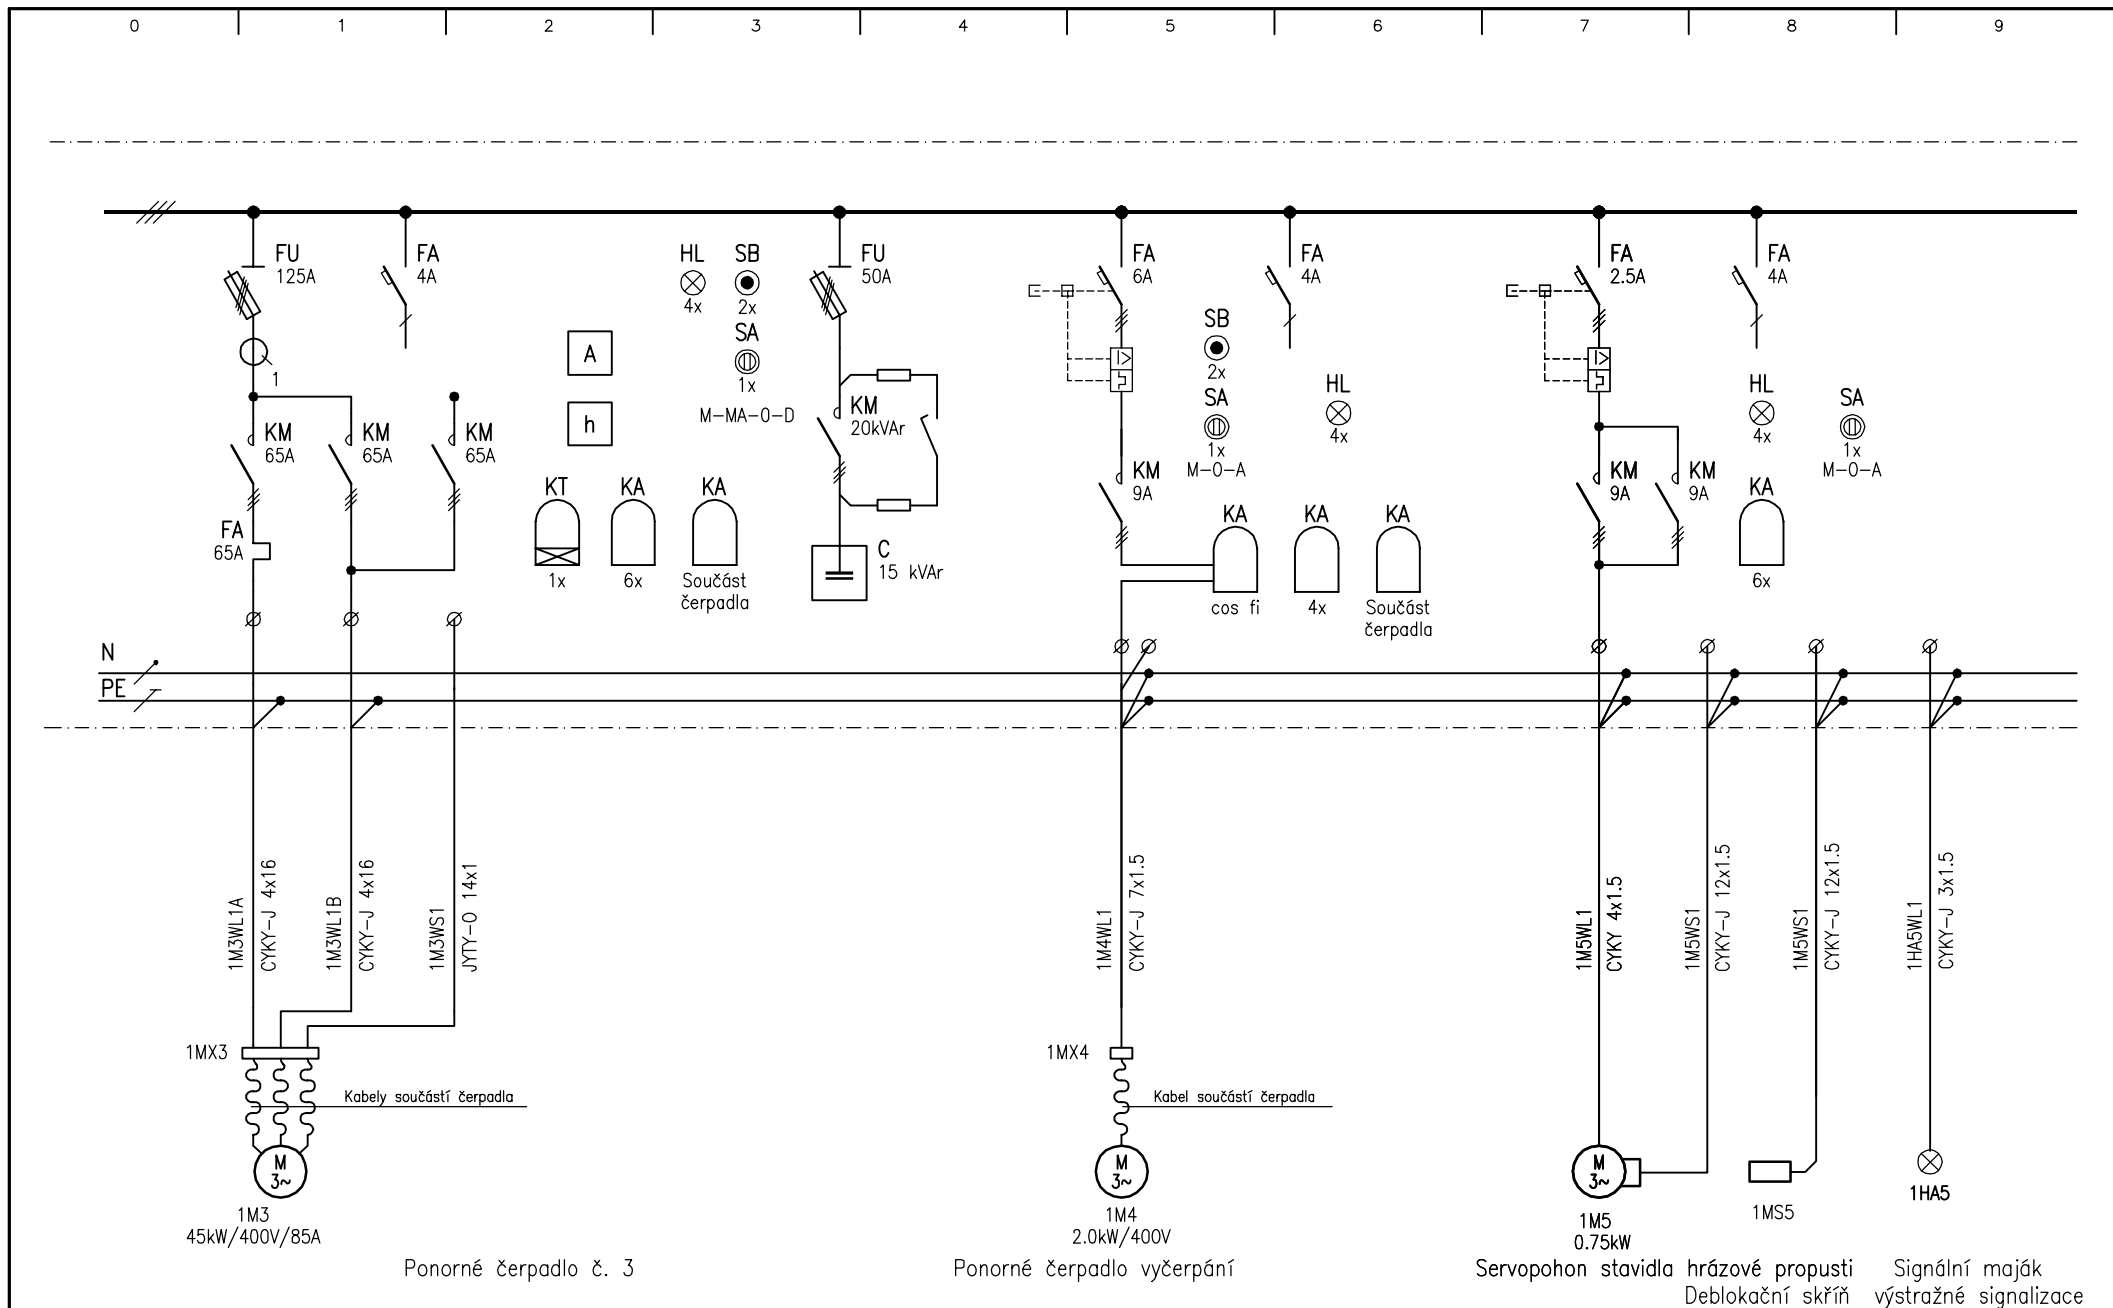

Datum 11/2012	Stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Akce PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA ŽABNÍK V OSTRAVĚ - KOBLOVĚ	Příloha PS1 ČERPAČÍ STANICE, DPS1.2 PRS JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČE RMS1	Název souboru 01_2_3_RMS1.dwg	Příloha 01.2.3	Str. 5 Z 7
------------------	---	--	--	---	---	--------------------------	-----------------------------------

