

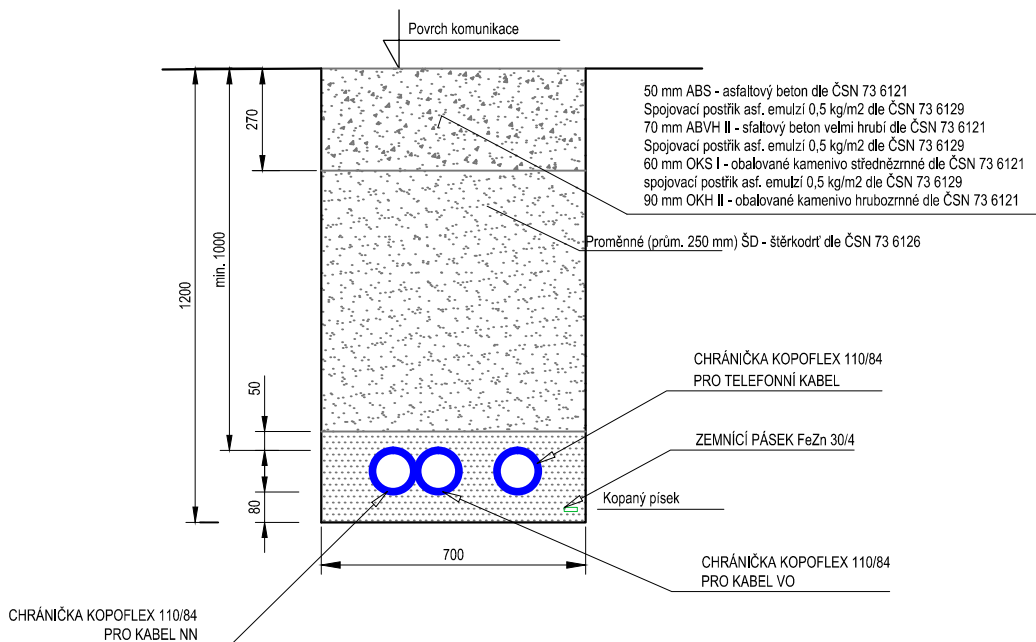


## PŘECHOD POD KOMUNIKACÍ

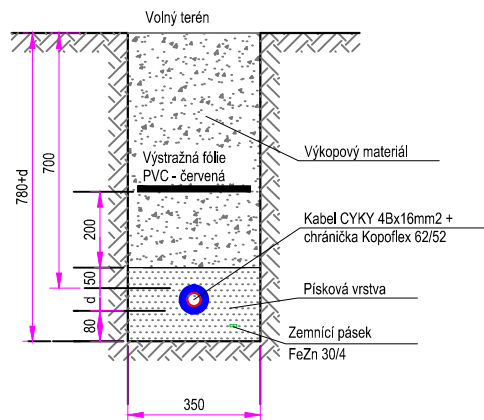


VOLNÝ TERÉN - KRYTÍ 35 cm

VOI NÝ TERÉN - KRYTÍ 70 CM

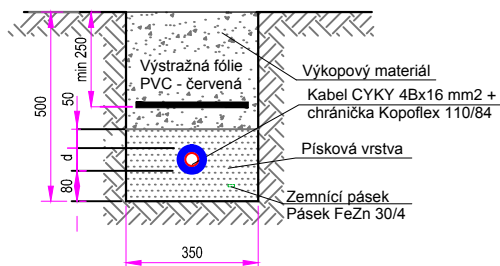

## POZNÁMKA

1. Hloubka výkopu je dána normou ČSN 73 6005 -  
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
2. Pro souběh a křížování s jinými kabely nebo zařízeními  
platí ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005.
3. Při pokládce chrániček vložit do chráničky protahovací drát.  
Při protahování kabelu vtažovat též další protahovací drát.
4. Chránička přesahuje v dané hloubce kraj vozovky min. o 50 cm.
5. Přesáh fólie od kraje chráničky je min 50 mm

	<b>Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.</b>			
	ČÍSLO SMLOUVY :	174/2005	ARCH. Č. ZAKÁZKY :	KENT - 096/05
	VEDOUCÍ ZAKÁZKY :	Mgr. Martin Kabrna	PODPIS :	

VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY BAŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽIT ANI KOPIOVÁN TŘETÍ OSOBOU, JI PŘEDÁN ANI S NÍM JINAK NAKLÁDÁNO.

MĚŘÍTKO ORIGINÁLU	PROJEKTANT	V. KRTEK	HIP	Ing. BALCAROVÁ	DATUM	01/2006
					STUPEŇ PD	ZDS
	VYPRACOVAL	V. KRTEK	TECH.KONTR.	Ing. KOSTOHRYZ	POČ.FORM.A4	2
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : ELEKTRO						POŘ.ČÍSLO
 <b>BĀŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE</b> akciová společnost	ZAKÁZKA : JEZERO MOST - NAPOJENÍ NA KOMUNIKACE A IS - ČÁST III ZADÁVACÍ DOKUMNTACE STAVBY					5
	ČÁST : ELEKTRO SO 53 - ROZVODY NN					
	OBSAH : <b>VZOROVÉ ŘEZY - VÝKOP</b>					ČÍSLO ZAKÁZKY : 1600/P
OBJEDNATEL : STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST					<b>EL - 3 - 04454</b>	